



**SCHEDE TECNICHE DI DETTAGLIO – RUE 2014-2015
proposte di aggiornamento e modifica**

versione del 26 Febbraio 2015

Note per la lettura:

Tutte le osservazioni dell'Ordine degli Architetti sono **campite di colore giallo**:

in nero le proposte di inserimento di nuovo testo

barrato (blu o rosso) il testo della proposta di nuove STD che si propone di eliminare

note esplicative, commenti, motivazione delle proposte in cornice

- **INSERIMENTO DELL'EDIFICIO NEL CONTESTO dE 1.1**
- **RESISTENZA MECCANICA ALLE SOLLECITAZIONI STATICHE E DINAMICHE D'ESERCIZIO, ALLE SOLLECITAZIONI ACCIDENTALI E ALLE VIBRAZIONI dE 2.1**
- **RESISTENZA AL FUOCO, REAZIONE AL FUOCO, LIMITAZIONE DEI RISCHI DI GENERAZIONE E PROPAGAZIONE DI INCENDIO, EVACUAZIONE IN CASO DI INCENDIO dE 3.1**
- **CONTROLLO DELLE EMISSIONI DANNOSE dE 2.1-dE 4.1**
- **PROTEZIONE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO dE 4.2**
- **SMALTIMENTO DEGLI AERIFORMI dE 4.3**
- **APPROVVIGIONAMENTO IDRICO dE 4.4**
- **SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE dE 4.5**
- **TENUTA ALL'ACQUA dE 4.6**
- **CONTROLLO DELL'ILLUMINAMENTO NATURALE dE 4.7**
- **CONTROLLO DELLA TEMPERATURA SUPERFICIALE E DELLA TEMPERATURA OPERANTE dE 4.8**
- **VENTILAZIONE dE 4.9**
- **PROTEZIONE DALLE INTRUSIONI DI ANIMALI NOCIVI dE 4.10**
- **SICUREZZA CONTRO LE CADUTE E RESISTENZA AD URTI E SFONDAMENTO dE 5.1**
- **SICUREZZA DEGLI IMPIANTI dE 5.2**
- **CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO dE 6.1**
- **CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI INVERNALI dE 7.1**
- **CONTROLLO DELL'APPORTO ENERGETICO SOLARE dE 7.2**
- **CONTROLLO DELL'INERZIA TERMICA dE 7.3**
- **CONTENIMENTO DEI CONSUMI ELETTRICI dE 7.4**
- **ASSENZA/SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE dE 8.1**
- **ORGANIZZAZIONE DISTRIBUTIVA DEGLI SPAZI E ATTREZZATURE dE 8.2**
- **DOTAZIONI IMPIANTISTICHE MINIME dE 8.3**
- **CURA DEL VERDE, PERMEABILITÀ E MICROCLIMA URBANO dE 8.4**
- **DOTAZIONI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE dE 8.5**
- **RISPARMIO E RIUSO DELLE ACQUE dE 9.1**
- **PREDISPOSIZIONE DI SPAZI IDONEI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI dE 10.1**
- **RIUTILIZZO DEI MATERIALI INERTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE dE 10.2**
- **UTENZA INFORMATATA E MANUTENZIONE ATTIVA dE 11.1**

INSERIMENTO DELL'EDIFICIO NEL CONTESTO dE 1.1

LIVELLI PRESTAZIONALI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- [1] In riferimento alla prestazione 1.2 della scheda E1.1 del Rue, ~~perché il requisito per interventi di nuova costruzione e di demolizione e ricostruzione anche con modifica di sagoma e sedime, affinché l'obiettivo sia soddisfatto occorre garantire il rispetto della DAL 156/2008 e s.m. e i~~ normativa sovraordinata di carattere locale e nazionale:
- ~~Parte Seconda allegato 3;~~
- ~~Requisito 6.4 Contenimento dei consumi energetici in regime estivo: riduzione degli apporti termici dovuti all'irraggiamento solare nel periodo estivo (Parte seconda, Allegato 2, punti 17,18)~~
- ~~Deve essere valutata la disponibilità di irraggiamento solare in riferimento alle diverse superfici dell'involucro dell'edificio di progetto con particolare riferimento alle superfici trasparenti ed a quelle interessate dalla presenza di sistemi solari passivi o attivi (fotovoltaico o solare termico).
La valutazione sarà compiuta almeno per~~
- ~~— il 21 dicembre alle ore 10, 12 e 14~~
 - ~~— il 21 luglio alle ore 12, 14 e 16~~
- ~~I risultati di questa valutazione saranno finalizzati alle scelte progettuali relative a forma e orientamento dell'edificio, distribuzione delle superfici trasparenti, e collocazione dei sistemi solari e saranno anche utilizzati per documentare la non applicabilità delle prestazioni: 2.1 (apporto solare invernale) della scheda E7.2, 1.4 (sfruttamento dell'energia solare) della scheda E7.1.~~
- ~~[1.2] Deve essere valutato l'impatto dell'attività di cantiere nelle sue diverse lavorazioni/fasi prevedendo eventuali idonee misure di mitigazione.~~
- [2] In riferimento alla prestazione 1.4 della scheda E1.1 del Rue, perché il requisito sia soddisfatto:
- [2.1] Nel caso di passaggi da uso insediato di tipo 2, 3, 4, 7d, 7e, 7g, ad altro uso, qualora previsto dalla normativa sovraordinata di carattere locale e nazionale, occorre dimostrare attraverso una indagine circa le attività svolte sul lotto e la presenza di potenziali fonti di contaminazioni, la compatibilità del sito in relazione all'uso che si intende insediare.

In assenza di riferimenti legislativi precisi, non è possibile determinare se un insediamento sia compatibile o no con le preesistenze, né quante e quali analisi effettuare. La prescrizione risulta troppo generica per essere semplicemente certificabile.

VERIFICHE

- ~~[3] In sede di progetto~~
- ~~[3.1] Per quanto riguarda il livello prestazionale di cui al punto 1.1, il progetto dovrà contenere uno studio del soleggiamento che analizzi le ombre portate e le ostruzioni prodotte dagli elementi naturali e artificiali, esistenti e di progetto. Tale analisi dovrà essere riferita all'intera area oggetto di intervento, evidenziando la esposizione solare nel periodo estivo ed invernale, e individuando le migliori soluzioni progettuali atte a ottimizzazione del progetto rispetto al livello prestazionale richiesto. Devono essere riportati i dati sulla radiazione solare sulle superfici orizzontali e su quelle verticali esposte a sud, est ed ovest.~~
- ~~[3.2] Per quanto riguarda il livello prestazionale di cui al punto 1.2 dovrà essere prodotta una relazione tecnica dove venga descritta l'attività di cantiere in termini di area coinvolta dalle lavorazioni, durata temporale, principali lavorazioni/fasi, mezzi impiegati (macchinari e impianti) e modalità di recinzione. Nella relazione dovranno inoltre essere valutati gli impatti relativi a rumore, polveri, suolo e acque e indicate le misure mitigative che si intendono adottare.
La relazione dovrà tenere conto di quanto previsto dai regolamenti di settore e, in particolare dal Regolamento per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti rumorose fisse o correlate a servizi, Regolamento per la gestione dei materiali naturali derivanti da attività di scavo e dei materiali inerti generati da attività di demolizione e costruzione e Regolamento di igiene.~~
- ~~[3.3] Per quanto riguarda il livello prestazionale di cui al punto 2.1 deve essere prodotta una relazione tecnica con i contenuti indicati.~~

RESISTENZA MECCANICA ALLE SOLLECITAZIONI STATICHE E DINAMICHE D'ESERCIZIO, ALLE SOLLECITAZIONI ACCIDENTALI E ALLE VIBRAZIONI DE 2.1

LIVELLI PRESTAZIONALI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- [1] ~~Perché il requisito~~ Affinché l'obiettivo sia soddisfatto, per tutti i tipi di intervento:
- [1.1] È necessario applicare la specifica normativa vigente in materia di procedura, di progettazione, esecuzione e collaudo delle strutture in rapporto al tipo di struttura ed ai materiali utilizzati, ed in relazione alle sollecitazioni strutturali sull'edificio.

VERIFICHE

- ~~[2] In sede di progetto:~~
- ~~[2.1] Nei casi previsti dalla normativa vigente, e secondo le modalità ivi definite, il tecnico abilitato è tenuto a depositare il progetto esecutivo, con riferimento all'eventuale autorizzazione sismica quando prescritta.~~
- ~~[2.2] Deve comunque essere redatta una relazione tecnica che illustri le scelte progettuali operate per assicurare l'integrazione della struttura nel progetto architettonico, corredata dagli elaborati grafici relativi agli schemi e ai tipi strutturali adottati.~~
- ~~[3] A lavori ultimati:~~
- ~~[3.1] Per le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso o prefabbricate, il tecnico abilitato deve dimostrare la conformità delle opere realizzate mediante dichiarazione di conformità: la dichiarazione di conformità delle opere al progetto depositato e alla normativa tecnica pertinente al tipo strutturale impiegato deve essere sottoscritta dal direttore lavori.~~
- ~~[3.2] Quando previsto dalla legge, oltre che con dichiarazione di conformità, il tecnico abilitato deve dimostrare la conformità delle opere realizzate mediante collaudo da eseguirsi secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa.~~
- ~~[3.3] Limitatamente alle sorgenti puntuali, qualora il progetto preveda l'insediamento di attività che producano vibrazioni, e pertanto ricorra la necessità di verifiche strumentali, fatta salva l'esclusione delle vibrazioni prodotte dalle infrastrutture di trasporto, la verifica va condotta assumendo a riferimento modalità e limiti di cui alle norme UNI 9614/90, nonché UNI 11048/2003.~~

RESISTENZA AL FUOCO, REAZIONE AL FUOCO, LIMITAZIONE DEI RISCHI DI GENERAZIONE E PROPAGAZIONE DI INCENDIO, EVACUAZIONE IN CASO DI INCENDIO de 3.1

LIVELLI PRESTAZIONALI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

[1] ~~Perché il requisito~~ Affinché l'obiettivo sia soddisfatto:

[1.1] È necessario che siano rispettate le specifiche disposizioni ~~procedurali e~~ normative ~~vigenti~~ in materia.

~~VERIFICHE~~

~~[2] In sede di progetto:~~

~~[2.1] Se l'intervento, in relazione al tipo di organismo edilizio e di attività prevista, è subordinato al parere dei Vigili del Fuoco, il progetto, redatto da tecnico abilitato nel rispetto delle norme antincendio vigenti, deve ottenere il parere di conformità dei vigili del fuoco.~~

~~[2.2] Se l'intervento non è soggetto al controllo dei VVFF il tecnico abilitato deve redigere il progetto rispettando i principi contenuti nella normativa vigente relativa alla prevenzione incendi.~~

~~[3] A lavori ultimati:~~

~~[3.1] Per gli interventi soggetti a normativa antincendio e a Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.), l'opera realizzata deve ottenere detta certificazione (C.P.I.) rilasciata dai Vigili del fuoco con le modalità e procedure previste dalle norme vigenti; in attesa del C.P.I., il tecnico abilitato può allegare copia della dichiarazione di conformità presentata ai VV.FF. dall'interessato, con l'attestazione di ricevuta e la Dichiarazione inizio attività per l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività.~~

~~[3.2] Per tutti gli altri interventi soggetti alla normativa antincendio ma non al parere di conformità e al Certificato di Prevenzione Incendi dei VV.FF., deve redigersi da parte del tecnico abilitato specifico giudizio sintetico, teso a verificare, mediante operazioni di misurazione e ispezione visiva dettagliata, la rispondenza alla normativa e al progetto delle soluzioni realizzate.~~

~~[3.3] Nel caso di opere non soggette a normativa di sicurezza antincendio, il tecnico abilitato si limiterà a produrre specifica attestazione di tale evenienza.~~

CONTROLLO DELLE EMISSIONI DANNOSE **de** 4.1

LIVELLI PRESTAZIONALI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- [1] ~~Perché il requisito~~ Affinché l'obiettivo sia soddisfatto per tutti i tipi di intervento:
- [1.1] Devono essere rispettate le prescrizioni tecniche e procedurali previste dalle norme sull'uso degli specifici materiali da costruzione.
- [1.2] Gli eventuali livelli d'inquinamento dovuti alle sostanze presenti in opera devono essere conformi ai limiti stabiliti dalle normative vigenti.
- [1.3] Nel caso di interventi di demolizione di strutture e impianti in ambienti di vita e di lavoro in cui siano presenti materiali contenenti amianto vanno osservate le norme vigenti a tutela della salute dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, con particolare riguardo alla raccolta e allo smaltimento.
- Gli eventuali interventi di bonifica di materiali contenenti amianto, operati direttamente dai proprietari delle unità immobiliari, comprese quelle abitative, devono essere condotti rispettando le metodologie tecniche prescritte dalle leggi vigenti adottando idonee precauzioni per proteggere le zone adiacenti e i terzi esposti.

VERIFICHE

- [2] ~~In sede di progetto:~~
- [2.1] ~~Il tecnico abilitato deve produrre specifica attestazione che non è previsto per i componenti tecnici, per gli impianti, per gli elementi di finitura e per gli arredi fissi l'uso di materiali passibili dell'emissione di sostanze nocive, e che la messa in opera avverrà in modo tale da escludere la cessione di queste sostanze all'ambiente.~~
- [2.2] ~~Negli interventi su edifici esistenti, in presenza di materiali che emettono sostanze nocive, tra i quali l'amianto, nei casi previsti dalla normativa vigente il tecnico abilitato deve redigere una relazione tecnica dettagliata che individui, localizzi e segnali la presenza di questi materiali affinché sia possibile prevedere le conseguenti azioni di messa in sicurezza e/o bonifica.~~
- [3] ~~A lavori ultimati:~~
- [3.1] ~~Il tecnico abilitato deve attestare con un giudizio sintetico il rispetto delle norme vigenti; il giudizio potrà essere eventualmente supportato da certificazione dei materiali impiegati rilasciata dal produttore.~~
- [3.2] ~~Nel caso d'interventi sull'esistente che necessitano della bonifica degli ambienti dall'amianto friabile, deve allegarsi la prescritta certificazione di restituibilità rilasciata dalle autorità sanitarie competenti in materia.~~
- [3.3] ~~Nel caso di attività produttive per le quali si renda necessario, ai sensi della normativa vigente, il parere preventivo sanitario, potranno richiedersi da parte della competente autorità prove in opera per il rilascio del suddetto parere.~~

PROTEZIONE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO dE 4.2

LIVELLI PRESTAZIONALI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- [1] In riferimento ~~alla prestazione alle prestazioni~~ 1.1 (riduzione dei campi elettromagnetici) e 2.1 (distanza da sorgenti di campi elettromagnetici) della scheda E4.2 del Rue, ~~perché il requisito~~ affinché l'obiettivo sia soddisfatto:
- [1.1] Devono essere rispettate le condizioni di sicurezza e le prescrizioni previste dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
- [1.2] Devono, in particolare, essere rispettati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità prescritti dalla normativa vigente in materia, **in relazione ai diversi tipi di intervento, alle attività insediate e alle zone specifiche degli spazi interessati dall'intervento.**

NOTA: Nella stesura potrebbe non risultare chiaro quali valori devono essere assunti come prescrittivi (tutti?): I LIMITI DI ESPOSIZIONE SONO DIVERSI DAI VALORI DI ATTENZIONE E DAGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ, e variano appunto a seconda degli interventi, delle attività, e delle sottozone degli spazi.

- ~~[2] In riferimento alle prestazioni 2.1 e 2.2 (distanza da sorgenti di campi elettromagnetici) della scheda E4.2 del Rue, perché il requisito sia soddisfatto:~~
- ~~[2.1] Le parti di edificio o pertinenze interessate dal progetto e nelle quali sia prevista permanenza di persone superiore a quattro ore, devono essere esterne alle fasce di attenzione di cui alla Carta unica del territorio/1 - layer: "elettroradiatori" e layer: "cabine di trasformazione" e alla Carta unica del territorio/2 - Elettromagnetismo. Ove ad esse interne è necessario essere al di fuori della fascia puntualmente definita dal gestore in riferimento allo specifico intervento.~~
- ~~[2.2] Le parti di edificio o pertinenze interessate dal progetto e nelle quali sia prevista permanenza di persone superiore a quattro ore giornaliere, devono essere esterne alle fasce di ambientazione di cui alla Carta unica del territorio/1 - layer: "ambientazione impianti radio tv" e alla Carta unica del territorio/2 - Elettromagnetismo. Ove ad esse interne il progettista deve produrre una simulazione, se possibile, o misure volte a dimostrare il contenimento entro i limiti di legge dei livelli di esposizione al campo elettrico ed elettromagnetico dei destinatari dell'intervento edilizio progettato.~~
- ~~[2.3] Per le parti di edificio o pertinenze interessate dal progetto e nelle quali sia prevista permanenza di persone superiore a quattro ore, a distanza inferiore a 200 metri dalle antenne telefonia mobile presenti sul territorio e individuate nel Catasto antenne redatto e aggiornato ai sensi delle norme vigenti, il progettista deve dimostrare il rispetto dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità attraverso le valutazioni effettuate dalle autorità competenti per l'autorizzazione dell'antenna.~~
- ~~[2.4] Per quanto concerne la realizzazione/installazioni di sorgenti di campi elettromagnetici si rinvia alle disposizioni dell'art. 49 e 52 del Rue.~~

VERIFICHE

- [3] In sede di progetto:
- [3.1] Per quanto concerne i livelli di prestazione di cui al punto 1, il progettista deve produrre una relazione tecnica, corredata da una dichiarazione **circa il raggiungimento dei livelli prestazionali e** attestante la rispondenza alle prescrizioni specifiche. **In assenza di fasce di rispetto specificamente individuate dalla Carta Unica (PSC) - Elettromagnetismo, non considerando le aree di divieto di localizzazione impianti di emittenza radio/televisiva, la dichiarazione sarà resa in relazione al mancato riscontro documentale in riferimento alla Carta Unica (PSC) - Elettromagnetismo. In presenza di fasce di rispetto specificamente individuate dalla Carta Unica (PSC) - Elettromagnetismo, anche per porzioni dell'area di intervento (sedime dei fabbricati o aree di pertinenza con permanenza prolungata di persone, escludendosi parcheggi e aree non accessibili), si renderà necessario produrre specifica investigazione e documentazione rappresentativa di fonti e livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e dimensionamento delle fasce di rispetto.**
- ~~[3.2] Per quanto concerne i livelli di prestazione di cui al punto 2.1, il progettista deve produrre attestazione circa il rispetto dei valori previsti dalla normativa in base alla certificazione del gestore.~~
- ~~[3.3] Per quanto concerne i livelli di prestazione di cui al punto 2.2, 2.3, il progettista deve produrre una relazione tecnica, corredata da una dichiarazione circa il raggiungimento dei livelli prestazionali prescritti. La relazione tecnica dovrà contenere una planimetria in scala adeguata in cui siano rappresentate le eventuali sorgenti di~~

~~emissioni e le relative distanze dall'edificio o dalle pertinenze interessate. Specificare in relazione al tipo di sorgente.~~

[4] A lavori ultimati:

[4.1] Per quanto concerne i livelli di prestazione e le prescrizioni specifiche di cui al punto 1, deve essere prodotta da tecnico abilitato specifica attestazione **di rispondenza alla documentazione del titolo, ovvero documentazione ed eventuale dimensionamento delle fasce e/o progetto, secondo la casistica prevista al comma 3.1.**

SMALTIMENTO DEGLI AERIFORMI de 4.3

Da inserire nel Regolamento d'Igiene

Pur comprendendo le ragioni dell'ipotesi di spostare all'interno del Regolamento d'Igiene alcuni dei requisiti oggi contenuti nelle STD riteniamo che questa strada non sia da perseguire. Riteniamo infatti che il rischio di dispersione della fonte normativa sia molto presente nel panorama generale e che il moltiplicarsi dei testi di riferimento all'interno dei quali possono trovare dimora singole prescrizioni normative che attengono l'edilizia sia senza dubbio fonte di possibili refusi, dimenticanze, cattive interpretazioni, concorrendo al disordine generale.

Per questo motivo preferiremmo non trovare all'interno del regolamento di igiene trattati temi che riguardano gli edifici nella loro conformazione fisica.

In assenza di specifica versione del RC modificato, riprendiamo quella a suo tempo proposta dall'Ordine degli Architetti nella versione formulata nel 2010

LIVELLI PRESTAZIONALI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- [1] Negli interventi di nuova costruzione o ristrutturazione globale, demolizione e ricostruzione anche con modifica di sagoma e sedime, perché l'obiettivo ~~il requisito~~ sia soddisfatto:
- [1.1] Le caratteristiche degli spazi destinati a contenere i generatori di calore, il dimensionamento e i requisiti tecnici di canne fumarie, camini, condotti intubati, le condizioni di installazione ed il sistema di tiraggio dei gas combustivi devono rispettare quanto prescritto dalla vigente normativa in materia.
- [1.2] I camini degli impianti termici, per tutto il loro sviluppo (ad eccezione del tronco terminale emergente dalla copertura), devono essere realizzati in modo da garantirne impermeabilità e isolamento termico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente al momento dell'intervento (UNI 7129/2008, D.Lgs. 152/2006, ecc.).
- [1.3] La temperatura superficiale delle murature di canne fumarie, camini, condotti intubati, che attraversano unità immobiliari non deve essere superiore di più di 2°C rispetto alla temperatura delle murature non interessate dalle canne.
- [1.4] I terminali di canne fumarie, camini, condotti intubati e canne di esalazione di qualunque aeriforme devono essere convogliati oltre il livello di copertura dell'edificio e localizzati fuori dalla zona di rispetto, come da specifica normativa tecnica (Norme UNI 7129/2008) o normative sovraordinate, ~~e in modo tale da non interferire con aperture di ventilazione naturale o artificiale vicine, e con eventuali elementi di ostacolo e ostruzione.~~
~~Ad eccezione delle attività per le quali è prevista specifica normativa sovraordinata (ad es. impianti termici di potenza superiore a 35 kW, autorimesse, ecc.), l'altezza minima dello sbocco del terminale rispetto all'ostacolo stesso è fissata in 50 centimetri; la distanza minima da aperture e ostacoli è fissata in metri 5. Per terminali sfocianti su lastri di pertinenza diretta di unità immobiliari l'altezza minima, misurata dal piano del lastrico, dovrà essere di metri 2,70.~~
I terminali delle canne d'esalazione a servizio di cucine di pubblici esercizi, laboratori alimentari e di tutte le attività produttive a significativo impatto ambientale **devono essere realizzate conformemente alle prescrizioni di cui al vigente Regolamento Comunale di Igiene - Allegato G. non possono essere ubicati in cortili interni o su coperti interclusi tra edifici limitrofi più alti.**
- [1.5] Le canne di esalazione delle emissioni da cottura di alimenti, con apparecchi di cottura comunque installati in locali realizzati conformemente alle norme tecniche vigenti, possono essere del tipo semplice (a tiraggio naturale o forzato) o plurimo (esclusivamente a tiraggio forzato continuo); in questo secondo caso l'azione meccanica di tiraggio dovrà innestarsi dopo l'ultimo punto di estrazione.
Non sono ammesse canalizzazioni comuni di scarichi diversi.
Per le cucine di laboratori alimentari e di ristoranti, deve essere rispettato il vigente Regolamento Comunale di Igiene - Allegato G.
- [1.6] Gli impianti di captazione delle emissioni di polveri e vapori nei luoghi di lavoro devono avere le seguenti caratteristiche:
- velocità di captazione pari a 0,5 m/sec nel punto di produzione degli inquinanti, salvo lavorazioni particolari che richiedano valori maggiori;
 - posizionamento tale che le linee di flusso degli inquinanti non investano gli operatori;
 - canna di espulsione degli inquinanti all'esterno con convogliamento a tetto e scarico localizzato fuori dalla zona di reflusso;
 - presenza di idonei sistemi di abbattimento e/o filtraggio degli inquinanti prima della loro espulsione

- all'esterno;
 - reintegro dell'aria estratta, termicamente trattato, quando l'impianto d'estrazione crei nel locale rilevanti effetti di depressione;
 - conformità alla normativa sulla prevenzione degli infortuni e alle norme d'igiene del lavoro.
 - per cucine di ristorazione e laboratori alimentari, conformità al Regolamento comunale di Igiene, Allegato G.
- [1.7] I punti di campionamento delle emissioni soggette ad autorizzazione di cui al D.lgs 152/2006 dovranno attenersi alle specifiche prescrizioni che saranno formulate dalla Provincia e da Arpa in sede di autorizzazione .

[2] Negli interventi diversi ~~dalla nuova costruzione o ristrutturazione globale~~ **diversi da quelli di cui al punto 1:**

- [2.1] La possibilità di realizzare scarichi a parete per le esalazioni delle cappe delle cucine esclusivamente di civili abitazioni (prestazione 1.2, scheda prestazionale E4.3, del Rue) è limitata ai soli casi in cui non risulti possibile usufruire di condotti esistenti e non sia consentito realizzare nuove canne con scarico in copertura per ragioni di tutela di edifici di interesse storico-architettonico e documentale (art. 57 Rue) oppure per altri impedimenti relativi ai diritti di proprietà, e purché non si determini interferenza con eventuali aperture di ventilazione naturale od artificiale come da Norma UNI 7129/08 **(assimilando la situazione di sottoportico alla situazione sotto le terrazze in oggetto).**
- [2.2] Sono altresì ammessi, per tutte le attività, gli scarichi a parete per gli impianti d'estrazione di bagni, docce e spogliatoi **per un massimo di 10 lavoratori fino a 10 utenti** nel rispetto delle distanze previste dalla Norma UNI 7129/08. **(assimilando la situazione di sottoportico alla situazione sotto le terrazze in oggetto)**
- [2.3] **Per le canne fumarie e i terminali dei camini, valgono i livelli di prestazione di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4.** Sono inoltre ammessi scarichi a parete per gli impianti termici a gas con potenza inferiore o uguale a 4 kW di tipo C, purché lo scarico ~~non avvenga sotto portico e~~ nel rispetto delle distanze minime previste dalla Norma UNI 7129/08.

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO dE 4.4

Da inserire nel Regolamento d'Igiene

*Pur comprendendo le ragioni dell'ipotesi di spostare all'interno del Regolamento d'Igiene alcuni dei requisiti oggi contenuti nelle STD **riteniamo che questa strada non sia da perseguire**. Riteniamo infatti che il rischio di dispersione della fonte normativa sia molto presente nel panorama generale e che il moltiplicarsi dei testi di riferimento all'interno dei quali possono trovare dimora singole prescrizioni normative che attengono l'edilizia sia senza dubbio fonte di possibili refusi, dimenticanze, cattive interpretazioni, concorrendo al disordine generale.*

Per questo motivo preferiremmo non trovare all'interno del regolamento di igiene trattati temi che riguardano gli edifici nella loro conformazione fisica.

In assenza di specifica versione del RC modificato, riprendiamo quella a suo tempo proposta dall'Ordine degli Architetti nella versione formulata nel 2010

LIVELLI PRESTAZIONALI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- [1] Ai fini del soddisfacimento dell'**obiettivo requisito, per tutti gli interventi che prevedano la necessità di acqua potabile:**
- [1.1] Fatte salve le prestazioni 1.1. e 1.2. della scheda prestazionale E4.4 del Rue, il ricorso a fonti autonome di approvvigionamento idrico ad uso potabile deve essere validato dall'autorità sanitaria locale, previa verifica della sussistenza dei requisiti di potabilità delle acque; ad avvenuto allacciamento alla rete pubblica la fonte autonoma, ove non destinata a usi autorizzati diversi da quello umano, deve essere disattivata.
- [2] Per entrambi i tipi approvvigionamento idrico (sia in presenza di acquedotto sia nel ricorso a fonti autonome) devono essere rispettate, oltre che i livelli definiti dal vigente Regolamento di Igiene, le seguenti prescrizioni:
- [2.1] L'alimentazione delle reti di distribuzione dell'acqua **deve essere progettata in modo da non pregiudicare garantire** la costanza dell'approvvigionamento.
- [2.2] **La rete di distribuzione dell'acqua potabile non deve contenere materiali o difetti tali da alterare la qualità dell'acqua erogata** ~~deve rispettare le prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia.~~
- [2.3] Il raccordo tra la fonte di approvvigionamento e l'impianto idrosanitario deve essere realizzato in modo da evitare potenziali contaminazioni dell'acqua da parte di agenti esterni e consentire l'ispezionabilità di giunti, apparecchi e dispositivi: tra questi deve essere compresa un'apparecchiatura che eviti la possibilità del riflusso delle acque di approvvigionamento.
- [2.4] Deve essere evitata la contaminazione delle acque potabili da parte delle acque reflue attraverso l'uso di tubazioni senza giunzioni nella parte interrata o di raccordi impermeabili.
Le reti dell'acqua calda e fredda devono essere distanziate il più possibile tra loro, le tubature d'acqua calda devono essere idoneamente coibentate.
Le tubazioni devono avere andamento il più lineare possibile, evitando terminali o tratti ciechi privi di circolazione d'acqua.
Il tipo di materiali utilizzati per l'impianto deve garantire la possibilità di eseguire adeguati trattamenti di disinfezione.
- [2.5] Gli accumuli di acqua potabile all'interno degli organismi edilizi sono consentiti solo per il funzionamento di apparecchiature specifiche, come autoclavi, scaldacqua, ecc.; nel caso si rendano necessari altri tipi di accumulo va dimostrata l'idoneità delle relative vasche, al fine sia di prevenire contaminazioni sia di permettere la periodica pulizia. In particolare, le vasche devono essere facilmente ispezionabili al loro interno e devono disporre alla base di un rubinetto tramite il quale effettuare le operazioni di spurgo del sedimento e di campionamento.
- [2.6] Le apparecchiature ad uso domestico per il trattamento delle acque potabili devono rispettare le prescrizioni dell'apposita normativa vigente.
- [2.7] ~~Copia della pianta dettagliata dell'impianto deve essere contenuta all'interno del Manuale d'uso e del Manuale di manutenzione, di cui alle schede E11.1 del RUE e di dE11.1 del presente regolamento.~~
- [2.8] Per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico da fonti autonome, incluso il riutilizzo di acque meteoriche o grigie per usi compatibili, escluso l'uso potabile, si rimanda alla scheda E9.1.
- [2.9] Gli usi compatibili (usi industriali, usi irrigui, allontanamento dei reflui, ecc.) possono essere alimentati da idonea rete idrica non potabile.

VERIFICHE

- [3] In sede di progetto, dichiarata la fonte di approvvigionamento, il tecnico abilitato:
 - [3.1] In presenza di acquedotto deve produrre attestazione di essersi attenuto al Regolamento del Servizio idrico integrato.
 - [3.2] In assenza di acquedotto deve produrre attestazione, accompagnata da specifica documentazione, che il tipo d'opera di presa prescelta è idonea in rapporto alla situazione geologica e alla falda.

SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE DE 4.5

LIVELLI PRESTAZIONALI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- [1] **In tutti i casi di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia globale** ~~Ai fini del soddisfacimento del requisito Affinché l'obiettivo sia soddisfatto occorre garantire la seguente prestazione:~~
- [1.1] Devono essere rispettate le norme vigenti in materia e le disposizioni del Regolamento del Servizio idrico integrato.
- ~~[1.2] I reflui derivanti da cucine di pubblici esercizi di somministrazione alimentare e, comunque, di ristorazione collettiva (di cui all'uso 5c), da laboratori alimentari in genere (usi 4e), da officine meccaniche (usi 2, 4g), autorimesse coperte con capacità superiore a 50 posti auto (usi 4g e 7d) e, comunque, da attività che generano reflui contenenti oli e grassi, fatta salva la normativa che regola il recupero degli oli esausti, devono essere convogliati in specifici pozzetti per la separazione degli oli e grassi prima della loro immissione nelle reti di scarico interne all'edificio. I pozzetti devono essere posizionati in zona libera da manufatti e facilmente accessibile per lo svolgimento delle periodiche operazioni di svuotamento e pulizia.~~
- ~~[1.3] Le superfici esterne destinate a stoccaggio/stazionamento/movimentazione di materiali e merci e/o lavorazione ove sia presente il rischio di dispersione di materiali e sostanze e contaminazione delle acque meteoriche, del suolo, delle acque sotterranee devono essere rese impermeabili e le acque meteoriche di dilavamento di tali superfici devono essere adeguatamente trattate per l'abbattimento degli inquinanti. Le superfici di semplice transito e parcheggio di automezzi sono di norma escluse dall'applicazione di questa prescrizione a meno di trascinalenti dalle aree contaminate.~~
- [1.4] In zona non servita da pubblica fognatura comunale, come definita dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, **deve essere rispettata la normativa vigente in materia con particolare riferimento al D.Lgs. 152/2006 e s. m. e i. ed alla normativa locale sovraordinata** ~~devono essere progettati e realizzati il collettamento e la depurazione delle acque reflue; i sistemi di depurazione autonomi e le immissioni nel corpo idrico recettore devono essere realizzati nel rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione dal rischio di inquinamento e delle prescrizioni degli enti gestori dei corpi idrici recettori; i sistemi di trattamento delle acque reflue devono essere oggetto di pulizia e manutenzione periodica con la cadenza minima indicata nei provvedimenti di autorizzazione allo scarico. Devono comunque essere garantiti livelli di efficienza tali da non creare inconvenienti ambientali e consentire il rispetto dei valori limite di emissione previsti e prescritti dalla normativa vigente.~~

VERIFICHE

- [2] In sede di progetto:
- [2.1] Il tecnico abilitato deve riportare sulla planimetria del lotto lo schema distributivo della rete fognante completa, suddivisa per acque reflue domestiche, industriali, meteoriche, fino all'immissione in fognatura e/o nel corpo idrico recettore e le zone da dedicare al posizionamento degli impianti di trattamento delle acque reflue, facilmente accessibili per la gestione e lo svolgimento delle periodiche operazioni di manutenzione e pulizia.
- ~~[2.2] Al fine di ottenere l'allacciamento alla pubblica fognatura e/o l'autorizzazione allo scarico, il tecnico abilitato deve sviluppare adeguatamente il progetto che dovrà riportare graficamente le linee fognarie dell'insediamento suddivise per acque reflue domestiche, industriali, meteoriche e gli impianti di trattamento delle acque reflue, in pianta e sezione, accompagnandolo con una relazione tecnica dettagliata delle soluzioni, dei materiali e dei modi d'esecuzione adottati in conformità alla normativa vigente ed al regolamento del Servizio Idrico Integrato.~~
- ~~[2.3] Per interventi relativi all'insediarsi di usi di tipo 2, 3, 4, 6, 7, 8 (di cui all'art. 27 del RUE), in presenza di rischio di deposito di sostanze pericolose e in ogni caso per gli usi 4a, 4d, 4f, 4g e 7d, il tecnico abilitato deve progettare adeguato impianto di gestione delle acque meteoriche ai sensi di quanto previsto dalla Dgr 286/2005 e Dgr 1860/2006. In presenza di rischio di dispersione di materiali e sostanze e contaminazione delle acque meteoriche, del suolo, delle acque sotterranee deve essere progettato un adeguato impianto di gestione delle acque meteoriche anche per gli interventi relativi all'insediarsi di altri usi.~~
- ~~[2.4] Nel caso non sia presente il rischio di deposito di sostanze pericolose il tecnico abilitato produce specifica attestazione di tale evenienza~~
- [2.5] In assenza di fognatura pubblica (zona non servita ai sensi dell'art. 36 del Reg. Servizio Idrico Integrato) il tecnico deve predisporre soluzione progettuale in conformità alla vigente normativa sovraordinata. Al termine delle opere deve essere acquisita la prescritta autorizzazione allo scarico.
- [3] ~~A lavori ultimati:~~
- ~~[3.1] Il tecnico abilitato deve attestare la conformità dell'impianto realizzato rispetto a quanto autorizzato in sede progettuale mediante i seguenti metodi, da utilizzare in modo alternativo:~~

- ~~a) giudizio sintetico, eventualmente supportato, a discrezione del tecnico abilitato, dalle certificazioni dei materiali utilizzati e da prove in opera a garanzia del buon funzionamento, che comprovi:~~
- ~~— la rispondenza quantitativa e qualitativa alle prescrizioni indicate nell'autorizzazione allo scarico o nelle prescrizioni dettate dalle norme locali relative all'allacciamento in fognatura;~~
 - ~~— la congruità delle caratteristiche costruttive e funzionali delle parti non più ispezionabili ad impianto ultimato;~~
 - ~~— la corretta collocazione dell'impianto nella costruzione realizzata e rispetto alle altre strutture e installazioni presenti.~~
- ~~b) collaudo a lavori ultimati (solo se previsto dalle norme vigenti) che verifichi la regolarità del funzionamento dell'impianto, del trattamento da esso svolto, delle caratteristiche degli effluenti e della loro rispondenza ai limiti fissati nell'autorizzazione allo scarico o nelle prescrizioni delle norme locali relative all'allacciamento in fognatura.~~

TENUTA ALL'ACQUA dE 4.6

Requisito da inserire nel Regolamento d'Igiene

Pur comprendendo le ragioni dell'ipotesi di spostare all'interno del Regolamento d'Igiene alcuni dei requisiti oggi contenuti nelle STD riteniamo che questa strada non sia da perseguire. Riteniamo infatti che il rischio di dispersione della fonte normativa sia molto presente nel panorama generale e che il moltiplicarsi dei testi di riferimento all'interno dei quali possono trovare dimora singole prescrizioni normative che attengono l'edilizia sia senza dubbio fonte di possibili refusi, dimenticanze, cattive interpretazioni, concorrendo al disordine generale.

Per questo motivo preferiremmo non trovare all'interno del regolamento di igiene trattati temi che riguardano gli edifici nella loro conformazione fisica.

In assenza di specifica versione del RC modificato, riprendiamo quella a suo tempo proposta dall'Ordine degli Architetti nella versione formulata nel 2010

LIVELLI PRESTAZIONALI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- [1] **Per tutti gli interventi** Ai fini del soddisfacimento del requisito, le prestazioni della scheda prestazionale E4.6 del Rue sono integrate dalla seguenti regole costruttive:
 - [1.1] Il giunto a terra delle pareti di spazi in cui sia previsto il lavaggio ad acqua dei pavimenti **è progettato e realizzato al fine di deve** garantire la tenuta.
 - [1.2] La finitura superficiale delle pareti degli spazi nei quali possano verificarsi fenomeni di condensa superficiale o getti d'acqua sulle pareti stesse **è progettata e realizzata** per **deve** garantire l'impermeabilità.
 - [1.3] I solai delimitanti spazi umidi (ad es. bagni, cantine, ecc.) devono **essere progettati e realizzati per tassativamente** evitare fenomeni d'infiltrazione.
 - [1.4] Gli infissi devono essere convenientemente scelti in ragione dei fattori di esposizione all'acqua dell'edificio (vento, posizione e altezza dell'edificio).
 - [1.5] **L'intervento è progettato e realizzato al fine di evitare** I fenomeni di risalita d'acqua per capillarità dalle fondazioni, dai vespai e dalle altre strutture a contatto con il terreno **devono tassativamente essere impediti**.
 - [1.6] La superficie al suolo di cavedi e pozzi di luce deve essere pavimentata e quella dei cortili prevedere adeguate soluzioni così da garantire la raccolta e smaltimento delle acque meteoriche.

CONTROLLO DELL'ILLUMINAMENTO NATURALE dE 4.7

LIVELLI PRESTAZIONALI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- [1] In riferimento alla prestazione 1.1 (livello di illuminazione naturale per usi abitativi) della scheda E4.7 del Rue, **perché il requisito affinché l'obiettivo** sia soddisfatto:
- [1.1] Per interventi di nuova costruzione o demolizione e ricostruzione anche con modifica di sagoma e sedime, negli spazi di attività principale **e per almeno un bagno (con esclusione dei monolocali)**, il fattore di luce diurna medio (FLDm) non deve essere inferiore al 2% **e comunque la superficie apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento** in conformità all'art. 5 del DM 05/07/1975 .

Nel DM le condizioni sono ENTRAMBE prescrittive (cioè prescrivevano ai regolamenti locali di tenere in conto detti valori

Il FLDm è definito come rapporto, espresso in percentuale, fra l'illuminamento medio dello spazio chiuso e l'illuminamento esterno ricevuto, nelle identiche condizioni di tempo e di luogo, dall'intera volta celeste su una superficie orizzontale esposta all'aperto, senza irraggiamento diretto del sole.

- [2] In riferimento alla prestazione 1.2 (livello di illuminazione naturale per usi abitativi in interventi sull'esistente) della scheda E4.7 del Rue, **fatte salve le condizioni ivi espresse, e fatto salvo quanto prescritto al punto 1.2 della presente scheda di dettaglio, perché il requisito affinché l'obiettivo** sia soddisfatto:
- [2.1] Negli spazi di fruizione per attività principale deve garantirsi $FLDm \geq 1\%$, **assumendo come livello convenzionalmente equivalente una superficie apribile \geq a 1/16 della superficie del pavimento.**

La specificazione aiuta a semplificare la verifica del livello di illuminamento sia in fase progettuale che di verifica.

- [3] In riferimento alla prestazione 1.3 (livello di illuminazione naturale per usi abitativi in edifici di interesse storico-architettonico **e documentale**) della scheda E4.7 del Rue, **perché il requisito affinché l'obiettivo** sia soddisfatto:
- [3.1] Ai fini del rispetto dei requisiti di cui all'art. 57 del RUE, **è consentito mantenere i livelli di illuminazione esistenti anche quando comportino** un FLDm inferiore a quanto definito al punto 2.1, qualora il raggiungimento del livello prestazionale richieda interventi contrastanti gli obiettivi di tutela e conservazione di edifici di interesse storico-architettonico e documentale di cui all'art. 57 del Rue .
- [4] In riferimento alla prestazione 2.1 (livello di illuminazione naturale per usi diversi da quelli abitativi) della scheda E4.7 del Rue, **per interventi di nuova costruzione e di demolizione e ricostruzione anche con modifica di sagoma e sedime, perché il requisito affinché l'obiettivo** sia soddisfatto:
- [4.1] È necessario che siano rispettate le specifiche disposizioni normative vigenti in materia
~~Negli spazi per attività principale deve garantirsi $FLDm \geq 2\%$.~~
- ~~[4.2] Negli spazi per attività plurime (attività principali e secondarie in ambiti precisamente individuati negli elaborati di progetto) deve garantirsi FLDm non inferiore all'1%, con $FLDm \geq 2\%$ attorno alle postazioni fisse di lavoro da individuarsi negli elaborati di progetto nel rispetto dei minimi dimensionali previsti nelle singole funzioni per i singoli operatori nella Scheda tecnica di dettaglio dE8.2.
Nel caso di interventi ove non sia possibile rappresentare l'organizzazione interna delle attività, dovranno indicarsi negli elaborati di progetto le zone ove è raggiunto $FLDm \geq 2\%$, idonee alla collocazione di postazioni fisse di lavoro.~~
- ~~[4.3] Deve comunque essere assicurata la visuale dell'ambiente esterno (elementi del paesaggio) da tutte le singole postazioni di lavoro, come da norme di buona tecnica e i bancali delle finestre dovranno avere altezza da terra (pavimento interno) non superiore a metri 1,20.~~
- [4.4] Per tutti gli usi oggetto di specifica normativa di settore, quali gli usi scolastico-educativi (DM 18/12/1975 e s.m. e i.) ed ospedalieri (Circ. Min. LL.PP. n.13011 del 22/11/1974), devono osservarsi i livelli di illuminamento ivi prescritti.
- [5] In riferimento alla prestazione 2.2 (livello di illuminazione naturale per usi diversi da quelli abitativi in interventi sull'esistente) della scheda E4.7 del Rue, **perché il requisito affinché l'obiettivo** sia soddisfatto:
- [5.1] Per gli spazi di attività principale, qualora vincoli oggettivi non permettano il conseguimento dei requisiti previsti per le nuove costruzioni, è ammesso un FLDm non inferiore all'1% **assumendo come livello convenzionalmente equivalente una superficie apribile \geq a 1/16 della superficie del pavimento.**

[5.2] Qualora le finestre affaccino su cortili debbono essere rispettate le seguenti ulteriori condizioni:
— su cortili principali è ammesso l'affaccio di tutti i vani per attività principale e secondaria;
— su cortili secondari è ammesso l'affaccio di spazi per attività secondaria, spazi di circolazione e collegamento, delle cucine solo se collocate in vano autonomo e di un solo vano per unità immobiliare adibito ad attività principale; è comunque vietato il solo affaccio sui cortili secondari di alloggi monolocale;
— su pozzi luce e chiostrine è permesso l'affaccio di spazi per attività secondaria, spazi di circolazione e collegamento, delle cucine solo se collocate in vano autonomo.

Le prescrizioni potrebbero avere un senso per la nuova costruzione, ma per l'edilizia esistente riteniamo che siano un vincolo troppo difficilmente superabile e verificabile, considerando le caratteristiche del tessuto edilizio storico bolognese

- [5.3] In via generale ~~Deve comunque essere assicurata la~~ deve prevedersi adeguata visuale dell'ambiente esterno ~~da tutte le~~ dalle singole postazioni di lavoro, fatte salvo attività che, per specifica modalità operative richieste dal ciclo produttivo, escludano esplicitamente la compatibilità con tale fruizione.
- [6] In riferimento alla prestazione 3.1 (coordinamento luce artificiale e naturale) della scheda E4.7 del Rue, per interventi sull'esistente, ~~perché il requisito~~ affinché l'obiettivo sia soddisfatto:
- [6.1] L'illuminazione artificiale deve essere quanto più possibile integrata a quella naturale in relazione sia al benessere visivo, sia al risparmio energetico.
- [6.2] Il cablaggio delle linee di alimentazione dei corpi illuminanti deve anch'esso tenere conto dell'integrazione fra luce naturale ed artificiale e consentire accensioni differenziate e modulate sulla base della vicinanza delle lampade ad eventuali aperture finestrate.
- [6.3] Per un'efficace gestione dei dispositivi d'illuminazione artificiale devono essere fornite dettagliate istruzioni all'interno del Manuale d'uso ~~e del Manuale di manutenzione (vedi di cui alla scheda tecnica~~ DE 11.1 ~~del Rue).~~
- [6.4] Per le superfici vetrate esterne, devono essere previsti idonei sistemi di oscuramento.
- [7] In riferimento alla prestazione 3.2 (apporto esclusivo d'illuminazione artificiale) della scheda E4.7 del Rue, per interventi sull'esistente, ~~perché il requisito~~ affinché l'obiettivo sia soddisfatto:
- [7.1] Il ricorso all'apporto esclusivo dell'illuminazione artificiale è ammesso unicamente:
- a) negli spazi di circolazione e collegamento;
 - b) negli spazi di fruizione per attività secondarie;
 - c) nei servizi igienici; ~~con esclusione della prima stanza da bagno nelle abitazioni, limitatamente agli interventi di nuova costruzione;~~
 - d) negli spazi senza permanenza di persone o con presenza solo saltuaria e temporanea (ossia per una durata non superiore a due ore continuative e comunque per non più del 50% del turno di lavoro);
 - e) negli spazi per attività commerciale, con esclusione di cucine, laboratori alimentari e simili (a condizione che vi sia almeno una sorgente di luce naturale e che vi sia la possibilità di intercettare visivamente un ambiente esterno al locale di lavoro);
 - f) nei pubblici esercizi, con esclusione di cucine, laboratori alimentari e simili (a condizione che vi sia una sorgente di luce naturale);
 - g) negli spazi destinati ad attività lavorative, commerciali, culturali, ricreative e di pubblico spettacolo che richiedono particolari condizioni d'illuminazione in relazione all'attività;
 - h) nei locali interrati e seminterrati, utilizzabili a seguito di valutazione positiva della autorità sanitaria per fruizione dell'attività principale;
- Per i locali di cui alle lettere a), b), c) va assicurato un illuminamento non inferiore a 100 lux.
Per i locali di cui alla lettera g), l'illuminamento sarà quello funzionale alla specifica attività.
Per i restanti tipi di spazi debbono essere osservati i requisiti illuminotecnici previsti dalle norme di buona tecnica (norme UNI vigenti).

VERIFICHE

- [8] In sede di progetto:

- [8.1] Per quanto concerne i livelli prestazionali e le prescrizioni specifiche di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 della presente scheda il progetto deve contenere una relazione tecnica redatta da tecnico abilitato, corredata da dichiarazione di raggiungimento dei livelli prestazionali prescritti **ovvero delle specifiche particolari richieste dall'attività**.
Nei casi ammessi e come riportato nel seguente prospetto ("Soluzioni conformi") la relazione dovrà dimostrare l'adozione di una soluzione conforme.

SOLUZIONI CONFORMI

Per interventi di nuova costruzione e di demolizione e ricostruzione **anche** fuori sagoma e sedime, fatte salve le funzioni per le quali esiste una specifica normativa sovraordinata (ad esempio ospedali e scuole).

Si ritiene la dizione "anche" fuorviante in questo contesto, in quanto appare quale subordinata ed accessoria al concetto di demolizione con ricostruzione "fedele", in sagoma e sedime, mentre semmai potrebbe essere vero l'esatto contrario (la fedele ricostruzione, in sagoma, volume e con riproposizione materica e dell'assetto dei prospetti potrebbe configurarsi quale operazione di ripristino materiale di un edificio collabente recante valori storico-culturali da conservare, e che pertanto possano ritenersi prevalenti agli aspetti tecnici ordinari; e pertanto, derogabili.

Il requisito è convenzionalmente soddisfatto se sono rispettate le seguenti condizioni:

- rapporto di illuminazione $R_i \geq 1/8$; dove R_i = rapporto fra la superficie del vano finestra e la superficie del pavimento;
- ~~— la superficie del vano architettonico delle forature zenitali in falda, per il calcolo di R_i , deve essere moltiplicata per 1,25 se ad una altezza dal pavimento superiore a m 1,80; se posta ad una altezza inferiore computata a 1;~~
- ~~— le superfici del vano architettonico delle forature verticali per la porzione compresa tra pavimento e cm 100 è computabile al 50%;~~
- ~~— superfici vetrate con coefficienti di trasparenza $t > 0,7$;~~
- ~~— profondità dello spazio (ambiente), misurata perpendicolarmente al piano della parete finestrata, minore o uguale a 3 volte l'altezza dal pavimento al punto più alto del vano finestra, alla condizione che i posti fissi di lavoro, nonché gli spazi vissuti con continuità, siano individuati negli elaborati di progetto entro una profondità massima di 2,5 volte l'altezza dal pavimento al punto più alto del vano finestra;~~
- ~~— per finestre che si affacciano sotto porticati e logge, il rapporto di illuminazione R_i va calcolato con riferimento alla superficie del pavimento dello spazio interessato, aumentata della quota di superficie del porticato prospiciente l'ambiente stesso;~~
- ~~— per finestre con superficie trasparente ostruita da balconi o aggetti di profondità superiore a 1,50 m, la dimensione della superficie illuminante dovrà essere aumentata di 0,05 m² ogni 5 cm di ulteriore aggetto oltre 1,50 m.~~

In presenza di affaccio su cortili valgono le seguenti prescrizioni:

CORTILI PRINCIPALI

- ~~— l'area dei cortili, detratta la proiezione orizzontale di ballatoi o altri aggetti, deve risultare $>$ di 1/5 della somma delle superfici delle pareti delimitanti il cortile;~~
- ~~— l'altezza massima delle pareti che delimitano il cortile deve risultare inferiore od uguale a 1,5 volte la media delle distanze fra le pareti opposte e a 2 volte la larghezza media del cortile quando il lato aperto non sia inferiore alla larghezza media del cortile stesso e sempre che sia superiore a sei metri;~~
- ~~— la distanza normale minima da ciascuna finestra al muro opposto $>$ 6 m.~~

CORTILI SECONDARI

- ~~— l'area dei cortili, detratta la proiezione orizzontale di ballatoi o altri aggetti, deve risultare $>$ di 1/12 della somma delle superfici delle pareti delimitanti il cortile;~~
- ~~— la normale minima misurata tra le finestre e il muro opposto deve essere:~~
- ~~— pari a m 4 se i muri prospicienti il cortile non superano n 10 di altezza;~~
- ~~— pari a m 4,5 se l'altezza dei muri prospicienti il cortile è compresa tra m 10 e m 16;~~
- ~~— pari a m 5 se l'altezza dei muri prospicienti il cortile è $>$ di m 16.~~

Nel caso di muri prospicienti il cortile di altezza diversa si deve far riferimento alla media ponderata di tali altezze.

POZZI LUCE E CHIOSTRINE

- ~~— l'area dei pozzi luce e delle chiostrine detratta della proiezione orizzontale di ballatoi o altri aggetti, deve risultare $>$ di 1/20 della somma delle superfici delle pareti delimitanti il cortile;~~
- ~~— la normale minima misurata tra le finestre e il muro opposto deve essere:~~
- ~~— pari a m 2,5 se i muri prospicienti il cortile non superano m 10 di altezza;~~

— pari a m 3 se l'altezza dei muri prospicienti il cortile è compresa tra m 10 e m 16;

— pari a m 3,5 se l'altezza dei muri prospicienti il cortile è > di m 16.

Nel caso di muri prospicienti il cortile di altezza diversa si deve far riferimento alla media ponderata di tali altezze.

Qualora le finestre si affaccino esclusivamente su cortili, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

— su CORTILI PRINCIPALI possono affacciare tutti i vani per attività principale e secondaria;

— su CORTILI SECONDARI possono affacciare spazi di fruizione per l'utenza secondaria e spazi di circolazione e collegamento, nonché le pertinenze dell'organismo edilizio e le cucine, purché in vano autonomo;

— su POZZI LUCE E CHIOSTRINE possono affacciare solo spazi per attività secondaria

L'altezza dei muri prospicienti i cortili, i pozzetti luce e chiostrine è da riferirsi al piano di calpestio dell'unità immobiliare su cui si interviene.

Nel caso di spazi non costituenti cortili (così come definiti nel prospetto delle Soluzioni conformi) ma delimitati da ostacoli in elevazione (muri di recinzione posti ad una distanza inferiore a 5 metri dalla parete finestrata) la distanza minima dalla parete finestrata di un vano principale dovrà essere >1,5 volte l'altezza dell'ostacolo opposto.

L'altezza dell'ostacolo è da misurarsi in riferimento al piano di calpestio dell'unità immobiliare su cui si interviene.

Per gli interventi sugli edifici esistenti il requisito è convenzionalmente soddisfatto se è rispettata la seguente condizione:

- rapporto di illuminazione $R_i \geq 1/16$, dove R_i = rapporto fra la superficie del vano apertura e la superficie del pavimento.

Nel computo del rapporto di illuminazione:

- la superficie dei vani apertura in falda di copertura deve moltiplicarsi per un coefficiente pari a 1,25, se posti ad un'altezza dal pavimento 1,80 m; se posti ad un'altezza inferiore, il coefficiente da assumersi è uguale a 1;

- le superfici dei vani d'apertura verticali per le porzioni comprese tra il pavimento e cm 100 sono da computarsi al 50%;

le superfici vetrate devono avere coefficienti di trasparenza $t > 0,7$.

La profondità dello spazio (ambiente), (intesa anche come porzione del locale considerata ai fini della verifica degli spazi minimi), misurata perpendicolarmente al piano della parete finestrata, deve essere minore o uguale a 3 volte l'altezza dal pavimento al punto più alto del vano finestra, alla condizione che le postazioni fisse di lavoro, nonché gli spazi vissuti con continuità, siano individuati negli elaborati di progetto entro una profondità massima di 2,5 volte l'altezza dal pavimento al punto più alto del vano finestra.

Per finestre che si affacciano sotto porticati e logge, il rapporto di illuminazione R_i va calcolato con riferimento alla superficie del pavimento dello spazio interessato, aumentata della quota di superficie del porticato/loggia prospiciente l'ambiente stesso.

La prescrizione è tradizionalmente impiegata ma tecnicamente non ha una motivazione scientificamente provata. Si preferisce compensare eventuali livelli di illuminamento minori, con gli incrementi del punto successivo.

Per finestre di locali per attività principale con superficie trasparente ostruita da affacciate sotto portici, balconi o aggetti di profondità superiore a 1,5 metri, la dimensione della superficie illuminante dovrà essere aumentata di 0,05 mq ogni 5 centimetri di ulteriore aggetto.

Qualora non venga adottata una soluzione conforme, la relazione tecnica dovrà dimostrare il raggiungimento dei livelli prestazionali attraverso uno dei tre metodi di calcolo di verifica progettuale descritti nel seguente prospetto ("Metodi di calcolo"), la verifica condotta col ricorso ad uno di questi tre due metodi esclude la necessità di verifica ulteriore con prova strumentale in opera.

METODI DI CALCOLO

Metodo di calcolo A

Il metodo è applicabile limitatamente al caso di:

- spazi di forma regolare con profondità, misurata perpendicolarmente al piano della parete finestrata, minore o uguale a 3 volte l'altezza dal pavimento al punto più alto del vano finestra, alla condizione che i posti fissi di lavoro, nonché gli spazi vissuti con continuità, siano individuati negli elaborati di progetto entro una profondità massima di 2,5 volte l'altezza dal pavimento al punto più alto del vano finestra;
- finestre verticali (a parete).

Per spazi con due o più finestre si calcola il valore di fattore medio di luce diurna (FLD_m) di ogni finestra e si sommano i risultati ottenuti.

$$FLD_m = \frac{t \cdot A \cdot \varepsilon \cdot \psi}{S \cdot (1 - r_m)}$$

La formula per il calcolo del FLDm è la seguente:

t = Coefficiente di trasparenza del vetro;

A = Area della superficie trasparente della finestra (m²);

ε = Fattore finestra inteso come rapporto tra illuminamento della finestra e radianza del cielo;

ϕ = Coefficiente che tiene conto dell'arretramento del piano della finestra rispetto al filo esterno della facciata;

rm = Coefficiente medio di riflessione luminosa delle superfici interne, comprese le finestre;

S = Area delle superfici interne che delimitano lo spazio (m²).

~~Per la definizione dei vari fattori e coefficienti presenti nella formula sopraccitata si rimanda al requisito cogente 3.6 "Illuminamento naturale" del regolamento Edilizio Tipo della Regione Emilia Romagna, Delibera n. 593 del 28/2/1995, "Approvazione dello schema di Regolamento edilizio tipo" (art. 2, comma 1, L.R. 33/1990 e s.m.) e successive modifiche ed integrazioni.~~

Metodo di calcolo B

La verifica consiste nel calcolo del FLDm all'interno dell'ambiente considerato mediante l'uso di strumenti di calcolo informatizzati, mediante software dedicati, con certificazione del valore dichiarato da parte del tecnico incaricato; **quelli individuati sono:**

~~— *Superlite* (Predicting Daylighting and Lighting performance): software prodotto da Lawrence Berkeley Laboratory, Building Technologies Program Energy & Environment Division, Building 90 3111, Berkeley, CA 94720.USA; gratuitamente scaricabile dal sito <http://btech.lbl.gov/tools/superlite> applicabile nel caso di ambienti dalla forma non particolarmente complessa (sono ammessi spazi trapezoidali e ambienti a forma di L), con un numero non eccessivo di superfici e finestre, ed ostruzioni esterne semplici;~~

~~— *Radiance* (software prodotto da Lawrence Berkeley Laboratory, Building Technologies Program Energy & Environment Division, Building 90 3111, Berkeley, CA 94720.USA; gratuitamente scaricabile dal sito <http://radsite.lbl.gov/radiance/>;~~

applicabile genericamente in tutte le situazioni, ovvero:

~~— spazi di forma sia regolare, sia complessa;~~

~~— spazi prospicienti logge, balconi, ballatoi;~~

~~— qualsiasi tipo di aperture finestrate (finestre verticali, lucernari, ecc.);~~

~~Entrambi gli strumenti consentono di calcolare il FLDm per tutte le condizioni di cielo; ai fini della verifica il calcolo va effettuato scegliendo il cielo coperto CIE standard (condizione semplificata considerata implicitamente o esplicitamente anche nei metodi di calcolo A e C; CIE sta per Commission Internationale de l'Eclairage).~~

~~Per la determinazione del FLDm è consentito utilizzare anche altri software certificati sotto la responsabilità del tecnico incaricato.~~

METODO DI VERIFICA A LAVORI ULTIMATI

Nel caso in cui in sede progettuale siano stati adottati una soluzione conforme o uno dei metodi di calcolo proposti, il progettista non è tenuto a verificare il raggiungimento del livello di prestazione con prove in opera ed il tecnico competente dimostra la conformità dell'opera realizzata al progetto ed al requisito mediante dichiarazione di conformità, con particolare riferimento agli elementi e ai dati riportati in sede progettuale ed utilizzati per la soluzione conforme o per i calcoli.

Nel caso il progettista abbia utilizzato in sede progettuale metodi di calcolo diversi da quelli precedentemente descritti o dalla soluzione conforme proposta, dovrà verificare la conformità dell'opera realizzata a quella progettata mediante prova in opera, come di seguito specificato.

Si scelgano, sulla base dei fattori che determinano la prestazione considerata, gli alloggi e gli spazi con caratteristiche tali da poterli definire come i più "sfavoriti" (quelli con minore vista del cielo); la verifica in opera dovrà essere eseguita in almeno due spazi dell'edificio scelti fra quelli più sfavoriti.

La misura di illuminamento esterno Ee va eseguita su un piano orizzontale. Il piano, oltre a essere in grado di vedere l'intera volta celeste (in genere si considera come piano orizzontale quello della copertura dell'organismo edilizio), non deve essere sottoposto all'irraggiamento diretto del sole (in pratica la misura richiede un cielo uniformemente coperto).



Durante le misure lo strumento deve essere appoggiato su un piano orizzontale. Effettuare le misure di illuminamento interno Ei ed esterno Ee con l'uso contemporaneo di due luxmetri, dei quali sia stata precedentemente verificata la congruenza. In alternativa è possibile eseguire le misure esterne ed interne di ciascun punto in successione, purché

rapida, soprattutto se le condizioni di illuminazione esterna sono mutevoli. L'illuminamento medio interno E_{im} sarà calcolato come media degli illuminamenti nei punti considerati: tali punti, per uno spazio di forma regolare, sono almeno 4, situati all'incrocio degli assi posti a 1/4 e a 3/4 dello spazio in oggetto (vedi fig.1). Nel caso di uno spazio di forma irregolare occorre suddividere lo spazio in subspazi di forma regolare ed Individuare i punti di prova in ogni subspazio secondo il criterio usato per gli spazi regolari (vedi fig. 2). Per ogni subspazio calcolare la media aritmetica dei valori di illuminamento rilevati nei quattro punti di misura e determinare il corrispondente valore del fattore di luce diurna medio. Il valore del FLDm dello spazio complessivo sarà calcolato come media pesata dei fattori di luce diurna medi di ogni singolo subspazio.

Nel caso di spazi destinati a funzioni plurime, poiché il livello del fattore di luce diurna medio deve essere soddisfatto almeno nei punti fissi di lavoro, i quattro punti di misura dell'illuminamento interno sono scelti, con lo stesso metodo descritto nelle figure precedenti, all'interno dell'area che comprende i punti fissi di lavoro e almeno i 6 m² intorno ai medesimi punti fissi di lavoro.

In tutti e tre i casi (spazi regolari, irregolari e spazi per funzioni plurime) il valore di FLDm è ottenuto dal rapporto:

$$FLDm = E_{im}/E_e$$

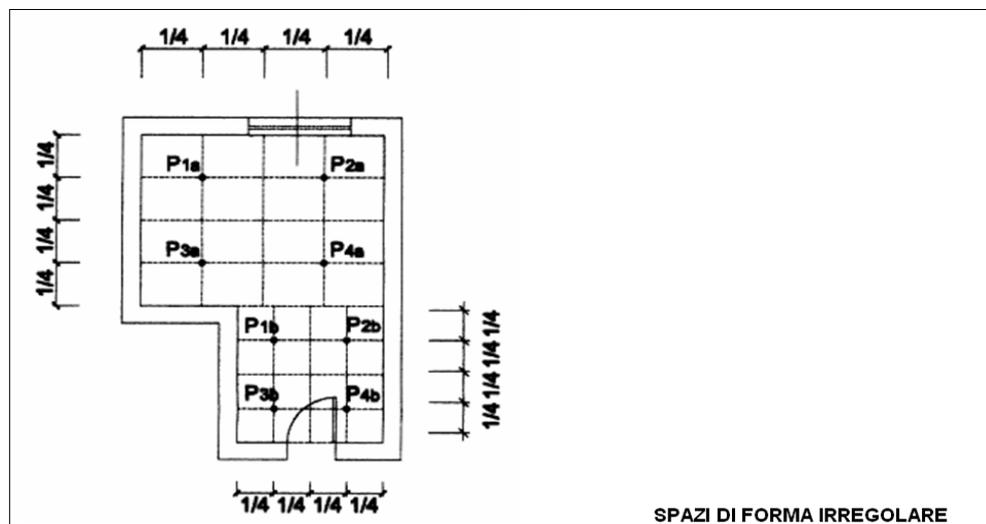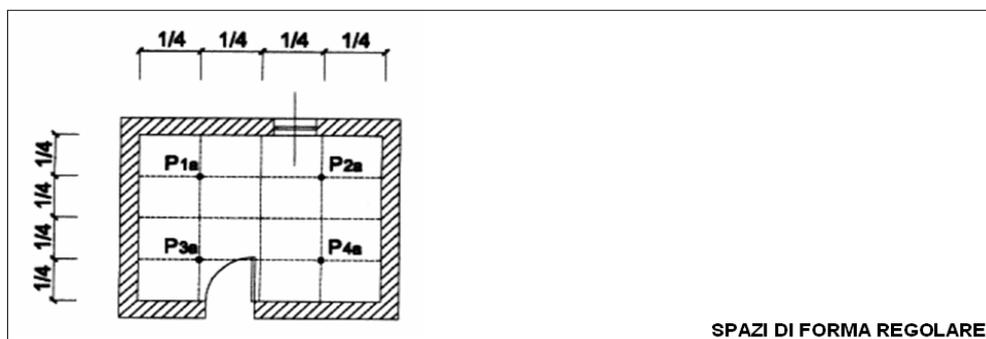

In alternativa, è ammesso l'utilizzo da parte del progettista di metodi di verifica diversi da quelli proposti: in tale caso il raggiungimento del livello di FLDm dovrà essere verificato a lavori ultimati con prova in opera.

La verifica progettuale documentata per uno spazio può valere anche per tutti gli spazi che presentano i medesimi elementi di progetto da considerare nel calcolo ovvero che presentano elementi di progetto più favorevoli.

Se è utilizzato un metodo di verifica del FLDm "puntuale" (ad es. metodo C), il criterio per l'individuazione dei punti in cui effettuare la verifica è quello indicato per i metodi di verifica a lavori ultimati (vedi figg. 1 e 2).

Il metodo di calcolo C (che era sui vecchi RET abrogato dalla LR 15/13), non c'è su queste schede tecniche, quindi vale la pena eliminare il riferimento.

Per tutti i metodi riportati nel prospetto “Metodi di calcolo” e ove non espressamente specificato e giustificato nella relazione di calcolo si può considerare il coefficiente medio di riflessione luminosa delle superfici interne pari a 0,6. Inoltre si può presumere che l’infitto delle finestre occupi il 20% della superficie dell’apertura prevista.

[8.2] Per quanto concerne i livelli di prestazione di cui ai punti 6 e 7 il progetto deve contenere una relazione tecnica redatta da tecnico abilitato, corredata da dichiarazione di raggiungimento dei livelli prestazionali e di rispondenza alle prescrizioni specifiche.

[9] A lavori ultimati:

[9.1] Per quanto concerne i livelli di prestazione di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, se nella verifica in sede di progetto si utilizzano metodi di calcolo diversi da quelli proposti nel prospetto riportato al punto 8 è necessario effettuare una verifica con prove in opera.

La prova in opera consiste nella misura contemporanea (con due luxmetri) dell’illuminamento esterno e interno: quest’ultimo a un’altezza di metri 0,90 dal pavimento, a una distanza di almeno metri 1,50 dalle pareti finestrate, ed anche a una distanza pari a 1/4 della profondità illuminata del locale.

L’esito delle prove dovrà essere contenuto in apposita relazione redatta da tecnico abilitato che attesti il raggiungimento dei livelli prestazionali.

[9.2] Per quanto concerne i livelli di prestazione di cui al punto 6 e 7, la conformità dell’impianto elettrico, realizzato a regola d’arte da soggetti qualificati ai sensi della vigente normativa, è verificata con relativa dichiarazione, rilasciata al termine dei lavori dall’impresa installatrice al committente, oppure con certificato di collaudo, ove previsto dalla normativa vigente. Tale dichiarazione conterrà una descrizione dei dispositivi installati ai fini del raggiungimento dei livelli prestazionali indicati.

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA SUPERFICIALE E DELLA TEMPERATURA OPERANTE DE 4.8

Prestazioni contenute nella nuova SCHEDA DE 7.2

LIVELLI PRESTAZIONALI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

[1] — In riferimento alla prestazione 1.1 (temperatura delle superfici interne) della scheda E4.8 del Rue, perché il requisito sia soddisfatto:

[1.1] — Nel periodo di funzionamento dell'impianto di riscaldamento, la temperatura superficiale " t_s " [°C] deve essere contenuta entro i limiti di seguito riportati:

Superfici interne opache

— t_s superiore alla temperatura di rugiada (il cui valore è funzione della temperatura dell'aria interna e dell'umidità relativa) per le partizioni e chiusure, con particolare attenzione alle eventuali zone di ponte termico, degli spazi per attività principale, secondaria e spazi di circolazione e collegamento interni alle unità immobiliari (è consigliato che la temperatura delle pareti sia compresa in un intervallo di ± 3 °C rispetto alla temperatura dell'aria; è opportuno provvedere alla coibentazione delle superfici nelle quali possono formarsi ponti termici, quali colonne, montanti, velette, punti d'angolo, canne fumarie, ecc.);

— $t_s \leq 27$ °C (+ 2 °C di tolleranza) per pavimenti a pannelli radianti in spazi per attività principale, secondaria e per spazi di circolazione e collegamento interni all'unità immobiliare; per i pavimenti nei bagni è ammessa una tolleranza di + 5 °C.

Per tutte le attività che prevedano un contatto diretto e prolungato delle persone col pavimento (es. palestre, scuole materne e asili nido, ecc.), la sua temperatura superficiale deve essere la minore tecnologicamente possibile in accordo con le norme tecniche vigenti.

Corpi scaldanti

— per tutte le parti calde con cui l'utenza possa accidentalmente venire a contatto, è ammessa una temperatura superficiale inferiore od uguale a 60 °C; solo per le superfici non accessibili o protette sono ammesse temperature superiori.

Superfici vetrate e infissi

— i valori della temperatura superficiale devono essere tali da evitare fenomeni di condensa non momentanea, relativamente agli spazi per attività principale, secondaria e spazi di circolazione e collegamento interni all'unità immobiliare.

[2] — In riferimento alla prestazione 1.2 (temperatura interna di benessere) della scheda E4.8 del Rue, perché il requisito sia soddisfatto:

[2.1] — Fatte salve le eventuali deroghe previste dalla normativa vigente, nel periodo di funzionamento dell'impianto di riscaldamento la temperatura dell'aria interna t_i per gli spazi chiusi per attività principale e secondaria deve essere: 18 °C $< t_i < 22$ °C; non deve inoltre presentare, misurata lungo la verticale dell'ambiente, in punti compresi tra metri 1,8 dal pavimento e metri 0,60 dal soffitto, differenze superiori a 2 °C.

La temperatura operante top per gli usi abitativi deve essere: 18 °C $< top < 20$ °C.

VERIFICHE

[3] — In sede di progetto:

[3.1] — Per quanto concerne i livelli di prestazione di cui al punto 1, deve essere redatta dal tecnico abilitato una relazione tecnica, corredata da dichiarazione di rispondenza ai livelli prestazionali attesi. La relazione dovrà attestare la conformità ai livelli prestazionali attesi mediante verifica della temperatura superficiale interna di chiusure e/o partizioni verticali od orizzontali, da calcolarsi come segue:

$t_s = t_{ip} - U [(t_{ip} - t_{ep}) / \alpha_i]$; dove:

t_{ip} = temperatura di progetto dell'aria interna (normalmente assunta pari a 20 °C);

t_{ep} = temperatura di progetto dell'aria esterna (per partizioni interne deve essere calcolata la temperatura del locale attiguo);

α_i = adduttanza unitaria delle superfici interne degli elementi disperdenti (10 W/mq °C per soffitti; 7,69 W/mq °C per pareti verticali; 5,88 W/mq °C per pavimenti);

U = Trasmittanza unitaria delle superfici disperdenti [W/m² °C].

Il calcolo va svolto per tutte le superfici interne degli elementi disperdenti che delimitano il volume dell'ambiente, ma non è applicabile per ponti termici d'angolo.

Per quanto concerne i livelli di prestazione di cui al punto 2, deve essere redatta dal tecnico abilitato una relazione tecnica, corredata da dichiarazione di rispondenza ai livelli prestazionali attesi. La relazione dovrà attestare la conformità ai livelli prestazionali attesi mediante verifica della temperatura operante degli ambienti maggiormente sfavoriti, da calcolarsi come segue:

- definire le temperature superficiali di progetto ϑ_i di tutte le superfici interne dell'ambiente a partire dalle temperature interne ed esterne di progetto;
- calcolare la temperatura media ponderale ϑ_{im} di tutte le superfici interne, sommando i prodotti delle temperature superficiali per le relative superfici e dividendo per la superficie totale:

$$\vartheta_{im} = (\sum_i \vartheta_i \cdot S_i) / \sum S_i$$

- calcolare la temperatura operante top come media aritmetica fra la temperatura dell'aria interna al locale t_i e la temperatura media ponderale calcolata per l'ambiente ϑ_{im} :

$$t_{op} = (t_i + \vartheta_{im}) / 2$$

[4]—A lavori ultimati:

[4.1]—Per quanto concerne i livelli di prestazione di cui al punto 1, la conformità al requisito deve essere dimostrata mediante uno dei due seguenti metodi alternativi, a scelta del tecnico abilitato:

a) Prova in opera, da eseguire negli spazi dell'organismo edilizio più sfavoriti, dopo aver valutato, sulla base dei fattori incidenti, quali possano considerarsi tali (ad esempio, spazi esposti verso nord, sottotetti abitati, ultimo piano abitato con copertura a terrazza). Per il corretto svolgimento della prova è necessario che le condizioni climatiche esterne garantiscano differenze di temperatura fra interno ed esterno superiori a 10 °C ($t_{interna} - t_{esterna} \geq 10$ °C) e condizioni di assenza di radiazione solare diretta (si dovrebbe quindi eseguire la misurazione quando il sole non colpisce la parete). Quindi:

1. si rilevano le temperature superficiali delle partizioni e delle chiusure degli spazi per attività principale ponendo particolare attenzione ai ponti termici e ai punti d'angolo;
2. si misura la temperatura dei corpi scaldanti e di tutte le parti calde con cui l'utenza possa accidentalmente venire a contatto.

b) Attestazione di conformità delle opere eseguite, in ogni suo componente, al progetto approvato e alla vigente normativa.

[4.2]—Per quanto concerne i livelli di prestazione di cui al punto 2, la conformità al requisito deve essere dimostrata mediante uno dei due seguenti metodi alternativi (A e B), a scelta del tecnico abilitato:

a) Prova in opera, da effettuare solo durante la stagione fredda (periodo nel quale è consentita l'accensione dell'impianto di riscaldamento) in condizioni di temperatura esterna sufficientemente prossima a quella di progetto; orientativamente:

$$1,2 \bullet (t_{ip} - t_{ep}) > (t_i - t_e) > 0,8 \bullet (t_{ip} - t_{ep})$$

dove: t_{ep} (temperatura esterna di progetto) dipende dal luogo (si veda Dpr 28/6/1977 n. 1052 oppure la normativa UNI 5364/76; per il comune di Bologna $t_{ep} = 5$ °C); t_{ip} (temperatura interna di progetto) = 20 °C (temperatura interna di progetto).

Ad esempio, inserendo questi valori nella formula risulta che a Bologna, nell'ipotesi di t_i (temperatura interna) = 20 °C, la temperatura esterna t_e deve essere compresa fra 10 °C sotto lo zero e 0 °C, perché la condizione sia verificata. Affinché la prova possa ritenersi valida, la condizione espressa in formula dovrà essere verificata per almeno 4 ore nell'arco delle 24 ore.

Per la corretta esecuzione della prova occorre valutare, sulla base dei fattori incidenti, quali alloggi e spazi abbiano le caratteristiche più sfavorevoli (ad esempio, esposizione verso nord, sottotetti abitati, ultimo piano abitato con copertura a terrazza).

Nel caso si disponga di apparecchiature per il controllo periodico e per la registrazione continua dei dati, la prova sarà svolta effettuando la misura della temperatura dell'aria interna t_i ogni 15 minuti e per un tempo complessivo di 24 ore, schermato l'elemento sensibile dall'influenza degli effetti radianti (di norma collocando l'elemento sensibile nella parte centrale dell'ambiente e in ogni caso ad una distanza $D > 0,6$ metri dalle pareti e ad un'altezza di 1,80 metri dal pavimento). Contemporaneamente alla misura della temperatura dell'aria interna dovrà effettuarsi la misura della temperatura dell'aria esterna.

La temperatura media radiante t_{mr} è rilevata tramite globotermometro effettuando la misura della temperatura dell'aria interna t_i ogni 15 minuti e per un tempo complessivo di 24 ore, in condizioni di aria in quiete (di norma collocando l'elemento sensibile nella parte centrale dell'ambiente e in ogni caso ad una distanza $D > 0,6$ metri dalle pareti e ad un'altezza di 1,80 metri dal pavimento).

La temperatura operante è calcolabile, in base a queste misurazioni, con la formula:

$$t_{op} = ((t_i + t_{mr}) / 2)$$

In caso di apparecchiature di rilevamento di tipo diverso (ad esempio strumenti di misura senza registrazione dei dati) è compito del tecnico incaricato progettare, eseguire e documentare la verifica in modo tale da ottenere risultati sufficientemente attendibili. Nel caso sia presente un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente va verificata anche l'efficienza di detto sistema.

b) Attestazione di conformità delle opere eseguite, in ogni loro componente, al progetto approvato e alla vigente normativa.

VENTILAZIONE dE 4.9

LIVELLI PRESTAZIONALI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- ~~{1} In riferimento alla prestazione 1.1 (benessere igrometrico invernale) della scheda E4.9 del Rue, perché il requisito sia soddisfatto:~~
- ~~{1.1} Devono essere assolti i livelli di prestazione di cui al punto 1 della scheda di dettaglio dE 4.8.~~
- ~~{2} In riferimento alla prestazione 1.2 (benessere igrotermico estivo) della scheda E4.9 del Rue, perché il requisito sia soddisfatto:~~
- ~~{2.1} Deve essere applicato quanto previsto nell'allegato 3, requisito 6.4, punto D, dell'Atto di indirizzo e coordinamento regionale sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici ed eventuali s.m.i. (Delibera della Assemblea regionale 156/2008 Regione Emilia Romagna, in attuazione del Decreto legislativo 192/2005 e s.m.).~~
- ~~{2.2} Per una efficace gestione delle aperture e dei sistemi per la ventilazione naturale nel periodo estivo devono essere fornite dettagliate istruzioni all'interno del Manuale d'uso e del Manuale di manutenzione, di cui alla scheda E11.1 del Rue e dE11.1 del presente regolamento.~~

Prestazioni presenti nella nuova scheda dE 7.1

- [3] In riferimento alle prestazioni 1.3 (benessere respiratorio e olfattivo) e 1.4 (ricambio d'aria) della scheda E4.9 del Rue, per interventi di nuova costruzione e di demolizione e **fedele ricostruzione anche con modifica di sagoma e sedime**, affinché l'obiettivo **perché il requisito** sia soddisfatto:
- [3.1] **È necessario che siano rispettate le specifiche disposizioni normative vigenti in materia**
- ~~Devono essere assolte le seguenti condizioni (ove per "n" si intende numero di ricambi misurato in metri cubi d'aria ricambiati in un'ora):~~
- ~~a) negli interventi di nuova costruzione con edificazione ex novo e negli interventi di ristrutturazione globale:~~
- ~~a1) spazi per attività principale~~
- ~~— presenza di superfici apribili tali da permettere ricambi discontinui in misura equivalente a quella necessaria al soddisfacimento il requisito della superficie illuminante;~~
 - ~~— $n > 0,2$ mc/hmc;~~
 - ~~— in particolare per le cucine, comprese quelle in nicchia, o zona cottura: in aggiunta a quanto previsto per i locali della funzione principale, $n > 3$ mc/hmc (ricambio discontinuo) da ubicare in corrispondenza dei punti di cottura, con collegamento esterno tramite canna di esalazione;~~
- ~~a2) bagni, servizi igienici, docce, spogliatoi~~
- ~~— $n > 0,2$ mc/hmc se dotati di apertura all'esterno;~~
 - ~~— $n > 5$ mc/hmc se non dotati di apertura all'esterno, assicurata da impianto di estrazione forzata (ricambi discontinui), temporizzato con comando automatico in modo da assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell'ambiente;~~
 - ~~— $n > 2$ mc/hmc se non dotati di apertura all'esterno, assicurati da estrazione continua attraverso ventilazione meccanica (questa condizione è obbligatoria per gli spogliatoi privi di aperture sull'esterno);~~
 - ~~— prevedere idonei sistemi per il transito dell'aria aspirata;~~
 - ~~— negli usi abitativi, con esclusione dei monolocali: garantire la presenza di almeno un servizio igienico dotato di apertura all'esterno; favorire il ricambio d'aria con adeguato riscontro di finestre collocate su pareti diverse;~~
- ~~a3) spazi di circolazione e collegamento ad uso comune~~
- ~~— $n > 0,2$ mc/hmc;~~
 - ~~— nelle scale: garantire i ricambi discontinui con la presenza di finestre apribili a ciascun piano di superficie non inferiore a 1/20 della superficie del vano; è ammessa la ventilazione dall'alto attraverso lucernari la cui apertura reale sia non inferiore a mq 0,40 per ogni piano servito, compreso quello terreno; fatte salve le condizioni di sicurezza al fuoco, per vani scala privi di pareti confinanti con l'esterno dell'edificio, è ammessa la sola ventilazione meccanica, che assicuri un ricambio $n > 1$, temporizzata con immissione ed estrazione;~~
- ~~a4) spazi ad uso comune per attività collettive (ad es. sale condominiali):~~
- ~~— $n > 0,2$ mc/hmc;~~
 - ~~— ricambi discontinui $n > 5$ mc/hmc;~~

~~a5) autorimesse di pertinenza dell'unità immobiliare o dell'organismo edilizio - come da specifica normativa;~~

~~a6) cantine e relativi corridoi:~~

~~- nelle cantine: garantire la ventilazione direttamente dall'esterno oppure attraverso murature a gelosia da corridoi comuni ventilati direttamente;~~

~~Per corridoi delle cantine:~~

~~- nei corridoi delle cantine: garantire la ventilazione direttamente dall'esterno, oppure direttamente dalle cantine aerate, oppure indirettamente con muri a gelosia verso il corridoio.~~

~~a7) specifiche ulteriori per gli spazi ad uso abitativo~~

~~- per gli alloggi al piano terra: garantire per almeno un vano principale affacci non prospettanti su percorsi pubblici o privati di uso pubblico, su portici, su androni e corridoi di uso comune e su chiostre (questi affacci devono essere considerati affacci secondari);~~

~~- garantire il ricambio d'aria con adeguato riscontro di finestre collocate su pareti diverse (compresa l'eventuale apertura posta nel servizio igienico), con esclusione di monocali e bilocali;~~

~~- divieto di alloggi con sole aperture poste su piani verticali orientati esclusivamente a nord;~~

[3.42] Per tutti gli altri interventi sull'esistente:

~~b) negli interventi su edifici esistenti (diversi da quelli di ristrutturazione globale):~~

~~b1) norme generali~~

~~- nell'impossibilità di garantire, per vincoli oggettivi, i rapporti tra superficie delle aperture e superficie di pavimento previsti per le nuove costruzioni nemmeno intervenendo sul numero e sulla dimensione delle aperture, garantire una superficie ventilata apribile (ricambi discontinui) equivalente a quella necessaria al soddisfacimento del requisito dell'obiettivo di superficie illuminante del corrispondente uso per l'edilizia esistente;~~

~~b2) bagni e servizi igienici~~

~~- nei bagni privi di finestre, ~~ove ammessi~~, garantire comunque una delle due seguenti soluzioni alternative: apertura ~~con griglia~~ su parete esterna della superficie di mq 0,20 (eventualmente anche con griglia esterna ai fini di omogeneizzare la superficie della parete esterna); oppure ricambio meccanico discontinuo $n \geq 5$ mc/hmc, temporizzato con immissione ed estrazione, o continuo $n > 2$ mc/hmc; la soluzione ad aspirazione continua $n > 2$ mc/hmc è obbligatoria per gli spogliatoi privi di aperture sull'esterno;~~

~~- prevedere idonei sistemi per il transito dell'aria aspirata;~~

~~b3) spazi di circolazione e collegamento ad uso comune~~

~~- $n > 0,1$ mc/hmc~~

~~- nelle scale: come da precedente punto a3.~~

~~b4) specifiche ulteriori per gli spazi ad uso abitativi~~

~~- per gli alloggi al piano terra: garantire, per almeno un vano principale, affacci non prospettanti su percorsi pubblici o privati di uso pubblico, su portici, su androni e corridoi di uso comune e su chiostre (questi affacci devono essere considerati affacci secondari);~~

~~- garantire il ricambio d'aria con adeguato riscontro di finestre collocate su pareti diverse (compresa l'eventuale apertura posta nel servizio igienico), con esclusione di monocali e bilocali;~~

~~- divieto di realizzazione di nuovi alloggi con sole aperture poste su piani verticali orientati esclusivamente a nord.~~

~~b5) autorimesse di pertinenza dell'unità immobiliare o dell'organismo edilizio - come da specifica normativa.~~

~~b6) cantine e relativi corridoi:~~

~~- nelle cantine: garantire la ventilazione direttamente dall'esterno oppure attraverso murature a gelosia da corridoi comuni ventilati direttamente;~~

~~Per corridoi delle cantine:~~

~~- nei corridoi delle cantine: garantire la ventilazione direttamente dall'esterno, oppure direttamente dalle cantine aerate, oppure indirettamente con muri a gelosia verso il corridoio.~~

[3.23] Per gli spazi di attività principale per tutte le funzioni, il livello prestazionale ~~prescritto di cui al punto 3.1 a1)~~ si ritiene convenzionalmente soddisfatto quando le superfici ventilanti (aperture dirette sull'esterno) risultino non inferiore ad ~~1/8 per la nuova costruzione ed~~ 1/16 ~~per l'esistente~~, della superficie del pavimento.

[3.34] ~~Sia per la nuova costruzione che~~ per interventi sull'esistente, ~~per usi diversi dall'abitativo~~ per gli spazi per attività principale, ~~ad esclusione degli usi abitativi~~

→ *Nota: riteniamo debba essere presa in considerazione la possibilità di ammettere anche negli usi residenziali sistemi di ventilazione meccanica controllata, che hanno raggiunto elevati livelli di affidabilità e qualità (peraltro sostanzialmente obbligati per gli edifici ad altissime prestazioni energetiche).*

Inoltre, modesta reimpaginazione dell'enunciato, per facilitarne la lettura

è ammesso il ricambio e/o trattamento meccanico, che garantisca un requisito aeraulico come definito dalle norme di buona tecnica vigenti (si veda UNI 10339, UNI 8852, ecc.).

~~Dovranno in ogni caso essere previste superfici apribili non inferiori al 1/16 della superficie del pavimento, collocate a parete.~~

[3.45] ~~Sia per la nuova costruzione che~~ per interventi sull'esistente:

- per gli spazi di attività secondaria (archivi e magazzini senza permanenza di persone, ripostigli, vani tecnici, ecc.) di superficie uguale o maggiore a mq. 20.00 dovrà essere garantita una superficie ventilante diretta dall'esterno pari a 1/40 della superficie del pavimento o un impianto che garantisca almeno $n > 2$ mc/hmc fatta salva normativa sovraordinata;
- è possibile la sola ventilazione indiretta naturale (da altri locali) per gli spazi di attività secondaria (ad esclusione di servizi igienici, spogliatoi, docce e locali con presenza di sostanze odorigene), di superficie non superiore a quella degli spazi delle relative attività principali da cui sono aerati, fatta salva normativa sovraordinata.

[4] In riferimento alla prestazione 1.5 (afflusso d'aria nei locali con apparecchi a combustione) della scheda E4.9 del Rue, ~~perché il requisito affinché l'obiettivo~~ sia soddisfatto:

[4.1] Deve essere rispettato quanto prescritto dai punti specifici delle normative vigenti e s.m.i. (UNI 7129, Dm 12/4/1996, ecc.).

VERIFICHE

[5] In sede di progetto:

~~[5.1] Per quanto concerne i livelli di prestazione di cui al punto 1, devono adottarsi le modalità di verifica di cui al punto 3.1 della scheda dE 4.8.~~

~~[5.2] Per quanto concerne i livelli di prestazione di cui al punto 2, deve essere redatta da tecnico abilitato una relazione tecnica, corredata da dichiarazione che asseveri la rispondenza ai livelli prestazionali indicati, secondo quanto specificato nel sopra citato Atto di indirizzo regionale 156/2008.~~

~~La relazione tecnica dovrà evidenziare l'uso dei dati climatici del sito per il corretto posizionamento delle aperture ventilanti e degli spazi aperti di transizione tra esterno ed interno utilizzabili per il preraffrescamento dell'aria (logge, porticati, pensiline, ecc.). Nel caso di camini per la captazione e la circolazione di aria preraffrescata devono essere dettagliatamente descritte le soluzioni tecniche adottate.~~

~~La verifica in fase progettuale dovrà considerare l'interferenza delle soluzioni progettuali adottate per il controllo dell'illuminamento naturale (requisito E4.7) e per il contenimento dei consumi energetici invernali (requisito E7.1).~~

[5.3] Per quanto concerne i livelli di prestazione di cui al punto 3, dal tecnico abilitato deve essere allegata al progetto una **relazione tecnica che contenga i calcoli relativi alle infiltrazioni attraverso gli infissi e una** descrizione dettagliata delle soluzioni tecnologiche adottate per il soddisfacimento **del requisito dell'obiettivo**, sia per i ricambi continui che i ricambi discontinui.

[5.4] Per quanto concerne i livelli di prestazione di cui al punto 4, il progetto deve contenere **la descrizione delle soluzioni adottate** o una relazione tecnica redatta da tecnico abilitato, corredata da una dichiarazione circa il raggiungimento dei livelli prestazionali prescritti.

→ *Nota: Proponiamo semplificazione della documentazione*

[6] A lavori ultimati:

~~[6.1] Per quanto concerne i livelli di prestazione di cui al punto 1, la conformità al requisito all'obiettivo deve essere dimostrata mediante prova in opera, da eseguirsi negli spazi dell'organismo edilizio più sfavoriti, dopo aver valutato, sulla base dei fattori incidenti, quali possano considerarsi tali (ad esempio, spazi esposti verso nord, sottotetti abitati, ultimo piano abitato con copertura a terrazza). Per il corretto svolgimento della prova è necessario che le condizioni climatiche esterne garantiscano differenze di temperatura fra interno ed esterno~~

superiori a 10 °C ($t_{\text{interna}} - t_{\text{esterna}} \geq 10 \text{ °C}$) e condizioni di assenza di radiazione solare diretta (si dovrebbe quindi eseguire la misurazione quando il sole non colpisce la parete). Quindi:

- rilevare le temperature superficiali delle partizioni e delle chiusure degli spazi per attività principale ponendo particolare attenzione ai ponti termici e ai punti d'angolo;
- misurare la temperatura dei corpi scaldanti e di tutte le parti calde con cui l'utenza possa accidentalmente venire a contatto.

~~Deve inoltre prodursi attestazione di conformità delle opere eseguite, in ogni loro componente, al progetto approvato e alla vigente normativa.~~

~~[6.2] Per quanto concerne i livelli di prestazione di cui al punto 2, degli impianti di ventilazione ibrida o meccanica (se presenti) è richiesta una dichiarazione di conformità.~~

[6.3] Per quanto concerne i livelli di prestazione di cui al punto 3, deve prodursi da parte del tecnico abilitato un giudizio sintetico che verifichi la rispondenza e l'adeguatezza della realizzazione rispetto a quanto descritto in sede progettuale. Tale giudizio può essere eventualmente supportato dalla certificazione del produttore relativa alla classe degli infissi.

Per il solo impianto di ventilazione deve inoltre essere prodotta attestazione di conformità dell'opera realizzata al progetto e relativo certificato di conformità quando e se previsto dalla normativa sovraordinata **effettuarsi una prova in opera da eseguirsi misurando, con apposito strumento, la portata dell'impianto di estrazione dell'aria Q [mc/h], dopo aver messo in funzione l'impianto di ventilazione con porte e finestre chiuse. Ricavare quindi il numero di ricambi d'aria orari n garantiti dall'impianto mediante la seguente formula: $n = Q / V$, ove V = volume dell'ambiente considerato (mc).**

[6.4] Per quanto concerne i livelli di prestazione di cui al punto 4, deve essere prodotta attestazione del tecnico abilitato circa il loro soddisfacimento..

→ *Nota: evidenziamo il contrasto che esiste fra le caratteristiche tecnologiche degli infissi moderni, ad altissime prestazioni nel campo della tenuta all'aria ed al vento e la necessità degli edifici di godere di ricambi naturali continui di aria, NORMATA dal presente punto. In assenza di sistemi di ventilazione meccanica controllata il rispetto della specifica richiesta diventa sinceramente di difficile ottenimento.*

PROTEZIONE DALLE INTRUSIONI DI ANIMALI NOCIVI de 4.10

Da inserire nel Regolamento d'Igiene

Pur comprendendo le ragioni dell'ipotesi di spostare all'interno del Regolamento d'Igiene alcuni dei requisiti oggi contenuti nelle STD riteniamo che questa strada non sia da perseguire. Riteniamo infatti che il rischio di dispersione della fonte normativa sia molto presente nel panorama generale e che il moltiplicarsi dei testi di riferimento all'interno dei quali possono trovare dimora singole prescrizioni normative che attengono l'edilizia sia senza dubbio fonte di possibili refusi, dimenticanze, cattive interpretazioni, concorrendo al disordine generale.

Per questo motivo preferiremmo non trovare all'interno del regolamento di igiene trattati temi che riguardano gli edifici nella loro conformazione fisica.

In assenza di specifica versione del RC modificato, riprendiamo quella a suo tempo proposta dall'Ordine degli Architetti nella versione formulata nel 2010

LIVELLI PRESTAZIONALI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- [1] Fatto salvo quanto richiesto dalla prestazione 1.2, a dettaglio della prestazione 1.1 della scheda prestazionale E4.10 del Rue, ai fini del soddisfacimento del requisito si precisa che **per tutti gli interventi**:
 - [1.1] Tutte le aperture di aerazione devono essere dotate di griglie o reti di adeguate dimensioni, da realizzarsi con materiali resistenti al morso di ratti e roditori in genere.
 - [1.2] I fori di aerazione di solai e vespai a intercapedine ventilata devono essere protetti con reti a maglie fitte.
 - [1.3] Le aperture delle canne di aspirazione, di aerazione forzata e di esalazione dei fumi devono essere munite di reti a maglie di dimensione adeguata poste alla sommità delle stesse ed in posizione accessibile per i dovuti controlli.
 - [1.4] Gli scarichi che fuoriscono dai muri non devono offrire fori o interstizi nel raccordo col paramento murario.
 - [1.5] Le fognature devono assicurare perfetta tenuta nell'attraversamento delle murature.
 - [1.6] I cavi elettrici, telefonici, televisivi e simili devono essere collocati in canalizzazioni protette.
 - [1.7] I controsoffitti e le intercapedini esplorabili devono essere realizzati in modo da evitare la creazione di ambienti chiusi che possano offrire facile rifugio di animali sinantropi.

VERIFICHE

- [2] In sede di progetto:
 - [2.1] Il tecnico abilitato deve produrre specifica attestazione circa l'adeguatezza e l'efficacia delle soluzioni adottate per prevenire la possibilità d'intrusioni d'animali attraverso gli impianti, le partizioni e le chiusure.
- [3] A lavori ultimati:
 - [3.1] Il tecnico abilitato dimostra la conformità delle soluzioni realizzate al requisito mediante un giudizio sintetico, con riferimento anche ai particolari costruttivi o ai difetti esecutivi.

SICUREZZA CONTRO LE CADUTE E RESISTENZA AD URTI E SFONDAMENTO dE 5.1

LIVELLI PRESTAZIONALI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

ATTENZIONE!: nella stesura attuale, la nuova costruzione sembra normata SOLO PER QUANTO RIGUARDA LE CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DEGLI ELEMENTI (punto 1.1), mentre dal punto 2 in poi (caratteristiche geometriche di scale e bancali), sembra che si parli solo di interventi sull'esistente...

- [1] Affinché ~~il requisito~~ l'obiettivo sia soddisfatto, con riferimento alla prestazione 1.1. della scheda prestazionale E 5.1 del Rue:
- [1.1] Per interventi di nuova costruzione e di demolizione e ricostruzione anche con modifica di sagoma e sedime tutti gli elementi ~~tecnici (componenti tecnologici)~~ considerati devono resistere alle sollecitazioni previste dalle norme vigenti.
~~L'assolvimento del requisito è inoltre subordinato al rispetto di specifiche regole costruttive relative a singoli componenti tecnologici, come di seguito definite.~~
- [2] Per interventi sull'esistente, ~~l'assolvimento del requisito~~
- con riferimento alle scale interne agli alloggi, ad esclusivo uso privato, è affidato ai progettisti, senza che siano predeterminati parametri e standard di verifica e controllo, fatta salva l'osservanza delle prescrizioni di cui al c.m. 236/1989 o altre prescrizioni specifiche.
 - Con riferimento alle scale interne ed esterne all'organismo edilizio di uso comune, alle scale in spazi aperti al pubblico, alle scale situate nei luoghi di lavoro:
- [2.1] Le rampe rettilinee devono avere non meno di 3 e non più di 15 gradini; ~~i gradini devono avere pianta rettangolare; le pedate e le alzate dei gradini devono avere misure costanti; l'alzata non deve superare 17 cm; il rapporto tra alzata (a) e pedata (p) deve assolvere la seguente condizione: $2a+p = 62-64$ cm.~~
- [2.2] Nelle rampe non rettilinee sono ammessi gradini a pianta trapezoidale a condizione che la pedata misuri almeno cm. 12 al bordo interno e almeno cm. 22,5 in mezzeria.
- [2.3] In tutti i tipi di scale deve essere previsto un pianerottolo almeno ogni 15 alzate.
- [2.4] Le rampe delle scale devono avere larghezza idonea alla normativa antincendio ~~non inferiore a metri 1,2 e una pendenza costante in ogni tratto.~~
- [2.5] Le rampe delle scale di spazi aperti al pubblico che consentono l'accesso a soppalchi e a mezzipiani non aperti al pubblico devono avere larghezza non inferiore a 80 cm.
- [2.6] ~~La larghezza minima delle rampe di scale interne ai luoghi di lavoro che colleghino vani principali con vani accessori è fissata in metri 1,20; in interventi su edifici esistenti,~~ le scale di collegamento ai servizi igienici e le scale di collegamento con spazi non aperti al pubblico potranno avere una larghezza minima di 80 centimetri, fatte comunque salve le disposizioni della normativa antincendio.
- [2.7] La larghezza e la profondità dei pianerottoli deve essere almeno uguale alla larghezza delle rampe.
- [2.8] Le porte devono aprirsi in corrispondenza dei pianerottoli e l'apertura delle stesse non deve interferire con la percorribilità degli spazi su cui si aprono.
- [2.9] Le pareti dei vani scala non devono presentare sporgenze per un'altezza di 2 metri dal piano di calpestio.
- [2.10] I corrimani lungo le pareti dei vani scala non devono sporgere più di 8 cm e le estremità devono essere arrotondate verso il basso o rientrare, con raccordo, verso le pareti stesse.
- [2.11] Le rampe di scale devono essere dotate, sui lati aperti, di parapetto o difesa equivalente dalle cadute, oltre a essere munite di corrimano posto ad un'altezza di 1,00 m; se larghe più di 3 metri, ove non sussistono diverse disposizioni in relazione all'uso dell'edificio, devono essere dotate anche di corrimano centrale.
- [2.12] I dislivelli inferiori ai 51 cm. (n alzate <3), dovranno essere adeguatamente evidenziati o illuminati fino a 15cm e protetti come da punto 3 da 16 cm.
- [3] Per interventi sull'esistente, con riferimento ai parapetti e alle pareti realizzati a protezione e delimitazione di qualsiasi spazio aperto e chiuso dell'organismo edilizio e delle scale:
- [3.1] I parapetti, alla quota del bordo superiore, e le pareti, alla quota di 1,20 metri dal rispettivo piano di calpestio, devono rispettare gli standard di resistenza alle sollecitazioni previsti dalla normativa vigente.

- [3.2] Le parti realizzate in vetro di parapetti e pareti, installate ad altezza inferiore a metri 1,00 dal piano interno di calpestio, devono avere caratteristiche di resistenza conformi a quanto indicato dalla normativa sui carichi orizzontali.
- [3.3] I parapetti, rispetto al livello più alto del piano di calpestio di cui costituiscono delimitazione e protezione, devono avere un'altezza non inferiore a metri 1,00.
- [3.4] I parapetti e le pareti non devono essere scalabili.
- [3.5] I parapetti e le pareti non devono presentare varchi che possano provocare cadute accidentali.

~~[3.6] Per tutte le funzioni ove sono previsti spazi e locali senza presenza di utenza, spazi che prevedano il solo accesso e fruizione per la manutenzione (es. coperti, vani tecnici ecc..) per la definizione di parapetti vale la normativa sovraordinata.~~

~~L'accesso ai luoghi elevati deve poter avvenire in condizioni di sicurezza. Gli edifici devono essere muniti di idonei manufatti tali da consentire l'accesso sulla copertura e permettere gli interventi di manutenzione e riparazione in sicurezza.~~

Le suddette prescrizioni sono da osservare nei casi di realizzazione di nuove scale

Riteniamo necessaria la precisazione, in quanto in molti edifici del centro storico le scale (che molto spesso NON sono modificabili e/o possono avere alto valore storico, documentale e testimoniale), potrebbero NON avere una o più delle caratteristiche su elencate, e si ritiene ragionevole poterle mantenere

Per le scale esistenti negli edifici esistenti oggetto di tutela (art. 57 – edifici di interesse storico-architettonico e di interesse documentale per la parte effettivamente di interesse) possono essere mantenute le scale esistenti, compatibilmente con le norme sovraordinate (specifiche norme antincendio, e possibilità di deroga ai sensi del D.M. 236/89).

Ulteriore possibilità di mantenere le scale esistenti deve essere ammessa negli edifici di interesse storico architettonico o documentale testimoniale (anche in virtù del fatto che potrebbero essere interessate da vincolo di tutela), consentendo anche le deroghe ammissibili ai sensi della normativa vigente.

- [4] **Per interventi sull'esistente**, con riferimento alle finestre in tutti gli spazi degli organismi edilizi:

Non è chiaro perché i parametri vengono elencati solo per le finestre di interventi sull'esistente. Per la nuova costruzione non vengono contemplate altezze minime di bancale?

- [4.1] Fatto salvo quanto prescritto al punto 3, i parapetti delle porte-finestre, i parapetti delle finestre con davanzale interno di profondità inferiore a cm 40 devono avere una altezza non inferiore a metri 1,0; i parapetti delle finestre con davanzali interni di profondità uguale o superiore a cm 40 devono avere una altezza non inferiore a metri 0,90.
- [4.2] Le superfici finestrate installate ad altezza superiore a metri 1,50 rispetto al piano di calpestio devono comunque garantire la possibilità di pulizia e sostituzione dei vetri dall'interno, ~~fatti salvi gli specifici sistemi di pulizia appositamente previsti e rispondenti alle norme di sicurezza e antinfortunistica~~; l'apertura deve essere assicurata con sistemi manovrabili dal basso.
- [5] **Per interventi sull'esistente**, con riferimento ai corridoi e agli spazi di circolazione interni all'organismo edilizio, limitatamente agli spazi di circolazione di uso comune o aperti al pubblico:
- [5.1] La larghezza di detti elementi deve essere uguale o superiore a quella delle rampe scale.
- [6] **Per interventi sull'esistente**, con riferimento alle pavimentazioni, limitatamente agli spazi di circolazione di uso comune o aperti al pubblico:
- [6.1] I pavimenti di ingressi, pianerottoli e scale interne ed esterne, camminamenti, marciapiedi esterni e, comunque, tutti i pavimenti di percorsi che costituiscono vie di fuga in caso di pericolo di qualsiasi tipo non devono presentare caratteri di sdruciolevolezza, nemmeno in presenza, per i pavimenti esterni, di acqua portata dalle intemperie. ~~Si definisce antisdruciolevole una pavimentazione il cui coefficiente di attrito dinamico (μ) tra il piede calzato e la pavimentazione, tenendo conto di una manutenzione normale e prevedibile, risulti: $\mu > 0,4$.~~

VERIFICHE

[7] In sede di progetto:

[7.1] Il tecnico abilitato produce specifica attestazione circa l'adeguatezza delle soluzioni adottate, fornendone contestuale descrizione.

[8] A lavori ultimati, con riferimento alle condizioni d'uso effettivo dell'opera edilizia:

[8.1] Il tecnico abilitato verifica con un giudizio sintetico la rispondenza e l'adeguatezza della realizzazione rispetto a quanto descritto in sede progettuale.

Il giudizio sintetico potrà essere eventualmente supportato da certificazioni del produttore relative a materiali e componenti utilizzati, rilasciate in base a prove di laboratorio eseguite secondo metodiche riconosciute e da prove in opera di verifica delle dimensioni e della resistenza degli elementi e componenti utilizzati.

SICUREZZA DEGLI IMPIANTI de 5.2

LIVELLI PRESTAZIONALI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

[1] ~~Perché il requisito~~ Affinché l'obiettivo sia soddisfatto:

[1.1] ~~Gli impianti devono essere progettati e realizzati a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente~~ È necessario che siano rispettate le specifiche disposizioni procedurali e normative vigenti in materia.

~~VERIFICHE~~

~~[2] In sede di progetto:~~

~~[2.1] Il tecnico abilitato si accerta che per gli aspetti impiantistici sia stato redatto il progetto obbligatorio, come previsto dal DM 37/2008; in caso di varianti, il progetto deve essere integrato nei modi previsti dalla norme vigenti.~~

~~[3] A lavori ultimati:~~

~~[3.1] Per ciascun impianto, realizzato a regola d'arte da soggetti qualificati ai sensi della vigente normativa, l'installatore rilascia al committente dichiarazione di conformità o certificato di collaudo, ove previsto dalla normativa vigente.~~

- ~~[3.2] Nel caso di interventi edilizi diretti inseriti all'interno delle fasce di pertinenza acustica infrastrutturali, così come individuate dalla Classificazione Acustica, in corrispondenza dei fronti dell'edificio e delle eventuali pertinenze esterne in cui è prevista permanenza di persone devono essere rispettati i limiti definiti dai decreti nazionali relativi alle infrastrutture di trasporto.~~
- ~~Nel caso di Programmi Urbanistici Attuativi, anche all'interno delle fasce di pertinenza infrastrutturali, devono essere rispettati, così come stabilito dalle Norme Tecniche della Classificazione Acustica, i limiti della UTO di appartenenza considerando la totalità delle sorgenti sonore presenti.~~
- ~~[3.3] Devono essere rispettati i limiti definiti dai decreti nazionali relativi alle infrastrutture all'interno delle fasce di pertinenza individuate dalla Classificazione Acustica in corrispondenza dei fronti dell'edificio e delle eventuali pertinenze esterne in cui è prevista permanenza di persone.~~
- ~~[3.4] All'interno di aree scolastiche il rispetto dei limiti della prima classe acustica deve essere verificato su tutta l'area di pertinenza, comprese le aree esterne se regolarmente fruite. In considerazione del loro utilizzo solo in periodo diurno, la compatibilità acustica può essere verificata limitatamente a tale periodo.~~
- ~~[3.5] Le scuole per l'infanzia inserite in edifici prevalentemente destinati ad altro uso devono essere collocate nella posizione di maggior tutela acustica dello stesso edificio prevedendo tutte le mitigazioni acustiche, compatibili dal punto di vista tecnico, economico ed ambientale. In questo caso devono essere rispettati i valori di qualità della III classe acustica indipendentemente dalla UTO di appartenenza dell'edificio. Tali valori devono essere rispettati sia sulla facciata della porzione di immobile destinato all'uso scolastico, sia sulle relative pertinenze esterne.~~
- ~~[3.6] Per gli usi ricettivi nei quali non vi siano pertinenze esterne fruibili, in considerazione della presenza dei fruitori prevalentemente in periodo notturno, qualora non fosse possibile rispettare i limiti di zona in entrambi i periodi di riferimento, è ammissibile il solo rispetto dei limiti del periodo notturno. Inoltre, in considerazione della limitata permanenza dei fruitori, se è garantita la presenza e il funzionamento di impianti di climatizzazione, è ammissibile il superamento dei limiti acustici in facciata all'edificio, fermo restando l'applicazione dei requisiti acustici passivi degli edifici di cui al punto 2.~~
- ~~[4] In riferimento alle prestazioni 3.1 (impatto acustico sui ricettori presenti) della scheda E6.1 del Rue, perché il requisito sia soddisfatto:~~
- ~~[4.1] Deve essere dimostrato il rispetto i limiti definiti dalla Classificazione Acustica relativi alla Unità territoriale Omogenea (UTO) di appartenenza nei confronti degli ambienti abitativi così come definiti dalla L. 447/95 potenzialmente impattati dall'intervento.~~

VERIFICHE

- [5] In sede di progetto:
- [5.1] relativamente agli interventi di nuova costruzione, demolizione con ricostruzione **anche** con modifica di sagoma e sedime, e cambi d'uso **con opere** verso usi residenziali, deve essere presentata da tecnico abilitato una relazione tecnica che evidenzi e descriva le soluzioni da realizzare al fine di garantire i valori previsti dalla normativa.

Si propone diversa impaginazione per facilitare la lettura corretta (speriamo) della prescrizione

~~Per quanto concerne il livello di prestazione di cui al punto 1, deve essere prodotta una relazione denominata "Documentazione di previsione del clima acustico" (DPCA), limitatamente alla verifica del limite di immissione differenziale. L'evidente assenza di sorgenti sonore puntuali in grado di influenzare il clima acustico può essere autocertificata da parte del progettista a mezzo di dichiarazione rilasciata, ai sensi dell'art. 38 DPR n. 445/2000, attestante tale condizione~~

- ~~[5.2] Per quanto concerne il livello di prestazione di cui al punto 2 deve essere redatta da tecnico abilitato una relazione tecnica che evidenzia e descrive le soluzioni da realizzare, conformi (per materiali e modalità di esecuzione) ad un campione che, a seguito di prove di laboratorio, abbia conseguito un valore di potere fonoisolante RW superiore di almeno 3 dB rispetto al valore dell'indice di valutazione del potere fonoisolante apparente R'W prescritto dalla normativa negli ambienti di lavoro le caratteristiche fonoisolanti e fonoassorbenti delle strutture nonché la geometria dei locali, dovranno limitare le problematiche annesse alla riverberazione ambientale.~~
- ~~[5.3] Per quanto concerne i livelli di prestazione di cui al punto 3 deve essere redatta da tecnico competente in acustica una relazione denominata "Documentazione di previsione del clima acustico" (DPCA), secondo quanto disposto dalle norme vigenti e dalla Classificazione Acustica.~~

~~[5.4] Per quanto concerne i livelli di prestazione di cui al punto 4 deve essere redatta da tecnico competente in acustica una relazione denominata "Documentazione di Impatto Acustico" (DOIMA), secondo quanto disposto dalle norme vigenti e dalla Classificazione Acustica.~~

~~Per le attività produttive che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico è sufficiente produrre da parte del progettista o dal titolare dell'attività, una dichiarazione rilasciata, ai sensi dell'art. 38 DPR n. 445/2000, attestante tale condizione (DGR n. 673/2004, ai sensi dell'art. 10 comma 4 della LR n. 15/2001).~~

~~[5.5] Nella documentazione di cui ai punti 5.3 e 5.4 deve essere verificato che le attività ed il traffico veicolare indotto dall'intervento rispettino i limiti definiti dalla Classificazione Acustica per i ricettori esistenti, o che non comportino un peggioramento del clima acustico nelle situazioni in cui questo è già superiore a detti limiti.~~

~~Le eventuali rilevazioni acustiche realizzate e prodotte a corredo della documentazione acustica dovranno essere eseguite secondo quanto disposto dalla normativa vigente e dalla Classificazione Acustica.~~

~~Le eventuali valutazioni modellistiche dovranno essere eseguite utilizzando algoritmi e software conformi alla normativa tecnica, internazionale, comunitaria e nazionale vigente, e dovrà essere rispettato quanto disposto dalla Classificazione Acustica.~~

~~[5.6] La documentazione di cui ai punti 5.3 e 5.4 deve contenere l'eventuale indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle attività e/o dagli impianti che generino criticità o superamenti dei limiti indicati dalla Classificazione Acustica, ovvero contenere l'indicazione delle misure previste per mitigarne gli effetti presso il ricettore, nei casi consentiti dalla legge, fino al raggiungimento del rispetto di detti limiti.~~

[6] A lavori ultimati:

[6.1] relativamente agli interventi di nuova costruzione, **cambi d'uso e** demolizione con ricostruzione anche con modifica di sagoma e sedime, **e cambi d'uso** verso usi residenziali, deve essere prodotta dichiarazione di conformità alle soluzioni tecniche indicate nel progetto, redatta dal direttore dei lavori.

Per gli interventi di nuova costruzione ad uso residenziale occorre allegare anche una relazione relativa alla prestazioni acustiche passive comprendenti le misure in opera attestanti il rispetto dei valori limite previsti dalla normativa vigente. Tali verifiche, effettuate da tecnico competente ex L.447/95, potranno essere circoscritte ad elementi dell'edificio che siano rappresentativi e ricorrenti all'interno dello stesso.

~~Per quanto concerne i livelli di prestazione di cui al punto 2 deve essere prodotta dichiarazione di conformità alle soluzioni tecniche indicate nel progetto redatta dal direttore dei lavori.~~

~~Per interventi di nuova costruzione occorre produrre una relazione relativa alle prestazioni acustiche passive concernenti: le misure in opera dell'isolamento acustico per via aerea tra ambienti, le misurazioni in opera dell'isolamento acustico degli elementi di facciata e le misure in opera dell'isolamento dai rumori di calpestio di solai. Tali verifiche, eseguite conformemente alle norme UNI (serie 140/2000 e seguenti), potranno essere eseguite su una porzione di immobile che presenti elementi divisorii di tipologia ricorrente.~~

~~[6.2] Per quanto concerne i livelli di prestazione di cui ai punti 3 e 4 non sono richieste verifiche ulteriori, se non nei casi nei quali il progetto eventualmente lo preveda.~~

CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI INVERNALI dE 7.1

LIVELLI PRESTAZIONALI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

La normativa di settore è in continua e profonda trasformazione; riteniamo sia più corretto limitare i richiami al semplice rispetto delle norme sovraordinate vigenti, per evitare di avere in tempi brevi all'interno delle schede alcuni punti non più attinenti ed aggiornati. Questo concetto che sottende l'intero lavoro di revisione che l'Amministrazione sta compiendo crediamo debba avere pari valenza a fronte di temi così imporantni e attuali da poter subire repentini e continuativi aggiornamenti normativi.

- [1] In riferimento alla prestazione ~~1.1 (contenimento dei consumi energetici) e 2.1 (contenimento delle dispersioni termiche)~~ della scheda E7.1 del Rue, ~~perché il requisito affinché l'obiettivo sia soddisfatto occorre garantire quanto previsto dalla normativa sovraordinata di carattere locale e nazionale vigente e, in particolare, dalla DAL 156/2008 e s.m. e i:~~
- [1.1] ~~Parte seconda Allegato 3~~
- ~~— Requisito 6.1.1— Prestazione energetica degli edifici— 1 (Parte seconda, allegato 2, punti 1, 7, 15)~~
 - ~~— Requisito 6.1.2. Prestazione energetica degli edifici— 2 (Parte seconda, allegato 2, punti 3, 15)~~
- ~~L'indice di prestazione energetica nel caso di edifici dotati di impianto per la climatizzazione invernale combinato con la produzione di acqua calda sanitaria (EPi) e l'indice di prestazione energetica per la produzione nel caso di edifici dotati di impianti per la sola produzione separata di acqua calda sanitaria (EPaes) devono risultare uguali o inferiori ai valori limite riportati nel requisito R 6.1.1 (Prestazione energetica degli edifici: tabelle A.1, A.2, A.3, A.4, B.1, B.2) di cui all'allegato 3 dell'Atto di indirizzo e coordinamento regionale sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici, Delibera di Assemblea Regionale 156/2008 Regione Emilia Romagna in attuazione del D.lgs 192/05 e s.m.i.~~
- ~~[2] In riferimento alla prestazione 1.2 (prestazione energetica complessiva) della scheda E7.1 del Rue , perché il requisito sia soddisfatto:~~
- ~~[2.1] Per interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione l'edificio deve essere progettato in modo che possa essere classificato almeno in classe energetica C, come da allegato 9 dell'Atto di indirizzo regionale 156/2008.~~
- ~~[3] In riferimento alla prestazione 1.3 e 2.1 (riduzione delle dispersioni termiche) della scheda E7.1 del Rue perché il requisito sia soddisfatto:~~
- ~~[3.1] Devono essere garantiti almeno i valori di trasmittanza termica indicati nel requisito R 6.1.2 (Prestazione energetica degli edifici) di cui all'allegato 3 dell'Atto di indirizzo regionale 156/2008.~~
- [4] In riferimento alla prestazione ~~1.2 e 3.3 (sfruttamento dell'energia solare)~~ della scheda E7.1 del Rue, affinché l'obiettivo sia soddisfatto occorre garantire quanto previsto dalla normativa ~~sovraordinata di carattere locale e nazionale vigente e, in particolare, dalla DAL 156/2008 e s.m. e i:~~
- In riferimento alla prestazione 1.4 (sfruttamento dell'energia solare) della scheda E7.1 del Rue , perché il requisito sia soddisfatto:
- [4.1] ~~Parte seconda Allegato 3~~
- ~~— Requisito 6.6 Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (FER) o assimilate— (Parte seconda, allegato 2, punti 12, 20, 21, 22, 23, 24)~~
- ~~L'impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di un impianto scalda acqua solare. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati negli Ambiti storici.~~
- ~~[4.2] Contestualmente devono essere installati impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per una potenza installata non inferiore 1 kW per unità abitativa e 0,5 kW per ogni 100 mq di superficie utile di edifici ad uso non abitativo collocati in posizioni accessibili ai fini della manutenzione.~~
- ~~[4.3] Le prestazioni richieste nei punti 4.1 e 4.2 devono essere compatibili con quanto disciplinato all'articolo 57 del RUE per gli interventi su edifici di interesse storico-architettonico e documentale.~~
- ~~[4.4] Deve essere in ogni caso rispettato il livello di prestazione minima indicato nell'allegato 3, requisito 6.1.1, tab. B.1 e B.2 dell'Atto di indirizzo regionale 156/2008.~~
- ~~[4.5] L'eventuale impossibilità tecnica di raggiungere i livelli di prestazione di cui ai punti 4.1 e 4.2 deve essere adeguatamente documentata e motivata negli elaborati progettuali, documentando i livelli di sfruttamento dell'energia solare effettivamente raggiunti mediante l'utilizzo di impianti ad energia solare. Tale impossibilità~~

tecnica potrà essere dovuta alla insufficiente superficie a disposizione per la collocazione degli impianti o alla presenza di ostruzioni preesistenti alla radiazione solare. Sono esclusi i casi di impossibilità dovuta a obiettivi di tutela e conservazione dell'edificio di cui al punto 4.3.

- [4.6] ~~Nel caso di sostituzione dell'impianto di produzione di calore, in occasione di interventi edilizi, è necessario verificare la possibilità di realizzare i livelli di cui al punto 4.1, documentando tale verifica nella documentazione di progetto.~~
- [4.7] ~~Per un'efficace gestione dell'impianto termico devono essere fornite dettagliate istruzioni all'interno del Manuale d'uso e del Manuale di manutenzione (requisito E-11.1).~~
- [5] In riferimento alla prestazione ~~1.5~~ ~~1.3~~ e ~~3.1~~ (rendimento dell'impianto termico) e ~~3.2~~ (contabilizzazione e la termoregolazione del calore) della scheda E7.1 del Rue, perché il requisito affinché l'obiettivo sia soddisfatto occorre garantire quanto previsto dalla normativa sovraordinata di carattere locale e nazionale ~~vigente e, in particolare, dalla DAL 156/2008 e s.m. e i.:~~
- [5.1] ~~Parte seconda Allegato 3~~
~~Requisito 6.2 Rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico (Parte seconda, allegato 2, punti 4, 5, 6)~~
Il rendimento medio stagionale dell'impianto termico deve essere superiore o uguale al valore limite riportato nel requisito R.6.2 e R.6.1.1 (Requisiti minimi di prestazione energetica), lettera E (Rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico) di cui all'allegato 3 dell'Atto di indirizzo regionale 156/2008.
- [5.2] ~~Solo per gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione globale (questi ultimi solo nel caso in cui si preveda la sostituzione dell'impianto di produzione di calore), per gli edifici con un numero di unità immobiliari superiore a 4 è fatto obbligo in sede progettuale di prevedere la realizzazione di impianti termici centralizzati dotati di sistemi di contabilizzazione individuale. L'eventuale impossibilità tecnica di realizzare la centralizzazione deve essere adeguatamente documentata e motivata negli elaborati tecnici.~~
- [6] In riferimento alla prestazione alle prestazioni 1.6 e ~~2.2~~ (inerzia termica) (prevenzione dei fenomeni di condensa) della scheda E7.1 del Rue, perché il requisito affinché l'obiettivo sia soddisfatto occorre garantire quanto previsto dalla normativa sovraordinata di carattere locale e nazionale ~~vigente e, in particolare, dalla DAL 156/2008 e s.m. e i.:~~
- [6.1] ~~Parte seconda, Allegato 3~~
~~Requisito 6.3 Controllo della condensazione (Parte seconda, allegato 2, punto 15)~~
~~Requisito 6.4 Contenimento dei consumi energetici in regime estivo: riduzione del fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione estiva (Parte seconda, allegato 2, punti 17,18)~~
~~Deve essere soddisfatto il requisito R.6.3 (Controllo della condensazione) di cui all'allegato 3 dell'Atto di indirizzo regionale 156/2008.~~
- [7] In riferimento alla prestazione alle prestazioni 1.7 e ~~3.2~~ (utilizzo di dispositivi di termoregolazione) della scheda E7.1 del Rue, perché il requisito affinché l'obiettivo sia soddisfatto occorre garantire quanto previsto dalla normativa sovraordinata di carattere locale e nazionale ~~vigente e, in particolare, dalla DAL 156/2008 e s.m. e i.:~~
- [7.1] ~~Parte seconda, Allegato 3~~
~~Requisito 6.5 Sistemi e dispositivi per la regolazione degli impianti termici e per l'uso razionale dell'energia mediante il controllo e la gestione degli edifici (BACS) (Parte seconda, allegato 2, punto 19)~~
~~Deve essere soddisfatto il requisito R.6.5 (Sistemi e dispositivi per la regolazione degli impianti termici) di cui all'allegato 3 dell'Atto di indirizzo regionale 156/2008.~~
- [8] ~~In riferimento alla prestazione 1.8 (teleriscaldamento) della scheda E7.1 del Rue, perché il requisito sia soddisfatto:~~
- [8.1] ~~Deve essere soddisfatto il requisito R.6.6 (Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili o assimilate), limitatamente al livello di prestazione B (Teleriscaldamento e teleraffrescamento) di cui all'allegato 3 dell'Atto di indirizzo regionale 156/2008.~~
- [8.2] ~~I requisiti non trovano applicazione nel caso di interventi che non comportano la sostituzione dell'impianto di produzione di calore e nel caso di nuova costruzione per ampliamento.~~
- [9] In riferimento alla prestazione ~~1.9~~ (realizzazione di sistemi solari passivi) della scheda E7.1 del Rue, perché il requisito affinché l'obiettivo sia soddisfatto occorre garantire quanto prescritto dalla normativa sovraordinata di carattere locale e nazionale ~~vigente e, in particolare, dalla DAL 156/2008 e s.m. e i.:~~
- [9.1] ~~Il progetto deve considerare gli apporti gratuiti del sole, secondo i livelli prestazionali e le prescrizioni specifiche definite ai punti 2.1 e 2.2 della scheda tecnica di dettaglio d'E7.2.~~

- ~~[9.2] Tali livelli e prescrizioni non trovano applicazione nel caso di interventi che non comportano la sostituzione dell'impianto di produzione di calore e nel caso di nuova costruzione per ampliamento.~~
- [10] In riferimento alla prestazione 3.3 (sfruttamento dell'energia solare termica nella realizzazione di impianti nuovi o rinnovati) della scheda E7.1 del Rue , perché il requisito affinché l'obiettivo sia soddisfatto occorre garantire quanto previsto dalla normativa sovraordinata di carattere locale e nazionale vigente e, in particolare, dalla DAL 156/2008 e s.m. e i.:
- ~~[10.1] L'impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di un impianto scalda-acqua solare. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati negli Ambiti storici. Deve essere in ogni caso rispettato il livello di prestazione minima indicato nell'allegato 3, requisito 6.1.1, tab B.1 e B.2 dell'Atto di indirizzo regionale 156/2008.~~
- ~~[10.2] Le prestazioni richieste nei punti 10.1 devono essere compatibili con quanto disciplinato all'articolo 57 del RUE per gli interventi su edifici di interesse storico-architettonico e documentale.~~
- ~~[10.3] L'eventuale impossibilità tecnica di raggiungere i livelli di prestazione di cui ai punti 10.1 e 10.2 deve essere adeguatamente documentata e motivata negli elaborati progettuali. Sono inoltre esclusi i casi di impossibilità dovuta a obiettivi di tutela e conservazione dell'edificio di cui al punto 10.2~~
- ~~[10.4] Per un'efficace gestione dell'impianto termico devono essere fornite dettagliate istruzioni all'interno del Manuale d'uso e del Manuale di manutenzione (requisito E 11.1).~~
- [11] In riferimento alla prestazione alle prestazioni 1.1 (risparmio energetico negli impianti di illuminazione) e 1.2 4.1 (efficienza energetica degli impianti di illuminazione) della scheda E7.4 del Rue, perché il requisito affinché l'obiettivo sia soddisfatto occorre garantire quanto previsto dalla normativa sovraordinata di carattere locale e nazionale vigente e, in particolare, dalla DAL 156/2008 e s.m. e i.:
- [11.1] ~~Parte seconda, Allegato 3~~
~~— Requisito 6.5 — Sistemi e dispositivi per la regolazione degli impianti termici e per l'uso razionale dell'energia mediante il controllo e la gestione degli edifici (BACS) — (Parte seconda, allegato 2, punto 19)~~
- ~~[11.1] Deve essere prodotto un attestato di certificazione energetica come previsto dall'allegato 6 e seguenti dell'Atto di indirizzo regionale 156/2008. Il tecnico incaricato della certificazione dovrà essere nominato all'inizio dei lavori al fine di poter intervenire in tutte le fasi del processo di costruzione e collaudo dell'edificio.~~

Alla luce di quanto già espresso nella nota in premessa appare molto difficile la gestione del punto relativo ai livelli migliorativi.

LIVELLI MIGLIORATIVI

- [12] In riferimento alla prestazione 1.2 (prestazione energetica complessiva) della scheda E7.1 del Rue , perché il requisito affinché l'obiettivo sia soddisfatto:
- [12.1] ~~Per interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione globale l'edificio deve essere progettato in modo che possa essere classificato in classe energetica B (livello migliorativo), ovvero in classe energetica A (livello di eccellenza), come da allegato 9 dell'Atto di indirizzo regionale 156/2008.~~
- Per interventi di nuova costruzione e di demolizione con ricostruzione anche fuori sagoma e sedime l'edificio deve essere progettato in modo che possa essere classificato in classe energetica B (livello migliorativo), ovvero in classe energetica A (livello di eccellenza), come da allegato 9 dell'Atto di indirizzo regionale 156/2008 e il rispetto dei livelli prestazionali previsti dalla Tabella 2 del DM 29 Gennaio 2010 (interventi ammessi alla detrazione fiscale del 65%)
- [12.2] Per assolvere ai livelli migliorativi si dovrà inoltre garantire:
- la verifica dei requisiti di controllo energetico solare invernale ed estivo mediante uso di strumenti grafici specifici di controllo del soleggiamento, quali maschere di ombreggiamento e assonometrie solari, con particolare riferimento alla presenza di schermature e ostruzioni delle chiusure trasparenti esposte a sud e ad ovest e a sistemi solari attivi e passivi.
 - Il rispetto dei valori di trasmittanza termica previsti dal requisito 6.1.2. della DAL 156/2008 e s.m. e i.

- l'uso di sistemi di condizionamento con indici di efficienza energetica $EER > 4,8$ (EER “Energy Efficiency Ratio”) per gli usi non residenziali ed in classe A+ per gli usi residenziali;
- sistemi e dispositivi per il controllo e la gestione automatica degli edifici (BACS “Building Automation Control System) che rientrino in classe di prestazione III prevista nella tabella S.2 della DAL 156/08 e s.m.i.;
- la copertura di almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l’utilizzo di impianti solari termici. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati negli Ambiti storici.
- una potenza non inferiore 1 kW per unità abitativa e 0,5 kW per ogni 100 mq di superficie utile di edifici ad uso non abitativo collocati in posizioni accessibili ai fini della manutenzione, mediante impianti per la produzione di energia a copertura di quota parte dei consumi finali di energia elettrica del sistema edificio-impianto
- La copertura di almeno il 35% dei consumi complessivamente previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento ed il raffrescamento tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili

[12.3] Per assolvere ai livelli di eccellenza si dovrà inoltre garantire:

- la verifica dei requisiti di controllo energetico solare invernale ed estivo mediante uso di strumenti grafici specifici di controllo del soleggiamento, quali maschere di ombreggiamento e assonometrie solari, con particolare riferimento alla presenza di schermature e ostruzioni delle chiusure trasparenti esposte a sud e ad ovest e a sistemi solari attivi e passivi.
- Il rispetto dei valori di trasmittanza termica previsti dalla Tabella 2 del DM 29 Gennaio 2010 (interventi ammessi alla detrazione fiscale del 65%) ovvero dalla normativa regionale di riferimento;
- l'uso di sistemi di condizionamento con indici di efficienza energetica $EER > 5$ (EER “Energy Efficiency Ratio”) per gli usi non residenziali ed in classe A++ per gli usi residenziali;
- sistemi e dispositivi per il controllo e la gestione automatica degli edifici (BACS “Building Automation Control System) che rientrino in classe di prestazione III prevista nella tabella S.2 della DAL 156/08 e s.m.i.;
- la copertura di almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l’utilizzo di impianti solari termici. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati negli Ambiti storici.
- una potenza elettrica non inferiore $P = S_q/50$ dove S_q è la superficie coperta dell'edificio misurata in m², installati in posizioni accessibili ai fini della manutenzione, mediante impianti alimentati da energia rinnovabile e per la copertura di quota parte dei consumi finali di energia elettrica del sistema edificio-impianto.
- La copertura di almeno il 50% dei consumi complessivamente previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento ed il raffrescamento tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

[12.4] L’eventuale impossibilità tecnica di raggiungere le coperture dei consumi di energia termica ed elettrica finale da impianti solari, deve essere adeguatamente documentata e motivata negli elaborati progettuali, documentando i livelli di prestazione effettivamente raggiunti e le altre fonti rinnovabili o di cogenerazione ad alto rendimento, proposte. Tale impossibilità tecnica potrà essere dovuta alla insufficiente superficie a disposizione per la collocazione degli impianti o alla presenza di ostruzioni preesistenti alla radiazione solare. Sono esclusi i casi di impossibilità dovuta a obiettivi di tutela e conservazione dell’edificio disciplinati all’articolo 57 del RUE per gli interventi su edifici di interesse storico-architettonico e documentale.

VERIFICHE

[13] In sede di progetto:

[13.1] Per quanto concerne i livelli di prestazione ~~di cui ai punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,~~ deve essere redatta da tecnico abilitato una relazione tecnica (relazione tecnica ex L10/91) **se e qualora prevista dalla norma sovraordinata, corredata da dichiarazione di rispondenza ai livelli prestazionali richiesti,** che asseveri quanto prescritto dalla vigente normativa **sovraordinata e dal nel** citato Atto di indirizzo regionale 156/2008.

~~Le valutazioni relative alla disponibilità di sole ed all’orientamento delle superfici saranno basate sui dati raccolti ai fini del soddisfacimento del requisito E1.1 e delle simulazioni effettuate nell’ambito del requisito E.7.2.~~

~~[13.2] Per quanto concerne i livelli di prestazione di cui al punto 2, deve essere redatta da tecnico abilitato una relazione tecnica, corredata da dichiarazione di rispondenza ai livelli prestazionali richiesti, che asseveri quanto prescritto nel citato Atto di indirizzo regionale 156/2008.~~

~~Nel caso in cui il progetto non soddisfi il livello prestazionale richiesto la relazione dovrà evidenziare il livello conseguito.~~

~~[13.3] Per quanto concerne i livelli di prestazione di cui al punto 9, devono adottarsi le modalità di verifica di cui al punto 4.2 della scheda tecnica di dettaglio dE7.2.~~

[14] A lavori ultimati:

[14.1] Per quanto concerne i livelli di prestazione ~~di cui ai punti 1, 2, 3 (...), se e qualora richiesto dalla norma sovraordinata,~~ deve essere presentato attestato di qualificazione energetica, o aggiornamento dell'AQE, asseverato dal direttore lavori ~~(allegato 5, D.di A.L. 156/2008 Regione Emilia Romagna)~~ e dichiarazione di conformità e corretta esecuzione degli impianti; ~~e ove richiesto dalla normativa sovraordinata~~ deve redigersi attestato di ~~prestazione~~ ~~certificazione~~ energetica, ~~come da allegato 7, Delibera Assemblea Regionale 156/2008 Regione Emilia Romagna.~~

~~[14.2] Per quanto concerne i livelli di prestazione di cui al punto 4, 10 deve essere presentato aggiornamento dell'attestato di qualificazione energetica asseverato dal direttore lavori (allegato 5, D.di A.L. 156/2008 Regione Emilia Romagna) e dichiarazione di conformità dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili e di sua corretta messa in opera.~~

~~[14.3] Per quanto concerne i livelli di prestazione di cui al punto 5 deve essere presentato attestato di qualificazione energetica asseverato dal direttore lavori (allegato 5, D.di A.L. 156/2008 Regione Emilia Romagna) e dichiarazione di conformità e corretta esecuzione degli impianti di produzione di energia, e deve redigersi attestato di certificazione energetica, come da allegato 7, Delibera Assemblea Regionale 156/2008 Regione Emilia Romagna.~~

VERIFICHE DEI LIVELLI MIGLIORATIVI

La verifica del raggiungimento dei livelli migliorativi deve avvenire attraverso la certificazione ambientale da conseguirsi secondo metodologie indicate dall'Amministrazione Comunale.

[15] — In sede di progetto:

~~[15.1] Per quanto concerne i livelli di prestazione di cui al punto 12, devono adottarsi le medesime modalità di verifica di cui al punto 13.2.~~

~~Per quanto concerne l'eventuale realizzazione di sistemi solari passivi deve essere redatta da tecnico abilitato una relazione tecnica, contenente il bilancio energetico, calcolato secondo le norme UNI EN ISO 13790/08 e UNI 8477 2 (Energia solare. Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia. Valutazione degli apporti mediante sistemi attivi o passivi) e successivi aggiornamenti, e descrivere i sistemi solari passivi con adeguata documentazione grafica.~~

~~Nel caso siano previsti sistemi di captazione solari passivi integrati nell'edificio, come serre, logge e terrazze chiuse con vetrate trasparenti, questi non costituiranno superficie utile purché non determinino nuovi locali riscaldati ed abitabili (ma solo volumi tecnici), che siano direttamente accessibili solo dall'esterno, da vani accessori o da vani condominiali e purché siano realizzati con esplicite finalità di risparmio energetico, da valutarsi e certificarsi con relazione tecnica in termini di "guadagno energetico".~~

~~Per guadagno energetico — da calcolarsi secondo la normativa UNI EN ISO 13790/08, tenendo conto dell'irraggiamento solare lungo tutta la stagione di riscaldamento — si intende la differenza tra l'energia dispersa in assenza di sistema passivo Q_0 e quella dispersa in presenza di sistema passivo Q .~~

~~Deve garantirsi il seguente livello prestazionale:~~

$$\frac{Q_0 - Q}{Q_0} > 25\%$$

~~La struttura di chiusura del sistema solare passivo adottato deve essere completamente trasparente, fatto salvo l'ingombro degli elementi di supporto.~~

~~Nella progettazione del sistema deve attentamente valutarsi anche il comportamento energetico estivo, al fine di evitare negativi effetti di eccessivo riscaldamento dell'aria interna, nonché l'inserimento architettonico nel contesto. I sistemi solari passivi devono pertanto essere apribili ed ombreggiabili (cioè dotati di opportune schermature mobili o rimuovibili) ai fini del contenimento dei guadagni solari estivi ed il loro volume non deve eccedere il 10% del volume complessivo dell'edificio.~~

~~Per un'efficace gestione dei sistemi solari passivi devono essere fornite dettagliate istruzioni all'interno del Manuale d'uso e del Manuale di manutenzione (requisito E-11.1).~~

[16] — A lavori ultimati:

~~[16.1] Per quanto concerne i livelli di prestazione di cui ai punti 12, devono adottarsi le medesime modalità di verifica di cui al punto 14.1.~~

CONTROLLO DELL'APPORTO ENERGETICO SOLARE dE 7.2

LIVELLI PRESTAZIONALI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- [1] In riferimento alla prestazione ~~1.1 (ombreggiamento estivo) della scheda E7.2 del Rue, perché il requisito affinché l'obiettivo sia soddisfatto : occorre garantire quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, dalla DAL 156/2008 e s.m. e i.:~~
- [1.1] ~~Parte seconda, Allegato 3~~
~~— Requisito 6.4 — Contenimento dei consumi energetici in regime estivo: riduzione degli apporti termici dovuti all'irraggiamento solare nel periodo estivo~~
- ~~Deve essere soddisfatto, limitatamente ai livelli di prestazione A e B, il requisito R 6.4 (Contenimento dei consumi energetici in regime estivo) di cui all'allegato 3 dell'Atto di indirizzo e coordinamento regionale sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici, Delibera Assemblea Regionale 156/2008 Regione Emilia Romagna in attuazione del D.lgs 192/06 e s.m.i..~~
- ~~Per raggiungere il livello prestazionale richiesto è consentito ricorrere a schermature esterne anche mobili che andranno previste già in sede progettuale, purché sia contemporaneamente garantito, nel vano oggetto di verifica, il soddisfacimento del FLDm (fattore di luce diurna medio) $> 0,02$ con il dispositivo ombreggiante mobile in uso.~~
- ~~[1.2] — Per un'efficace gestione delle schermature mobili devono essere fornite dettagliate istruzioni all'interno del Manuale d'uso (requisito E 11.1).~~
- ~~[2] — In riferimento alla prestazione 2.1 (apporto solare invernale) della scheda E7.2 del Rue , perché il requisito sia soddisfatto:~~
- ~~[2.1] — Deve essere garantita un'esposizione al sole superiore al 70% delle parti trasparenti orientate a sud dell'involucro edilizio, con una tolleranza di azimut di $\pm 15^\circ$, verificata alle ore 12 del 21 dicembre. Sono escluse le parti edificio che risentono della presenza di ostruzioni esterne come documentate ai fini del soddisfacimento del requisito E 1.1~~
- ~~[2.2] — Per gli usi abitativi deve essere verificata la condizione che — nella situazione di soleggiamento riscontrabile il 21 dicembre — gli alloggi abbiano almeno uno spazio destinato ad attività principale che riceva radiazione solare diretta. Sono escluse le parti edificio che risentono della presenza di ostruzioni esterne come documentate ai fini del soddisfacimento del requisito E 1.1~~
- ~~[2.3] — Nella eventuale realizzazione di sistemi solari passivi deve essere garantita un'esposizione al sole superiore all'80% della superficie trasparente, verificata alle ore 12 del 21 dicembre.~~

VERIFICHE

- [3] In sede di progetto:
- [3.1] Per quanto concerne i livelli di prestazione di cui al punto 1, deve essere redatta da tecnico abilitato una relazione tecnica, corredata da dichiarazione di rispondenza ai livelli prestazionali richiesti, che asseveri quanto specificato ~~nel sopra citato Atto di indirizzo regionale e 156/2008.~~
- ~~La relazione tecnica dovrà dimostrare il soddisfacimento del requisito mediante l'uso di strumenti grafici specifici di controllo del soleggiamento, quali maschere di ombreggiamento e assonometrie solari.~~
- ~~[3.2] — Per quanto concerne i livelli di prestazione di cui al punto 2, deve essere redatta da tecnico abilitato una relazione tecnica, corredata da dichiarazione di rispondenza ai livelli prestazionali richiesti.~~
- ~~La relazione tecnica dovrà dimostrare il soddisfacimento del requisito mediante l'uso di strumenti grafici specifici di controllo del soleggiamento, quali maschere di ombreggiamento e assonometrie solari, con particolare riferimento alle seguenti situazioni:~~
- ~~— presenza di schermature e ostruzioni delle chiusure trasparenti esposte a sud e ad ovest; — presenza di sistemi solari attivi e passivi.~~

~~CONTROLLO DELL'INERZIA TERMICA **de** 7.3~~

~~LIVELLI PRESTAZIONALI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE~~

~~[1] — In riferimento alla prestazione 1.1 (inerzia termica delle chiusure) della scheda E7.3 del Rue, perché il requisito sia soddisfatto:~~

~~[1.1] — Deve essere soddisfatto, limitatamente al livello di prestazione C (Comportamento termico delle chiusure opache), il requisito R 6.4 (Contenimento dei consumi energetici in regime estivo) di cui all'allegato 3 dell'Atto di indirizzo e coordinamento regionale sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici, Delibera Assemblea Regionale 156/2008 Regione Emilia Romagna in attuazione del D.lgs 192/06 e s.m.i.~~

~~VERIFICHE~~

~~[2] — In sede di progetto, per quanto concerne i livelli di prestazione di cui al punto 1:~~

~~[2.1] — Deve essere redatta dal tecnico abilitato una relazione tecnica, corredata da dichiarazione di rispondenza ai livelli prestazionali attesi, che asseveri quanto specificato nel sopra citato Atto di indirizzo regionale 156/2008. La relazione tecnica dovrà riportare i valori di riduzione di ampiezza e sfasamento dell'onda termica per ciascun elemento dell'involucro edilizio.~~

CONTENIMENTO DEI CONSUMI ELETTRICI ~~DE~~ 7.4

LIVELLI PRESTAZIONALI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- ~~{1} — In riferimento alle prestazioni 1.1 (risparmio energetico negli impianti di illuminazione) e 1.2 (efficienza energetica degli impianti di illuminazione) della scheda E7.4 del Rue, perché il requisito sia soddisfatto:~~
- ~~{1.1} — Con esclusione degli usi abitativi, deve essere presentato un progetto illuminotecnico dei diversi ambienti che rispetti la norma UNI EN 12464-1/2004 e s.m.i. per l'illuminazione di interni e preveda:~~
- ~~— l'adozione di dispositivi di gestione e controllo manuali e/o automatici delle accensioni dei sistemi d'illuminazione e dei relativi livelli di illuminamento in funzione dell'accesso di luce naturale;~~
 - ~~— l'adozione delle sorgenti luminose e dei relativi sistemi di alimentazione elettrica più efficienti in termini di resa luminosa rapportata alla potenza elettrica assorbita.~~
- ~~L'eventuale assenza di dispositivi di regolazione e controllo dei sistemi d'illuminazione o l'adozione di sorgenti luminose meno efficienti vanno esplicitamente motivate nel progetto illuminotecnico.~~
- ~~{1.2} — Per un'efficace gestione dei dispositivi elettrici devono essere fornite dettagliate istruzioni all'interno del Manuale d'uso (requisito E 11.1).~~
- ~~{2} — In riferimento alla prestazione 1.3 (efficienza energetica del condizionamento estivo) della scheda E7.4 del Rue, perché il requisito sia soddisfatto:~~
- ~~{2.1} — Per usi residenziali si deve prevedere, dove necessario, l'installazione di dispositivi in Classe energetica A.~~
~~Per tutti gli altri usi si deve procedere alla redazione di una relazione che indichi il calcolo dei fabbisogni di raffrescamento, motivi l'esigenza di un impianto di condizionamento estivo (assumendo come riferimento le Linee guida per l'energia del Programma energetico comunale, scheda 3.9), valuti prioritariamente la possibilità di adottare soluzioni centralizzate e tecnologie ad alta efficienza.~~
- ~~{2.2} — Negli interventi di nuova costruzione deve essere $EER > 4,5$; negli interventi su edifici esistenti deve essere $EER > 3,8$. (EER "Energy Efficiency Ratio" è l'indice di efficienza energetica del climatizzatore).~~
- ~~{2.3} — Per un'efficace gestione dei dispositivi elettrici devono essere fornite dettagliate istruzioni all'interno del Manuale d'uso e del Manuale di manutenzione (requisito E 11.1).~~

VERIFICHE

- ~~{3} — In sede di progetto:~~
- ~~{3.1} — Per quanto concerne i livelli di prestazione di cui ai punti 1 e 2, deve essere redatta da tecnico abilitato una relazione illuminotecnica, corredata da dichiarazione di rispondenza alle norme di dettaglio.~~
- ~~{4} — A lavori ultimati:~~
- ~~{4.1} — Per quanto concerne i livelli di prestazione di cui ai punti 1 e 2, deve essere rilasciata da tecnico abilitato una dichiarazione di conformità degli impianti e una descrizione dei dispositivi installati.~~

ASSENZA/SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DE 8.1

LIVELLI PRESTAZIONALI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- [1] Con le possibilità di deroga esplicitamente definite e previste dalla norme vigenti e fatte salve le disposizioni a tutela dei beni ambientali, artistici, archeologici, storici e culturali, ~~perché il requisito affinché l'obiettivo~~ sia soddisfatto:
- [1.1] Nella progettazione e nella realizzazione dell'opera, in relazione al tipo d'intervento, d'uso, d'organismo edilizio, di spazio, di componente tecnologica, devono essere garantiti i livelli di prestazione richiesti dalla normativa vigente, nel rispetto delle vigenti disposizioni procedurali.
- ~~[2] Ai fini dell'assolvimento del requisito si definiscono, inoltre, le seguenti norme specifiche:~~
- ~~[2.1] Con riferimento a quanto richiesto dalle prestazioni 1.1, 1.2, 1.3 della scheda prestazionale E8.1 del Rue, spazi e percorsi degli organismi edilizi e relative pertinenze di altezza inferiore a metri 1,80 dovranno essere interdetti o segnalati e adeguatamente protetti.~~
- [2.2] In caso di costruzione di ascensore o apparati montascale funzionali al superamento di barriere architettoniche all'interno di vani scala esistenti:
- per edifici esistenti con altezza antincendio inferiore a metri 12 ~~in presenza di documentazione soggettiva certificata~~, la larghezza delle rampe delle scale può essere diminuita fino alla misura libera (senza tolleranza) di metri 0,90; ~~soggetta a conferma dei Vigili del Fuoco.~~
 - per gli edifici esistenti con altezza antincendio maggiore di metri 12 la larghezza minima delle rampe delle scale può essere diminuita fino alla misura libera (senza tolleranza) è fissata a di metri 1,05.
- [2.31] In particolare, sono derogabili gli adeguamenti rispondenti al requisito che tuttavia comportino riduzioni delle possibilità di deflusso dai vani scala in situazione di emergenza sotto i minimi consentiti, producano il taglio di elementi strutturali ad asse curvilineo (archi, volte...), alterino l'unitarietà di corti interne in edifici di interesse storico-architettonico o caratterizzate dalla presenza di androni, voltoni, portici e loggiati indicati nella tavola "La città storica. Ambiti e materiali" del Rue.

Sono altresì derogabili tutti gli interventi su immobili soggetti a provvedimenti di tutela previsti dal D.M. 236/89

- [2.42] Ai fini dell'applicazione delle prescrizioni dell'art. 24 L. 104/92, negli interventi di manutenzione straordinaria esse vanno riferite limitatamente agli spazi ed elementi specificamente definiti quali oggetto del progetto manutentivo; non sono altresì soggetti all'adeguamento gli spazi relativi a studi professionali e attività artigianali di servizio, in quanto servizi erogabili a domicilio.

VERIFICHE

- ~~[3] In sede di progetto:~~
- ~~[3.1] Il progettista deve allegare una specifica relazione tecnica, gli elaborati tecnici previsti ai sensi di legge, la dichiarazione di conformità degli elaborati alle disposizioni vigenti: essi devono adeguatamente illustrare le soluzioni progettuali e le opere previste, gli accorgimenti tecnicostrutturali ed impiantistici, i materiali (eventualmente certificati) di cui è previsto l'impiego ai fini dell'assolvimento del requisito. Nel caso di edifici esistenti in cui siano proposte soluzioni alternative a quelle previste dalle norme vigenti, la relazione illustra le soluzioni alternative adottate e dimostra l'equivalente o migliore livello prestazionale con esse ottenibile.~~
- [4] A lavori ultimati, con riferimento alle condizioni d'uso effettivo dell'opera edilizia:
- ~~[4.1] Il tecnico abilitato deve accertare con giudizio sintetico espresso sulla base di un'ispezione dettagliata ed eventuali operazioni di misurazione la realizzazione delle soluzioni descritte nella fase progettuale, specialmente nel caso in cui sia stata adottata una soluzione tecnica alternativa a quelle di norma. Nel caso si sia utilizzata, in sede progettuale, una soluzione tecnica certificata, il giudizio è supportato anche dalla certificazione del produttore dei materiali e componenti utilizzati.~~

ORGANIZZAZIONE DISTRIBUTIVA DEGLI SPAZI E ATTREZZATURE de 8.2

LIVELLI PRESTAZIONALI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

NOTA DI CARATTERE GENERALE: *Apprezzabile l'intento di eliminare più riferimenti esterni possibili. le caratteristiche specifiche di locali, spazi, funzioni ecc., tuttavia, tradizionalmente "gestiti" dalla funzione di igiene pubblica della ASL, e poi inseriti nei RUE, devono essere noti e chiaramente precisati ai fini di poterne asseverare il rispetto.*

Eliminando le prescrizioni dal RUE, temiamo che il riferimento possa tornare alla ASL, che dopo la LR 15/13 non può più dare pareri e/o autorizzazioni (salvo, attualmente, richiesta del SUE), LASCIANDO QUINDI IL CITTADINO SENZA ALCUN RIFERIMENTO CERTO.

Quindi, per capirci:

1 - O QUESTE PRESCRIZIONI NON ESISTONO PIU' DEL TUTTO (soluzione auspicabile...),

2 - OPPURE, se continuano ad esistere, devono necessariamente essere contenute nel RUE.

Come detto in precedenza, non è operazione conveniente disperdere le informazioni necessarie alla progettazione in diverse fonti informative. Meglio PIU' prescrizioni, ma precise e in un unico regolamento, piuttosto che ridurle ma disperderle in più regolamenti (peraltro poi difficilmente coordinabili fra di loro).

- [1] Con riferimento a tutti gli usi, per interventi di nuova costruzione e di demolizione con ricostruzione anche con modifica di sagoma e sedime, ~~agli usi abitativi (usi 1), alle abitazioni al servizio di altri usi, ai servizi economici e amministrativi (usi 3), ai servizi commerciali e all'artigianato di servizio (usi 4), ai servizi ricettivi e ristorativi (usi 5), ai servizi ricreativi, sociali e di interesse generale (usi 6 e 7),~~ negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione globale: affinché l'obiettivo sia soddisfatto è necessario che siano rispettate le specifiche disposizioni normative vigenti.

Altezze

- ~~[1.1] L'altezza utile degli spazi dell'edificio con soffitti orizzontali ovvero l'altezza utile virtuale degli spazi dell'edificio con soffitti non orizzontali (così come definite dall'art. 18, comma 1 del Rue) devono rispettare le seguenti misure minime:~~

- ~~— spazi chiusi per attività secondaria, spazi chiusi di pertinenza dell'organismo edilizio, spazi chiusi di circolazione e collegamento riferiti sia alla singola unità immobiliare che comuni a più unità immobiliari, con l'esclusione degli spazi adibiti a salette condominiali o simili: metri 2,40;~~
- ~~— spazi chiusi per attività principale e spazi adibiti a salette condominiali o simili: metri 2,70.~~
- ~~— rampe scale: metri 2,00.~~

Cubatura d'aria

- ~~[1.2] Ai fini esclusivi della verifica della disponibilità di un'adeguata cubatura d'aria, nel computo volumetrico dei locali possono essere considerate anche le parti dello spazio con altezza inferiore a metri 1,80: queste ultime, al fine di verificare la compatibilità morfologica e dimensionale degli spazi residui (stanze) allo svolgimento delle attività che vi sono previste, devono essere sempre e comunque adeguatamente evidenziate negli elaborati di progetto.~~

Superfici e dotazioni

- ~~[1.3] Per quanto concerne gli spazi adibiti ad uso abitativo (usi 1), gli spazi per attività principale e secondaria degli alloggi devono rispondere per forma e dimensione alle esigenze funzionali, nel rispetto delle prescrizioni indicate dalla vigente normativa circa le superfici minime e i requisiti spaziali da garantirsi agli utenti con impedita o ridotta capacità motoria o sensoriale (superamento delle barriere).~~

~~I bagni non devono avere accesso da: cucina, soggiorno con angolo cottura (con esclusione di monolocali e bilocali).~~

~~Ai fini del computo delle superfici minime (come di seguito indicate) di monolocali e vani principali dovranno considerarsi esclusivamente gli spazi o le porzioni di vani con larghezza minima di metri 1,50 e con altezza minima di metri 1,80, al netto delle superfici occupate da rampe scale.~~

~~In qualunque caso, i monolocali o i vani principali non devono essere interessati da separazioni murarie interne che superino il 50% della luce del vano stesso.~~

~~In particolare, le unità abitative devono soddisfare, obbligatoriamente con spazi fuori terra, i seguenti requisiti:~~

- ~~— nei monolocali ad uso abitativo destinati ad una persona dovrà garantirsi una superficie minima di mq 28, corrispondenti a mc 75,60;~~

- nei monolocali ad uso abitativo destinati a due persone dovrà garantirsi superficie minima di mq 38, corrispondenti a mc 102,60;
- negli alloggi composti da più stanze (bilocali compresi) le stanze costitutive dovranno rispettare i seguenti standard dimensionali e dotazionali:
 - a) camera da letto per una persona: superficie minima di mq 9, corrispondenti a mc 24,3;
 - b) camera da letto per due persone: superficie minima di mq 14, corrispondenti a mc 37,8;
 - c) soggiorno: superficie minima di mq 14, corrispondenti a 37,8 mc;
 - d) cucina: presenza di tutte le dotazioni minime di cui alla scheda tecnica di dettaglio dE8.3 (lavello, piano di lavoro, piano cottura, frigo, lavastoviglie);
 - e) soggiorno con angolo cottura: superficie minima di mq 15,50, corrispondenti a mc 41,85;
 - f) bagno: presenza di una dotazione impiantistica completa, coma da scheda tecnica di dettaglio dE8.3.

Il progetto deve inoltre dimostrare, attraverso elaborati grafici del layout interno, dei percorsi e degli spazi di manovra, l'effettiva possibilità di utilizzo ergonomico dei singoli vani e degli spazi.

[1.4] Negli spazi adibiti ad usi diversi dall'abitativo:

- a) gli spazi chiusi per attività principali di tipo lavorativo devono essere dimensionati nel rispetto della normativa sull'igiene e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, e di altre norme di settore di carattere sovraordinato, garantendo comunque i seguenti standard:
 - attività produttive e artigianali: superficie minima di 8 mq per addetto, comunque per non meno di 20 mq;
 - uffici: 6 mq per addetto, comunque per non meno di 10 mq;
 - gli spazi per attività aperte al pubblico dovranno prevedere, oltre ai servizi per il personale, un'adeguata dotazione di unità di servizio igienico per il pubblico, di cui almeno una a norma per i portatori di handicap, come specificato nelle tabelle di cui alla successiva lettera d e nella scheda di dettaglio dE 8.1;
- b) i servizi igienici per gli addetti nelle attività lavorative devono essere:
 - interni all'unità immobiliare di pertinenza;
 - dotati di antibagno di accesso; l'antibagno non è richiesto per gli studi professionali, limitatamente agli interventi diversi dalla nuova costruzione e dalla ristrutturazione globale;
 - in numero non inferiore a 1 ogni 10 addetti (o frazione) di cui sia prevista la presenza contemporanea (salvo ove diversamente specificato per le attività di seguito elencate);
 - distinti per sesso sopra i 10 addetti;
 - spogliatoio: 1,20 mq per ogni addetto contemporaneamente presente, per non meno di 6 mq complessivi; diviso per sesso, per attività che prevedano più di 5 addetti contemporaneamente presenti; un armadietto a doppio scomparto per ogni addetto; per attività insudicianti 1 locale doccia ogni 10 addetti (oltre i 10 divisi per sesso) con adeguato spazio di separazione dallo spogliatoio.
- e) in relazione alle singole attività di seguito specificate, nei casi di nuova costruzione, di ristrutturazione globale o di insediamento di nuovo uso devono essere rispettati i seguenti standard dimensionali (superficiali) e dotazionali (dotazioni igieniche) minimi:

Affittacamere (uso 1a) —			
Come da specifica normativa di settore, e comunque: max 6 stanze per ogni abitazione e max 2 alloggi per ogni edificio.			

Studi medici (usi 3a e 3b)			
Studio	Sala d'attesa	Servizi igienici per il personale	Servizi igienici per il pubblico
mq 12	Presenza di uno spazio d'attesa adeguatamente dimensionato	1 ogni 10 addetti o frazione; oltre 10 addetti, servizi igienici divisi per sesso	1 servizio igienico

Autoseuole (uso 3b)			
Aula	Ufficio-segreteria	Servizi igienici per il personale	Servizi igienici per il pubblico
mq 1,5 per ogni allievo, per un minimo di mq 25	mq 10	1 ogni 10 addetti o frazione; oltre 10 addetti, servizi igienici divisi per sesso	1 servizio igienico, predisposto secondo gli standard per portatori di handicap

Baby parking (uso 4d)

<i>Spazio principale</i>	<i>Deposito</i>	<i>Servizi igienici per il personale</i>	<i>Servizi igienici per il pubblico</i>
mq 1,8 per ogni bambino e nel rispetto delle specifiche normative di settore	adeguato spazio di deposito delle attrezzature per la pulizia	1 ogni 10 addetti o frazione; oltre 10 addetti, servizi igienici divisi per sesso	1 servizio igienico, a norma per i portatori di handicap e dotato di attrezzature adeguate anche per i bambini di prima infanzia

Lavanderie (uso 4d)	
<i>Tipo</i>	<i>Requisito</i>
ad acqua	Locali separati per biancheria sporca e pulita
a secco	Locale separato per operazioni inquinanti e altre operazioni specifiche
Industriali	Locali separati per raccolta e cernita della biancheria di origine non sanitaria; locale di raccolta della biancheria sanitaria con eventuale locale per la disinfezione; locale lavaggio, centrifuga, asciugatura; locale stiratura, piegatura e deposito della biancheria pulita.

Mercati rionali (uso 4d)	
<i>Spazi</i>	<i>Servizi igienici per il personale</i>
mq 10 di superficie complessiva	1 ogni 10 addetti o frazione; oltre 10 addetti, servizi igienici divisi per sesso

Chioschi con produzione (uso 4e)		
<i>Laboratorio</i>	<i>Deposito</i>	<i>Servizi per il personale</i>
mq 4 lato minimo: metri 1,50	mq 3 lato minimo: metri 1,50	- Servizi igienici: 1 ogni 10 addetti o frazione; oltre 10 addetti, divisi per sesso

Laboratori di panificazione (uso 4e)		
<i>Laboratorio</i>	<i>Deposito</i>	<i>Servizi per il personale</i>
mq 30	mq 8	- Servizi igienici: 1 ogni 10 addetti o frazione; oltre 10 addetti, divisi per sesso - Spogliatoio di mq 6 fino a 5 addetti, con doccia aggiuntiva

Pizzerie da asporto — Laboratori di paste fresche — Laboratori di gelateria (uso 4e)		
<i>Laboratorio</i>	<i>Deposito</i>	<i>Servizi per il personale</i>
mq 12	mq 8	- Servizi igienici: 1 ogni 10 addetti o frazione; oltre 10 addetti, divisi per sesso - Spogliatoio nell'antibagno

Rosticcerie (uso 4e)			
<i>Cucina</i>	<i>Sguatteria</i>	<i>Deposito</i>	<i>Servizi per il personale</i>
mq 20	mq 5	mq 5	- Servizi igienici: 1 ogni 10 addetti o frazione; oltre 10 addetti, divisi per sesso - Spogliatoio di mq 6 fino a 5 addetti, con doccia aggiuntiva

Pasticcerie (usi 4e e 5e)		
<i>Laboratorio</i>	<i>Deposito</i>	<i>Servizi per il personale</i>
mq 20	mq 5 + mq 5 per il prodotto finito	- servizi igienici: 1 ogni 10 addetti o frazione; oltre 10 addetti, divisi per sesso - spogliatoio di mq 6 fino a 5 addetti, con doccia aggiuntiva

Alberghi (uso 5a)	
Come da specifica normativa di settore.	

Dormitori pubblici—asili notturni (uso 5a)		
<i>Dormitorio</i>	<i>Spazi per il personale</i>	<i>Servizi igienici</i>
me-18 o mq-6 per ogni posto letto	1 vano per il personale addetto	1 servizio igienico ogni 10 posti letto; 1 lavabo ogni 5 posti letto 1 doccia ogni 15 posti letto

Bar (uso 5c)			
<i>Spazio d'esercizio</i>	<i>Deposito</i>	<i>Servizi per il personale</i>	<i>Servizi per il pubblico</i>
Minestre e piatti freddi: mq-10	mq-5	1 servizio igienico ogni 10 addetti o frazione; oltre 10 addetti, servizi igienici divisi per sesso	Uomini/donne/portatori di handicap
Minestre o piatti freddi: mq-5	lato minimo: metri 1,50		

Ristoranti (uso 5e)						
<i>Sala</i>	<i>Cucina</i>	<i>Dispensa</i>	<i>Sguatteria</i>	<i>Deposito</i>	<i>Servizi per il personale</i>	<i>Servizi per il pubblico</i>
mq-1,20 per ogni posto tavola (pt)	fino a 50 pt: mq-20	fino a 50 pt: mq-8	fino a 50 pt: mq-5	mq-8	—servizi igienici: 1 ogni 10 addetti o frazione; oltre 10 addetti, divisi per sesso —spogliatoi: mq-1,2 per ogni addetto con un minimo di mq-6; divisi per sesso oltre 5 addetti con doccia aggiuntiva	Uomini/donne/portatori handicap: fino a 50 pt, 2 unità divise per sesso
	da 51 a 100 pt: mq-25	da 51 a 100 pt: mq-12	da 51 a 100 pt: mq-5			Uomini/donne/portatori handicap: da 51 a 100 pt, 2 unità doppie, divise per sesso
	oltre 100 pt: mq-30	oltre 100 pt: mq-15	oltre 100 pt: mq-8			Uomini/donne/portatori handicap: oltre 100 pt, 2 unità triple, divise per sesso

Strutture socio-sanitarie e poliambulatori (usi 7a e 7b)		
<i>Spazi</i>	<i>Servizi igienici per il personale</i>	<i>Servizi igienici per il pubblico</i>
Come da specifica normativa di settore	1 ogni 10 addetti o frazione; oltre 10 addetti, servizi igienici divisi per sesso	1 servizio igienico, predisposto secondo gli standard per portatori di handicap

Campi nomadi (uso 7b)		
<i>Cucina</i>	<i>Altri spazi</i>	<i>Servizi igienici</i>
Presenza di una cucina di uso comune	Presenza di uno spazio per il consumo degli alimenti	1 servizio igienico ogni 10 persone; 1 lavabo ogni 5 persone; 1 doccia ogni 15 persone

Centri di formazione professionale (uso 7b)			
<i>Aule</i>	<i>Ufficio</i>	<i>Servizi igienici per il personale</i>	<i>Servizi igienici per il pubblico</i>
mq 1,96 per ogni studente	mq 10	1 ogni 10 addetti o frazione; oltre 10 addetti, servizi igienici divisi per sesso	— 1 servizio igienico ogni 25 studenti, separati per sesso, di cui almeno 1 per portatori di handicap - nel caso di attività di formazione insudicanti si vedano i requisiti specifici relativi all'attività oggetto di formazione

Soppalchi e piani interposti

[1.5] I soppalchi sono ammessi a condizione:

- a) la loro superficie non superi il 50% del vano su cui si affacciano, anche nel caso in cui il soppalco sia esteso su altro vano;
- b) nel caso di vani con soffitti orizzontali: l'altezza netta sovrastante e sottostante sia superiore o uguale a metri 2,20; nel caso di vani con soffitti inclinati: l'altezza netta media sia superiore o uguale a m 2,20 e l'altezza minima superiore o uguale a m 1,80;
- c) l'altezza sovrastante sia anche minore di metri 2,20, purché la superficie così ricavata non sia utilizzata (né conteggiata) come superficie per attività principale e/o secondaria;
- d) il soppalco non interferisca con la parete finestrata o comunque non sia impostato sull'unica parete finestrata;

[1.6] La realizzazione di piani interposti (ossia livelli intermedi ulteriori ricavati tra piani esistenti dell'organismo edilizio) è ammessa a condizione che:

- se estesi all'intero vano, l'altezza sottostante non sia inferiore a metri 2,70;
- se parziali, non interessino più del 50% del vano, garantendo comunque un'altezza sottostante di metri 2,20 e un'altezza utile media del vano di metri 2,70 per attività principale o metri 2,40 per attività secondaria.

Interrati e seminterrati

[1.7] I locali interrati e seminterrati non possono essere adibiti ad attività principali.

[2] Con riferimento agli usi abitativi (usi 1), alle abitazioni al servizio di altri usi, ai servizi economici e amministrativi (usi 3), ai servizi commerciali e all'artigianato di servizio (usi 4), ai servizi ricettivi e ristorativi (usi 5), ai servizi ricreativi, sociali e di interesse generale (usi 6 e 7), negli interventi su edifici esistenti, esclusi quelli di demolizione e ricostruzione anche con modifica di sagoma e sedime ristrutturazione globale (per i quali si rinvia al punto 1):

Altezze

[2.1] È consentito conservare le esistenti altezze utili o altezze utili virtuali, anche se inferiori a quelle stabilite da normative sovraordinate al punto 1.1, qualora non si intervenga sulle strutture orizzontali e/o non sia possibile adeguare le altezze esistenti dei vani per vincoli oggettivi.

Non sono comunque ammessi interventi di nessun tipo su spazi per attività principale o secondaria con altezza utile o utile virtuale inferiore a metri 2,40 2,20, compresi i sotto

Nota: riteniamo che debbano essere ammessi interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria anche in presenza di spazi legittimi anche se con altezze inferiori; genericamente, ma in particolare nei casi di edifici di interesse storico o documentale. Proponiamo l'eliminazione del comma.

Nel caso di abbassamento del solaio di calpestio è ammesso il recupero di vani esistenti del piano sottotetto a condizione che l'altezza media minima dei vani sia di metri 2,40; per i vani sottostanti devono essere rispettate le altezze prescritte per gli interventi di nuova costruzione dalla norma sovraordinata. L'altezza minima nelle rampe scale è fissata in metri 2,00.

Cubatura d'aria

- [2.2] Deve comunque essere garantita per ogni locale la cubatura d'aria equivalente a quella prescritta per gli interventi di nuova costruzione ~~per l'uso di progetto con le modalità di computo previste dal punto 1.2.~~

Superfici e dotazioni

- [2.3] Circa i requisiti di superficie e di dotazione degli spazi adibiti ad uso abitativo e non:
- a) per quanto non diversamente specificato al presente punto 2.3, devono garantirsi i medesimi standard minimi previsti per gli interventi di nuova costruzione ~~per l'uso di progetto e di ristrutturazione globale ai punti 1.3 e 1.4.~~
- Superfici esistenti inferiori ai minimi prescritti potranno mantenersi qualora non in contrasto con la vigente normativa sulla salute nei luoghi di lavoro, comunque garantendo i seguenti standard:
- attività produttive e artigianali: superficie minima di 6 mq per addetto, comunque per non meno di 15 mq;
 - uffici: superficie minima di 5 mq per addetto, comunque per non meno di 8 mq;
- b) in relazione alle singole attività di seguito specificate, in interventi su edifici esistenti, ~~esclusi quelli di demolizione e ricostruzione anche con modifica di sagoma e sedime, diversi dalla nuova costruzione e dalla ristrutturazione globale e che non comportino cambio d'uso,~~ devono essere rispettati i seguenti standard superficiali e dotazionali minimi:

Chioschi con produzione (uso 4e)		
Laboratorio	Deposito	Servizi per il personale
mq 4	mq 3	come da punto 1.4 come da normativa sovraordinata

Laboratorio di panificazione (uso 4e)		
Laboratorio	Deposito	Servizi per il personale
Come da punto 1.4 come da normativa sovraordinata	mq 5	come da punto 1.4 come da normativa sovraordinata

Pizzeria da asporto – Laboratorio di paste fresche – Laboratorio di gelateria (uso 4e)		
Laboratorio	Deposito	Servizi per il personale
mq 10	mq 5	Come da punto 1.4 come da normativa sovraordinata

Rosticcerie (uso 4e)		
Spazio cucina, dispensa e servizi di cucina (sgombero, lavaggio stoviglie, ecc.)	Deposito	Servizi per il personale
mq 20	Come da punto 1.4 come da normativa sovraordinata	come da punto 1.4 come da normativa sovraordinata

Pasticcerie (usi 4e e 5c)		
Laboratorio	Deposito	Servizi per il personale
Come da punto 1.4 come da normativa sovraordinata	mq 5	come da punto 1.4 come da normativa sovraordinata

Bar (uso 5c)			
Spazio cucina, dispensa e servizi di cucina (sgombero, lavaggio stoviglie, ecc.)	Deposito	Servizi per il personale	Servizi per il pubblico
mq 5	mq 5	Come da punto 1.4 come da normativa sovraordinata	Come da punto 1.4 come da normativa sovraordinata

Osterie (uso 5c)				
Spazio cucina, dispensa e servizi di cucina (sgombero, lavaggio stoviglie, ecc.)		Deposito	Servizi per il personale	Servizi per il pubblico
mq 10		mq 5	<ul style="list-style-type: none"> - servizi igienici: 1 ogni 10 addetti o frazione; oltre 10 addetti, divisi per sesso - spogliatoi: mq 1,2 per ogni addetto con un minimo di mq 6; divisi per sesso oltre 5 addetti con doccia aggiuntiva come da normativa sovraordinata 	<p>Uomini/donne/ portatori handicap: fino a 50 pt, 2 unità divise per sesso come da normativa sovraordinata</p> <p>Uomini/donne/ portatori handicap: da 51 a 100 pt, 2 unità doppie, divise per sesso come da normativa sovraordinata</p> <p>Uomini/donne/ portatori handicap: oltre 100 pt, 2 unità triple, divise per sesso come da normativa sovraordinata</p>

Ristoranti (uso 5c)				
Sala	Spazio cucina, dispensa e servizi di cucina (sgombero, lavaggio stoviglie, ecc.)	Deposito	Servizi per il personale	Servizi per il pubblico
Come da punto 1.4 come da normativa sovraordinata	fino a 50 posti tavola: mq 18	mq 5	<ul style="list-style-type: none"> - servizi igienici: Come da punto 1.4 come da normativa sovraordinata - spogliatoi: Come da punto 1.4 come da normativa sovraordinata 	Fino a 50 pt: Come da punto 1.4 come da normativa sovraordinata
	da 51 a 100 posti tavola: mq 22			da 51 a 100 pt: Come da punto 1.4 come da normativa sovraordinata
	oltre 100 posti tavola: mq 30			Oltre 100 pt: Come da punto 1.4 come da normativa sovraordinata

~~Per quanto concerne mercati rionali, baby parking, centri formazione professionale, studi medici, strutture sanitarie, palestre, autoscuole, lavanderie, dormitori pubblici asili notturni, campi nomadi si rinvia al punto 1.4.~~ Per altre attività oggetto di indicazioni normative specifiche vale la disciplina di settore.

Soppalchi e piani interposti

[2.4] Per quanto concerne la realizzazione di soppalchi o piani interposti (ossia livelli intermedi ulteriori ricavati tra piani esistenti dell'organismo edilizio), il dimensionamento dei vani, gli spazi funzionali dovranno essere garantiti gli standard prescritti per gli interventi di nuova costruzione. ~~di cui al punto 1.~~

Interrati e seminterrati

[2.5] Non sono consentiti interventi volti al riutilizzo di locali interrati per attività principali.

[2.6] Negli interventi volti al riutilizzo di locali posti ai piani seminterrati è consentito adibire ad attività principali abitative quei soli locali che:

- si aggiungano e si colleghino attraverso scala interna a unità immobiliari del piano superiore che rispettino i requisiti dimensionali prescritti al punto 1.6;
- ai fini della definizione del livello del vano le pareti perimetrali confinanti con altri vani, scannafossi aereati ed ispezionabili o percorsi a cielo libero sono considerabili come fuori terra;
- abbiano il piano di calpestio isolato dal terreno mediante solaio o vespaio adeguatamente aereati;

- assolvano le altre prescrizioni previste per gli spazi d'uso abitativo.

[2.7] Per gli usi diversi dall'abitativo, il riutilizzo di locali interrati e seminterrati per attività secondaria è sempre consentito; il loro riutilizzo per attività principale è consentito solo a seguito di specifica deroga rilasciata ai sensi dell'art.65 del D.Lgs 81/2008 ~~siano soddisfatti i seguenti requisiti minimi:~~

NOTA: Stessa osservazione di cui in premessa. L'art. 65 del d.lgs. 81/08 (comma 2) non è chiaro su chi possa concedere deroga ai fini di consentire di destinare a luogo di lavoro locali "chiusi" interrati o seminterrati.

Il comma 3 dell'art. 65 precisa che "l'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei anche per altre lavorazioni....", ma non è chiaro se abbia potere di deroga anche per tutti gli altri di cui al comma 2.

Con la ASL praticamente fuori gioco, deve essere chiaro chi concede eventualmente deroga e con quali procedure (e quindi in relazione a quali requisiti).

In caso contrario, meglio prevedere NEL RUE precise condizioni affinché possano essere utilizzati per attività principale.

- ~~a) gli spazi interrati/seminterrati devono essere accessibili tramite scala interna da unità immobiliari ubicate al piano superiore le quali siano conformi agli standard dimensionali e dotazionali prescritti al punto 1 e utilizzati dalla stessa azienda;~~
- ~~b) l'altezza utile o l'altezza utile virtuale dei locali deve essere maggiore o uguale a metri 2,70;~~
- ~~c) le scale di accesso devono assolvere le prestazioni della scheda E5.1 del Rue e i livelli prestazioni e prescrizioni specifiche della relativa scheda tecnica (punti 2 e 3)~~
- ~~d) il vano scala deve essere libero da tubazioni del gas e gli spazi sottoscala non devono essere in alcun modo occupati da ripostigli o simili;~~
- ~~e) le porte devono avere una larghezza non inferiore a metri 1,20, con apertura a spinta verso l'esterno (ossia secondo il verso d'esodo);~~
- ~~f) nei locali con attività a basso rischio d'incendio la lunghezza dei percorsi d'esodo non deve essere superiore a metri 30;~~
- ~~g) nei locali con attività a medio-alto rischio d'incendio deve essere comunque prevista almeno un'uscita di sicurezza ragionevolmente contrapposta oltre al normale accesso;~~
- ~~h) i locali devono essere adeguatamente isolati dall'umidità del suolo e da quella derivante dagli agenti atmosferici; i muri perimetrali interrati devono essere protetti da idonea intercapedine ventilata e fognata, di larghezza maggiore o uguale a 50 cm, da realizzarsi a partire da un livello di 30 cm inferiore al piano di calpestio, o con altri sistemi che garantiscano uguale isolamento; tutte le murature poste a contatto con il terreno devono essere isolate mediante stratificazioni impermeabili continue che proseguano sotto il piano di calpestio; nell'eventualità che il deflusso delle acque di scarico del fabbricato avvenga a quota superiore a quella del piano dei locali deve essere installato idoneo impianto di sollevamento;~~S
- ~~i) fatti salvi i requisiti minimi d'areazione, tutti i locali interrati devono essere dotati di idoneo impianto di condizionamento dell'aria con caratteristiche tali da garantire ricambi secondo quanto richiesto dai livelli di prestazione definiti nella scheda tecnica di dettaglio dE4.9 (requisito: Ventilazione), con riferimento agli interventi sul patrimonio edilizio esistente; in ogni locale devono inoltre essere installati apparecchi digitali di lettura della temperatura e dell'umidità relativa;~~
- ~~l) in tutti i locali seminterrati, nei quali non sia possibile disporre di superfici apribili per almeno 1/16 della superficie dei locali stessi, con meccanismi d'apertura facilmente manovrabili dal basso, o nei quali dette superfici, pur presenti, possano essere interessate da immissione di sostanze inquinanti, devono rispettarsi le medesime condizioni di cui alla precedente lettera i; m) nei locali interrati e nei locali seminterrati che non dispongano di superfici illuminanti tali da garantire un fattore medio di luce diurna FLDm \geq 1%, devono essere garantiti livelli di illuminazione artificiale in grado di soddisfare il requisito secondo le norme di buona tecnica; in ogni locale, compresi i servizi, devono essere previste lampade per l'illuminazione di emergenza in caso di interruzione dell'energia elettrica; tutti gli apparecchi a comando manuale devono essere sottratti alla possibilità di essere manovrati dal pubblico; ove non ne sia possibile l'installazione in locali separati e inaccessibili al pubblico, si dovrà provvedere alla installazione entro quadri o cassette muniti di portello chiuso a chiave o con altri mezzi idonei; fanno eccezione i comandi di servizi non essenziali (ad esempio luce sulle specchiere dei bagni), a condizione che siano parte di circuiti provvisti di proprie protezioni selettive e distinte rispetto a quelle dei circuiti essenziali;~~

- ~~n) fatte salve le norme vigenti in materia di protezione dei lavoratori dagli effetti derivanti dall'esposizione al rumore, devono essere rispettate le prestazioni di cui al requisito E 6.1 del Rue e i livelli di prestazione definiti dalla relativa scheda tecnica di dettaglio;~~
- ~~o) fatte salve le specifiche misure di prevenzione degli incendi, deve essere previsto un idoneo numero di estintori portatili di primo intervento, adeguatamente segnalati;~~
- ~~p) è vietata l'installazione di qualunque apparecchio a fiamma libera in locali privi di areazione diretta dall'esterno;~~
- ~~q) in ogni locale deve essere prevista segnaletica di sicurezza di tipo luminoso, mantenuta sempre accesa durante l'attività e alimentata in caso d'emergenza, conforme ai disposti della normativa vigente~~
- ~~r) quanto sopra fatto salva l'acquisizione di specifica deroga ai sensi dell'art.65 del D.Lgs 81/2008~~

~~[2.8] Per le attività che prevedano la sosta di persone, ma che non rientrano tra quelle previste dal Decreto Legislativo 81/08 si confermano i requisiti minimi del precedente punto 2.7 con la seguente ulteriore condizione: in virtù di quanto richiamato al punto 2.7a le persone con ridotta o impedita capacità motoria, devono trovare al piano terra gli spazi principali, i servizi e quant'altro relative all'attività stessa al fine di garantire la sicurezza degli stessi in caso di emergenza; fatta salva la possibilità di uscita diretta dal piano seminterrato/interrato verso spazio scoperto avente caratteristiche di "luogo sicuro statico" raggiungibile mediante percorso "protetto" così come definiti dalle vigenti norme di prevenzione incendi da autodichiarare a cura del progettista~~

~~[2.9] Sono esclusi da quanto previsto al punto precedente (2.7) le attività che comportano la presenza o la generazione di sostanze nocive o che comportino temperature eccessive.~~

Interrati e seminterrati

~~[2.10] Negli interventi di riutilizzo di locali seminterrati per usi diversi dall'abitativo, al fine dell'applicazione della legislazione vigente per gli ambienti di lavoro, sono equiparabili a vani fuori terra i vani che rispondano alle seguenti condizioni:~~

- ~~— si aggiungano e si colleghino attraverso scala interna a unità immobiliari del piano superiore, le quali siano conformi agli standard dimensionali e dotazionali prescritti al punto 1 e utilizzati dalla stessa azienda;~~
- ~~— abbiano le pareti perimetrali confinanti con altri vani, scannafossi ed ispezionabili o percorsi a cielo libero e almeno un fronte fuori terra con larghezza superiore a ml.5.~~
- ~~— abbiano il piano di calpestio isolato dal terreno mediante solaio o vespaio adeguatamente aereati;~~
- ~~— assolvano tutte le altre prescrizioni previste per gli spazi per l'uso specifico.~~

~~Sono comunque escluse le attività di cui al punto 2.9~~

Eccezioni

~~[2.11] Nel caso di unità immobiliari legittimamente realizzate (derivanti da licenze, concessioni, permessi, **condoni edilizi**, oppure preesistenti al 17 agosto 1942) che non raggiungano i requisiti minimi di cui sopra, sono ammessi comunque interventi volti a mantenere o migliorare le condizioni di igiene e fruibilità complessive dell'unità stessa~~

~~[3] Con riferimento a tutti gli altri usi, diversi da quelli di cui al punto 1 della presente scheda tecnica negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione globale, fatte salve le prescrizioni definite dalle norme igienico sanitarie vigenti, gli spazi devono rispondere per forma e dimensioni alle esigenze funzionali e comunque rispettare i minimi di seguito specificati:~~

Altezze

~~[3.1] L'altezza utile degli spazi ovvero l'altezza virtuale utile sono dimensionate in relazione alle specifiche attività e comunque non devono essere inferiori ai seguenti standard:~~

- ~~— spazi per attività principale non adibiti a ufficio: metri 3,00;~~
- ~~— spazi per attività principale adibiti ad ufficio e per attività secondaria assimilabili a mensa, ambulatorio, archivio con permanenza di persone: metri 2,70;~~
- ~~— spazi di circolazione e collegamento, spazi per bagni, ripostigli, archivi senza permanenza di persone e spogliatoi, ecc: metri 2,40.~~
- ~~— Altezza minima nelle rampe scale h. ml 2,00.~~

Superfici e dotazioni

~~[3.2] Gli spazi chiusi per attività principali di tipo lavorativo devono essere dimensionati in relazione alla specifica attività, nel rispetto della normativa sull'igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, comunque garantendo i seguenti standard:~~

- ~~— attività produttive: superficie minima di 8 mq per addetto, per non meno di 20 mq complessivi;~~
- ~~— uffici: superficie minima di 6 mq per addetto, per non meno di 10 mq complessivi.~~

~~[3.3] Devono comunque essere garantiti i seguenti standard dotazionali:~~

- ~~— unità di servizio igienico per il personale: 1 ogni 10 addetti; divise per sesso per numero di addetti superiore a 10;~~
- ~~— spogliatoio: 1,20 mq per ogni addetto contemporaneamente presente, per non meno di 6 mq complessivi; diviso per sesso per attività che prevedano più di 5 addetti contemporaneamente presenti; un armadietto a doppio scomparto per ogni addetto; per attività insudicanti 1 locale doccia ogni 10 addetti con adeguato spazio di separazione dallo spogliatoio.~~

Soppalechi

~~[3.4] Nei soli locali adibiti ad ufficio è ammessa la realizzazione di soppalechi con le seguenti caratteristiche: altezze sopra e sotto soppaleco non inferiori a ml 2,40; per una superficie non superiore al 50% del locale sottostante.~~

Interrati e seminterrati

~~[3.5] I locali interrati e seminterrati non possono essere adibiti ad attività principali~~

[4] Con riferimento a tutti gli altri usi, diversi da quelli di cui al punto 2 della presente scheda tecnica, negli interventi su edifici esistenti, esclusi quelli di **demolizione e ricostruzione anche con modifica di sagoma e sedime ristrutturazione globale** (per i quali si rinvia al punto 3):

Altezze, cubatura d'aria, superfici e dotazioni

[4.1] Per quanto non diversamente specificato al presente punto 4, devono garantirsi i medesimi standard minimi dimensionali e dotazionali ~~[punto 3.3]~~ previsti per gli interventi di nuova costruzione e **di demolizione e ricostruzione anche con modifica di sagoma e sedime di ristrutturazione globale** di cui al punto 3 1.

Altezze e superfici esistenti inferiori ai minimi prescritti potranno mantenersi qualora non in contrasto con la vigente normativa sulla salute nei luoghi di lavoro, comunque garantendo i seguenti standard di superficie:

- attività produttive: superficie minima di 6 mq per addetto, per non meno di 15 mq complessivi;
- uffici: superficie minima di 5 mq per addetto, per non meno di 8 mq complessivi.
- Altezza minima nelle rampe scale h. ml 2,00.

Interrati e seminterrati

[4.2] **a) Per gli usi diversi dall'abitativo**, Il riutilizzo di locali interrati e seminterrati per attività secondaria è sempre consentito; ~~il loro riutilizzo per attività principale è consentito purché siano soddisfatte le medesime condizioni di cui al punto 2.7,2.8 e 2.9~~, fatta salva l'acquisizione di specifica deroga ai sensi dell'art.65 del D.Lgs 81/2008.

NOTA: Non capiamo la formulazione: la stesura sembra voler significare che l'utilizzo degli interrati/seminterrati è sempre consentito per attività secondarie MA previa acquisizione di deroga (e a questo proposito, vedi osservazione precedente...). proponiamo la seguente stesura del punto

[4.2] **a) Per gli usi diversi dall'abitativo**, Il riutilizzo di locali interrati e seminterrati per attività secondaria è sempre consentito; **il loro riutilizzo per attività principale è consentito purché siano soddisfatte le medesime condizioni di cui al punto 2.7,2.8 e 2.9**, fatta salva l'acquisizione di specifica deroga ai sensi dell'art.65 del D.Lgs 81/2008.

NOTA: Stessa osservazione fatta al punto 2.7.

Il comma 3 dell'art. 65 del d.lgs. 81/08 precisa che "l'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei anche per altre lavorazioni...", ma non è chiaro se abbia potere di deroga anche per tutti gli altri di cui al comma 2. (e a quel punto non si capisce chi concede la deroga.

Con la ASL praticamente fuori gioco, deve essere chiaro chi concede eventualmente deroga e con quali procedure (e quindi in relazione a quali requisiti).

In caso contrario, meglio prevedere NEL RUE precise condizioni affinché possano essere utilizzati per attività principale.

- ~~b) Al fine dell'applicazione della legislazione vigente per gli ambienti di lavoro, sono equiparabili a vani fuori terra i vani che rispondano alle seguenti condizioni:~~
- ~~— si aggiungano e si colleghino attraverso scala interna a unità immobiliari del piano superiore, le quali siano conformi agli standard dimensionali e dotazionali prescritti al punto 3.~~
 - ~~— che ai fini della definizione del livello del vano le pareti perimetrali confinanti con altri vani, scannafossi aereati ed ispezionabili o percorsi a cielo libero sono considerabili come fuori terra, e che almeno facciata sia completamente fuori terra;~~
 - ~~— abbiano il piano di calpestio isolato dal terreno mediante solaio o vespaio adeguatamente aerati;~~
 - ~~— assolvano tutte le altre prescrizioni previste per gli spazi per l'uso specifico.~~

VERIFICHE

- [5] In sede di progetto:
- [5.1] Il progettista deve dimostrare analiticamente negli elaborati grafici e nella relazione di progetto la rispondenza delle opere progettate ai richiesti livelli di prestazione e alle prescrizioni specifiche di cui alla presente scheda, ~~nonché alle prestazioni di cui alla Scheda E8.2 del Rue.~~
- [6] A lavori ultimati:
- [6.1] Con dichiarazione di conformità e il supporto di eventuali misurazioni in opera, il tecnico abilitato deve dichiarare la conformità al progetto delle opere realizzate e la conformità di queste ultime al requisito.

DOTAZIONI IMPIANTISTICHE MINIME dE 8.3

LIVELLI PRESTAZIONALI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- [1] Con riferimento agli usi abitativi e alle abitazioni a servizio di altri usi, ~~negli interventi di nuova costruzione e~~ negli interventi su edifici esistenti, ~~perché il requisito~~ affinché l'obiettivo sia soddisfatto:

NOTA: perché solo negli edifici esistenti? e la NC?...

- [1.1] Gli spazi dell'organismo edilizio devono garantire le seguenti dotazioni impiantistiche:
- cucina (spazio per attività principale): un terminale collegato alla rete di distribuzione dell'acqua potabile calda e fredda per il lavello e predisposto per la lavastoviglie (se l'installazione non è prevista in altro locale all'interno dell'alloggio), con relativo terminale di scarico; terminale per l'erogazione di gas ; impianto di aspirazione ed espulsione all'esterno dei fumi di cottura
 - bagno **principale** o primo bagno: water, lavabo, bidet, vasca da bagno o piatto doccia, lavatrice **(se non già inserita in cucina o altro ambiente idoneo)**, con rubinetto/i collegati alla rete di approvvigionamento dell'acqua potabile calda e fredda; i bagni ulteriori al primo possono avere una dotazione ridotta.
 - I bagni non dovranno avere accesso diretto da: cucina, soggiorno con angola cottura (con esclusione del monolocale e bilocale)
- [2] Con riferimento a tutti gli altri usi, diversi da quelli di cui al punto 1, ~~negli interventi di nuova costruzione e~~ negli interventi su edifici esistenti, ~~perché il requisito~~ affinché l'obiettivo sia soddisfatto:
- [2.1] Gli spazi chiusi per le attività principali (come ad esempio mense, locali di ristoro, ecc.), gli spazi chiusi per attività secondarie (come ad esempio servizi igienici, spogliatoi, ecc.), dell'organismo edilizio devono possedere le caratteristiche e le dotazioni impiantistiche minime previste dalla normativa vigente.
- ~~[2.2] I servizi igienici per gli addetti devono essere:~~
- ~~— dotati almeno di un water e di un lavabo (eventualmente collocato nell'antibagno) con rubinetto/i collegati alla rete di approvvigionamento dell'acqua potabile calda e fredda in numero non inferiore a 10 o frazione di 10 (persone occupate e contemporaneamente presenti)~~
 - ~~— dotati di almeno 1 lavandino ogni 10 addetti contemporaneamente presenti;~~
 - ~~— dotati di almeno 1 terminale di alimentazione di acqua intercettabile;~~
 - ~~— dotati di docce e spogliatoi, nel caso che l'attività svolta comporti l'esposizione a prodotti e materiali insudicianti, pericolosi o nocivi.~~
- ~~[2.3] Le docce dei servizi igienici di cui al punto 2.2. devono avere dimensioni adeguate, pavimenti e pareti lavabili, essere individuali, distinte per sesso e in numero non inferiore a 1 ogni 10 addetti (o frazione) contemporaneamente presenti, dotate di sufficienti terminali per l'acqua potabile calda e fredda, con dispositivo miscelatore e regolatore della portata.~~
- ~~[2.4] Gli spogliatoi di cui al punto 2.2: devono essere dimensionati in modo da contenere un armadietto a doppio scomparto per ogni addetto e comunque garantire mq 1,20 per ogni addetto, per un minimo di mq 6. Oltre i 5 addetti di cui sia prevista la presenza contemporanea gli spogliatoi devono essere divisi per sesso.~~
- ~~[2.5] Con riferimento ai servizi di cui al punto 2.2, per attività insudicianti deve essere previsto un locale doccia ogni 10 addetti dotato di adeguato spazio di separazione dallo spogliatoio.~~
- ~~[2.6] Con riferimento ai servizi di cui punto 2.2, gabinetti, docce e spogliatoi devono avere ogni altra dotazione impiantistica eventualmente richiesta dalle norme vigenti in rapporto alla specifica attività.~~
- ~~[2.7] Con riferimento ai servizi igienici per gli utenti, con bagni completi delle medesime dotazioni impiantistiche di cui al punto 2.2:~~
- ~~— il loro numero è determinato in relazione al numero di utenti di ogni specifica attività (si vedano le tabelle della Scheda tecnica di dettaglio dE8.2);~~
 - ~~— per le attività che presentano zone aperte al pubblico di superficie > ai 250mq. deve essere previsto un servizio igienico ogni 25 utenti (il cui numero è da determinarsi facendo riferimento alla dotazione di parcheggi pubblici) e almeno uno deve essere a norma per l'uso da parte di portatori di handicap.~~
- ~~[2.8] Per gli ambulatori negli ambienti di lavoro si rinvia alla specifica normativa vigente.~~
- [2.9] Per attività specifiche si rinvia alle norme vigenti e ~~nei per i casi ivi~~ non contemplati è compito del progettista definire le prestazioni minime in relazione agli specifici obiettivi.
- [2.10] Per l'edilizia alberghiera e per il soggiorno temporaneo sono fatte salve le normative specifiche.

VERIFICHE

[3] In sede di progetto:

[3.1] Il tecnico abilitato deve documentare col progetto l'assolvimento dell'obiettivo **requisito**, evidenziando negli elaborati grafici e nella relazione allegata gli impianti da realizzare, i relativi terminali, gli ingombri fisici e funzionali.

[4] A lavori ultimati:

[4.1] Il tecnico abilitato deve accertare la realizzazione delle soluzioni descritte in sede progettuale con giudizio sintetico espresso sulla base di un'ispezione dettagliata.

CURA DEL VERDE, PERMEABILITÀ E MICROCLIMA URBANO DE 8.4

LIVELLI PRESTAZIONALI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- [1] ~~Ai fini del soddisfacimento del requisito:~~ In riferimento alla prestazione 1.1 (permeabilità dei suoli e microclima) della scheda E8.4 del Rue, ~~comunque esentati gli interventi negli ambiti storici e gli interventi di ristrutturazione demolizione e ricostruzione~~ ~~anche con modifica della sagoma e del sedime~~ in cui il rapporto tra la superficie coperta e la superficie del lotto sia maggiore di 0,5, ~~perché il requisito affinché l'obiettivo~~ sia soddisfatto:

*NOTA: Il testo appare un po' farraginoso e di lettura complessa (obbliga comunque a produrre dimostrazioni del rapporto fra area coperta, e area del lotto ecc.).
Proponiamo la stesura dell'articolo delle nostre osservazioni alle STD del 2010.*

- [1] Ai fini del soddisfacimento del requisito: In riferimento alla prestazione 1.1 (permeabilità dei suoli e microclima) della scheda E8.4 del Rue, in tutti gli interventi di nuova costruzione, o demolizione e ricostruzione anche con modifica della sagoma e del sedime, e limitatamente ai casi in cui:
- a - gli interventi suddetti interessino le aree esterne;
 - b - il richiedente abbia piena titolarità ad intervenire sulle aree esterne stesse;
 - c - in tutti i casi di interventi sull'esistente, quando il rapporto fra superficie coperta e superficie del lotto sia > di 0,25;
 - d - comunque esentati gli interventi negli ambiti storici
- perché il requisito sia soddisfatto:

- [1.1] Per il dimensionamento delle superfici e le relative verifiche deve assumersi a riferimento l'indice di Riduzione dell'Impatto Edilizio (RIE), come di seguito definito:

$$RIE = \frac{\sum S_{v_i} \frac{1}{\psi} + S_e}{\sum S_{v_i} + \sum S_{i_j} \psi \alpha}$$

ove:

S_{v_i} = i-esima superficie esterna trattata a verde;

S_{i_j} = j-esima superficie esterna non trattata a verde;

S_e = superfici equivalenti alberature (valore tabulato, in funzione del numero e delle altezze delle alberature, come da prospetto qui di seguito riportato)

ψ = coefficiente di deflusso (valore tabulato, come da prospetto qui di seguito riportato)

α = coefficiente di albedo (valore tabulato, come da prospetto qui di seguito riportato)

Nel computo si considera l'intera superficie del lotto e non solo la porzione interessata dall'intervento. Nel caso di aggregati di edifici il calcolo del RIE si estende all'area interessata dall'intervento inclusi eventuali spazi ed attrezzature pubbliche.

INDICE DI RIDUZIONE DELL'IMPATTO EDILIZIO R.I.E.

Superficie equivalente delle alberature (Se)

Il valore di Se si determina stabilendo il numero e l'altezza delle alberature dello Stato di progetto, suddivise nelle tre Categorie seguenti:

Categoria	Descrizione Superficie	Se (m ²)
3	Sviluppo in altezza a maturità tra 4 e 12 m	20
2	Sviluppo in altezza a maturità tra 12 e 18 m	65
1	Sviluppo in altezza a maturità maggiore di 18 m.	115

La Se di progetto sarà data dalla somma delle Se delle singole alberature.

Coefficienti di deflusso (ψ)

Per una descrizione più precisa si veda la tabella sulle categorie di Superfici allegata al Regolamento edilizio di Bolzano http://www.comune.bolzano.it/UploadDocs/3180_Schede_RIE_Ita.pdf

Superfici trattate a verde:

Num.rif.	Descrizione Superficie	ψ
N 1	Giardini, aree verdi, prati, orti, superfici boscate ed agricole	0,10
N 2	Corsi d'acqua in alveo naturale	0,10
N 3	Specchi d'acqua, stagni o bacini di accumulo e infiltrazione con fondo naturale	0,10
N 4	Incolto	0,20
N 5	Pavimentazione in lastre posate a opera incerta con fuga inerbita	0,00 - 1,00
N 6	Area di impianto sportivo con sistemi drenanti e superficie a prato	0,30 - 1,00
N 7	Pavimentazione in prefabbricati in cls o materiale sintetico, riempiti di substrato e inerbiti posati su apposita stratificazione di supporto (Grigliati garden)	0,40 - 1,00
N 8	Copertura a verde pensile con spessore totale medio cm 8 (da estradosso impermeabilizzazione a estradosso substrato) Inclinazione max 15°(26,8%)	0,70 - 1,00
N 9	Copertura a verde pensile con spessore totale medio 8 <s < 10 cm (da estradosso impermeab. a estradosso substrato) Inclinazione max 15°(26,8%)	0,50 - 1,00
N 10	Copertura a verde pensile con spessore totale medio 10 <s < 15 cm (da estradosso impermeab. a estradosso substrato) Inclinazione max 15°(26,8%)	0,40 - 1,00
N 11	Copertura a verde pensile con spessore totale medio 15 <s < 25 cm (da estradosso impermeab. a estradosso substrato) Inclinazione max 15°(26,8%)	0,30 - 1,00
N 12	Copertura a verde pensile con spessore totale medio 25 <s < 50 cm (da estradosso impermeab. a estradosso substrato) Inclinazione max 15°(26,8%)	0,20 - 1,00
N 13	Copertura a verde pensile con spessore totale medio >50 cm (da estradosso impermeab. a estradosso substrato) Inclinazione max 15°(26,8%)	0,10 - 1,00
N 14	Copertura a verde pensile su falda inclinata con spes totale medio 6 <s < 10 cm (da estradosso impermeab. a estradosso substrato) Incl. >15°(26,8%)	0,60 - 1,00
N 15	Copertura a verde pensile su falda inclinata con spes totale medio 10 <s < 15 cm (da estradosso impermeab. a estradosso substrato) Incl. >15°(26,8%)	0,50

Superfici NON trattate a verde:

Num.rif.	Descrizione Superficie	ψ
D 1	Coperture metalliche con inclinazione >3°	0,95
D 2	Coperture metalliche con inclinazione <3°	0,90
D 3	Coperture continue con zavoratura in ghiaia	0,70
D 4	Coperture continue con pavimentazione galleggianti	0,80
D 5	Coperture continue con finiture in materiali sigillanti (terrazze, lastrici solari, superfici poste sopra a volumi interrati) con inclinazione >3°	0,90
D 6	Coperture continue con finiture in materiali sigillanti (terrazze, lastrici solari, superfici poste sopra a volumi interrati) con inclinazione <3°	0,85
D 7	Coperture discontinue (tegole in laterizio o simile)	0,90
D 8	Pavimento in asfalto o cls	0,90
D 9	Asfalto drenante	da det.
D 10	Pavimentazioni in elementi drenanti su sabbia	da det.
D 11	Pavimentazioni in lastre a costa verticale a spacco (Smollerli)	0,70
D 12	Pavimentazioni i cubetti, pietre a lastre a fuga sigillata	0,80
D 13	Pavimentazioni in cubetti o pietre a fuga non sigillata su sabbia	0,70
D 14	Pavimentazioni in lastre di pietra di grande taglio, senza sigillatura dei giunti, su sabbia	0,70
D 15	Pavimentazioni in ciottoli su sabbia	0,40
D 16	Pavimentazioni in macadam, strade, cortili, piazzali	0,35
D 17	Superfici in ghiaia sciolta	0,30
D 18	Sedim e ferroviario	0,20
D 19	Aree di impianti sportivi con sistemi drenanti e con fondo in terra, piste in terra battuta o simile.	0,40 - 1,00
D 20	Aree di impianti sportivi con sistemi drenanti e con fondo in materiale sintetico, tappeto verde sintetico	0,60 - 1,00
D 21	Corsi d'acqua in alveo impermeabile	1,00
D 22	Vasche, specchi d'acqua, stagni e bacini di accumulo con fondo artificiale impermeabile	1,00
D 23	vasche, specchi d'acqua, stagni e bacini di accumulo con fondo permeabile	da det.
D 24	Superfici di manufatti diversi in cls o altri materiali impermeabili o impermeabilizzati esposti alla pioggia, e non attribuibili alle altre categorie, come muretti, plinti, gradinate, scale, ecc.	0,95
D 25	Superfici esposte alla pioggia di caditoie, griglie di aerazione di locali interrati, canalette di scolo a fondo impermeabile e manufatti analoghi	0,95

Uso	Indice di Riduzione dell'Impatto Edilizio (RIE)	Coefficiente di Albedo (α)
1	4,0	1,00
2	1,5	0,80
3	1,5	0,60
4	1,5	0,80
5	4,0	0,60
6	4,0	0,60
7	4,0	0,60
8	4,0	0,60

Categoria	Descrizione Superficie	α
3	Albedo compreso tra 0,7 e 0,9	0,60
2	Albedo compreso tra 0,4 e 0,7	0,80
1	Albedo <0,4	1,00

[1.2] Per i seguenti usi deve garantirsi RIE (indice di Riduzione dell'Impatto Edilizio) \geq 4,0:

- usi abitativi di tipo urbano (1);
- servizi economici e amministrativi (3);
- servizi ricettivi e ristorativi (5);
- servizi ricreativi (6);
- servizi sociali di interesse generale (7);
- usi rurali (8).

[1.3] Per i seguenti usi deve garantirsi RIE \geq 1,5:

- usi industriali e artigianali (2);
- servizi commerciali e artigianato di servizio (4).

[1.4] Nel caso di interventi sull'esistente, ad esclusione degli interventi di nuova costruzione, qualora non sia possibile raggiungere i livelli di cui al punto 1.2, bisognerà comunque dimostrare un miglioramento del valore dell'indice RIE a seguito dell'intervento.

[2] In riferimento alle prestazioni 1.2 (salvaguardia del verde esistente) e 1.3 (composizione floristicovegetazionale) della scheda E8.4 del Rue, per tutti gli interventi che interessano le aree esterne e limitatamente ai casi in cui il richiedente abbia piena titolarità ad intervenire sulle aree interessate, perché il requisito sia soddisfatto:

[2.1] Devono essere rispettate le prescrizioni dello specifico regolamento comunale di settore vigente (Regolamento del verde).

LIVELLI MIGLIORATIVI

[3] In riferimento alla prestazione 1.1 (permeabilità dei suoli e microclima) della scheda E8.4 del Rue, comunque esentati gli interventi di ristrutturazione in cui il rapporto tra la superficie coperta e la superficie catastale del lotto sia maggiore di 0,5, perché il requisito sia soddisfatto:

[3.1] Deve garantirsi:

- Livello migliorativo
 RIE \geq 5,0 per gli Usi (1), (3), (5), (6), (7), (8);
 RIE \geq 2,0 per gli Usi (2), (4).
- Livello di eccellenza
 RIE \geq 6,0 per gli Usi (1), (3), (5), (6), (7), (8);
 RIE \geq 2,5 per gli Usi (2), (4).

VERIFICHE

[4] In sede di progetto:

[4.1] Per quanto concerne i livelli di prestazione di cui al punto 1, deve essere redatta dal tecnico incaricato del progetto una relazione tecnica, corredata da dichiarazione di rispondenza alle norme di dettaglio. La relazione tecnica deve dimostrare il raggiungimento delle prestazioni richieste utilizzando l'algoritmo di cui al punto 1.1 e facendo riferimento alle Guide progettuali di cui all'art.2, comma 5 del Rue.

La relazione tecnica deve contenere una chiara e completa descrizione delle superfici di progetto (permeabili e impermeabili) e una loro analitica misurazione.

[4.2] Per quanto concerne i livelli di prestazione di cui al punto 2, si rinvia ai modi di verifica definiti dallo specifico regolamento comunale di settore vigente (Regolamento del verde).

[5] A lavori ultimati:

[5.1] Per quanto concerne i livelli di prestazione di cui al punto 2 si rinvia ai modi di verifica definiti dallo specifico regolamento comunale di settore vigente (Regolamento del verde).

VERIFICHE DEI LIVELLI MIGLIORATIVI

~~[6] In sede di progetto:~~

~~[6.1] Per quanto concerne i livelli di prestazione di cui al punto 3, si applicano le medesime modalità di verifica di cui al punto 4.1.~~

La verifica del raggiungimento dei livelli migliorativi deve avvenire attraverso la certificazione ambientale da conseguirsi secondo metodologie indicate dall'Amministrazione Comunale.

DOTAZIONI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE **de 8.5**

LIVELLI PRESTAZIONALI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- [1] Con riferimento ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 dell'obiettivo E 8.5, per tutti gli usi e per interventi di nuova costruzione, di demolizione con ricostruzione anche con modifica di sagoma e sedime, ~~per interventi sull'esistente che coinvolgono le parti condominiali in genere~~, affinché l'obiettivo sia soddisfatto:

NOTA: ATTENZIONE!! Ci sono molti interventi che coinvolgono le parti condominiali (interventi sulle scale, sulla copertura, ecc.), che non consentono in nessun modo di reperire spazi per lo stallo delle biciclette. Proponiamo che la prescrizione rimanga solo per gli interventi in cui **CERTAMENTE** sarà possibile reperire gli spazi prescritti. Il concetto dovrebbe essere esteso anche al corrispondente RC del RUE ancora in fase di controdeduzioni.

- [1.1] Per l'uso residenziale, nel trattamento degli spazi aperti annessi all'edificio, localizzare stalli per la localizzazione di biciclette nella misura maggiore tra almeno posto bici per ogni unità immobiliare e un posto bici ogni 100 mq di Su,
- [1.2] Per tutti gli altri usi, nel trattamento degli spazi aperti annessi all'edificio, localizzare stalli per la localizzazione di biciclette, preferibilmente coperti da tettoie, nella misura di un posto bici ogni 300 mq di Su.

NOTA: vedi nostra osservazione al RUE ArchiBO 05

- [1.3] Dotazioni inferiori sono ammissibili solo in caso di comprovata impossibilità di realizzazione
- [2] Con riferimento ai punti 2 e 2.1 dell'obiettivo E 8.5, ~~per tutti gli usi diversi dall'abitativo~~, per interventi di nuova costruzione e di demolizione con ricostruzione anche con modifica di sagoma e sedime, affinché l'obiettivo sia soddisfatto:
- [2.1] È obbligatorio, per interventi superiori a 500 mq di Su, l'installazione di infrastrutture elettriche nelle quantità previste dall'articolo 17 quinquies comma 1 della L. ~~164/2012~~ **134/2012** e s.m. e i.

NOTA: vedi nostra osservazione al RUE ArchiBO 05

VERIFICHE

- [3] In sede di progetto:
- [3.1] Il progettista deve dimostrare negli elaborati grafici di progetto la rispondenza delle opere progettate ai richiesti livelli di prestazione
- [4] A lavori ultimati,
- [4.1] Il tecnico abilitato deve accertare la realizzazione delle soluzioni descritte in sede progettuale con giudizio sintetico espresso sulla base di un'ispezione dettagliata.

RISPARMIO E RIUSO DELLE ACQUE dE 9.1

LIVELLI PRESTAZIONALI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- [1] In riferimento alla prestazione 1.1 (riduzione del consumo d'acqua potabile) della scheda E9.1 del Rue, **in tutti gli interventi che prevedano il rifacimento dell'intero impianto idrico-sanitario perché il requisito affinché l'obiettivo** sia soddisfatto:

NOTA: proponiamo di circoscrivere la cogenza del requisito agli interventi in cui è ragionevolmente possibile raggiungere gli obiettivi prescritti

- ~~[1.1] Deve essere garantito un consumo massimo giornaliero pari a di 150 140 l/ab equivalente (come previsto da Piano di Tutela delle Acque).~~

NOTA: non è possibile "garantire" un consumo di acqua in un progetto edilizio. Proponiamo la cancellazione del punto. Non può essere un requisito edilizio.

- [2] In riferimento alla prestazione 2.1 (recupero delle acque meteoriche) della scheda E9.1 del Rue, **in tutti gli interventi di demolizione con ricostruzione anche con modifica di sagoma e sedime perché il requisito affinché l'obiettivo** sia soddisfatto:

- [2.1] Per **interventi di nuova costruzione per** usi abitativi (1) e usi rurali (8), deve essere predisposto un sistema di raccolta delle acque meteoriche provenienti dai tetti **e altre coperture**, da destinare all'irrigazione di aree verdi e/o eventuali altri usi non potabili esterni agli edifici.

Il sistema dovrà prevedere la separazione **delle prime piogge e/o** dei solidi e l'accumulo delle acque in cisterna **preferibilmente** interrata o bacino armonicamente inserito nel contesto delle aree verdi pertinenziali **ed un sistema di distribuzione delle acque fino ai punti di erogazione per gli usi non potabili**. Tali punti di erogazione dovranno essere chiaramente identificabili attraverso appositi avvisi/etichette che indicano la non potabilità dell'acqua.

La dimensione minima della cisterna o bacino di accumulo è: Volume cisterna = Sc x 0.03 (m);

Dove Sc sono le superfici interessate dalla raccolta delle acque meteoriche.

Sono esclusi gli interventi che prevedono la realizzazione di tetti con giardino pensile

~~Le prescrizioni di cui al presente punto non si applicano nel caso l'area verde pertinenziale abbia estensione inferiore a 100 mq per ogni unità abitativa.~~

- [2.2] Per **interventi di nuova costruzione per** usi industriali artigianali (2), economici e amministrativi (3), e commerciali (4), deve essere predisposta la raccolta delle acque meteoriche provenienti dai tetti **e altre coperture**, da destinare all'irrigazione di aree verdi e altri usi non potabili.

Il sistema dovrà prevedere la separazione **delle prime piogge e/o** dei solidi, l'accumulo delle acque in cisterna interrata o bacino armonicamente inserito nel contesto delle aree verdi pertinenziali, **un trattamento, disinfezione (per la conservazione)** e contestualmente una rete duale di adduzione e distribuzione all'interno e all'esterno dell'organismo edilizio, per gli usi non potabili **di servizio igienico e per l'irrigazione del verde**. I punti di erogazione di acque non potabili dovranno essere chiaramente identificabili attraverso appositi avvisi/etichette che indicano la non potabilità dell'acqua

La dimensione minima della cisterna o bacino di accumulo è : Volume cisterna = Sc x ~~0.03~~ 0,05 (m);

~~L'impianto di distribuzione dell'acqua non potabile dovrà essere dotato di appositi sistemi per la disinfezione che non utilizzino cloro (lampada UV, ozonizzazione, o altri sistema con prestazioni analoghe).~~

~~Le prescrizioni di cui al presente punto non si applicano per usi di cui sopra con superficie coperta inferiore a 3.000 mq.~~

- ~~[2.3] Nei casi in cui risulti tecnicamente non possibile il riuso delle acque meteoriche devono essere adottati sistemi di drenaggio che consentano di infiltrare nel terreno le acque dei tetti mediante applicazione delle stesse sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo evitando l'immissione diretta in falda e mantenendo una distanza di almeno 1 m. dal livello di massima escursione della quota piezometrica della falda.~~

- [2.4] Per un'efficace gestione dell'impianto devono essere fornite dettagliate istruzioni all'interno del Manuale d'uso e del Manuale di manutenzione (requisito E11.1)

LIVELLI MIGLIORATIVI

- [3] Occorre garantire un livello di prestazione migliorativo relativo al consumo di acqua potabile per gli usi domestici pari a
- Livello migliorativo : 130 l/ab giorno.
 - Livello di eccellenza : 120 l/ab giorno.

Questo target può essere raggiunto attraverso l'impiego di una o più tra le seguenti modalità:

- ~~[3.1] (riduzione del consumo d'acqua potabile) : attrezzare l'involucro edilizio, laddove sia presente una rete di distribuzione di acque non pregiate, con impiantistica atta all'utilizzo di acque non potabili per usi non pregiati; ovvero per allontanamento dei reflui nei servizi igienici e per irrigazione delle aree verdi~~

NOTA: non è possibile "garantire" un consumo di acqua in un progetto edilizio. Proponiamo la cancellazione del punto. Non può essere un requisito edilizio. Lo si può lasciare qui perché è un livello migliorativo, ma davvero non è immaginabile come sia possibile garantirlo in fase progettuale (limitatori di consumo? serbatoi con timer?...)

- ~~[3.2 1] (recupero delle acque meteoriche): prevedendo una maggiore capacità di accumulo delle acque meteoriche rispetto al minimo indicato ai punti 2.1 e 2.2, che consenta anche in assenza di precipitazioni, la copertura del fabbisogno di risorse non potabili con acque di pioggia~~

~~occorre, per interventi di ristrutturazione e nuova costruzione:~~

~~A. realizzare un sistema di captazione, separazione di prima pioggia, trattamento, disinfezione (per la conservazione), e accumulo, preferibilmente interrato, delle acque meteoriche provenienti dal coperto degli edifici.~~

~~B. realizzare contestualmente una rete duale di adduzione e distribuzione all'interno e/o all'esterno dell'organismo edilizio, per gli usi non potabili di servizio igienico e per l'irrigazione del verde.~~

- ~~[3.3 2] (riutilizzo delle acque grigie) : prevedendo un sistema di trattamento e riuso delle acque grigie (provenienti da lavabi, docce, ecc. escludendo le acque nere provenienti dai WC) in grado di assicurare il recupero pari almeno al 50% delle acque provenienti dagli scarichi di lavabi, docce, vasche da bagno, lavatrici; Il sistema di trattamento delle acque grigie dovrà garantire il rispetto dei limiti per il riutilizzo delle acque previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente ed essere dotato di appositi sistemi per la disinfezione che non utilizzino cloro (lampada UV, ozonizzazione, o altri sistema con prestazioni analoghe) . I punti di erogazione delle acque grigie depurate (non potabili) dovranno essere chiaramente identificabili attraverso appositi avvisi/etichette~~

~~occorre, per interventi di ristrutturazione e nuova costruzione:~~

~~predisporre sistemi di captazione e accumulo delle acque grigie che devono assicurare:~~

~~— il recupero pari almeno al 50% delle acque provenienti dagli scarichi di lavabi, docce, vasche da bagno, lavatrici;~~

~~- la predisposizione di filtri idonei a garantire caratteristiche igieniche atte agli usi compatibili; la previsione per i terminali della rete duale di idonei accorgimenti (attacchi differenziati e idonea segnaletica es. rubinetti a chiave) al fine di evitare usi impropri.~~

- [3.4 3] Per un'efficace gestione dell'impianto devono essere fornite dettagliate istruzioni all'interno del Manuale d'uso e del Manuale di manutenzione (requisito E11.1).

VERIFICHE

- [4] In sede di progetto:

- [4.1] Per quanto concerne i livelli di prestazione di cui al punto 1, deve essere ~~redatta~~ **fornita** dal tecnico abilitato una ~~relazione tecnica, corredata da~~ una prova che il progetto rispetta il requisito attraverso una delle seguenti possibilità:

a. dichiarazione

- che i servizi igienici dell'edificio sono attrezzati con dispositivi certificati in classe A o B secondo il sistema Europeo WELL (www.europeanwaterlabel.eu);
- che sono stati installati contatori omologati per le singole unità immobiliari;
- che il sistema di raccolta delle acque meteoriche è stato realizzato come specificato ai punti 2.1 e 2.2

b. Relazione tecnica di descrizione dell'impianto idrico sanitario e di come si prevede di rispettare il requisito prestazionale (130 l/ab/giorno), indicando le prestazioni dei sanitari utilizzati (l/min, per gli erogatori e l/risciacquo per i WC), il volume di accumulo delle acque di pioggia e gli usi non potabili a cui sono destinate;,

~~€~~ Relazione tecnica che dimostri l'impossibilità tecnica per realizzare quanto richiesto e perché le soluzioni adottate siano le migliori per avvicinarsi al requisito

- ~~— dichiarazione di rispondenza alle norme di dettaglio, che asseveri quanto richiesto;~~
- ~~— dichiarazione di installazione di contatori omologati per le singole unità immobiliari~~
- ~~— descrizione dell'impianto idrico sanitario;~~
- ~~— in alternativa, una dimostrazione sull'impossibilità tecnica per realizzare quanto richiesto.~~

~~Prevedendo nel progetto:~~

~~A. installazione di idonei dispositivi, tra loro compatibili, per limitare l'uso di acqua potabile, quali:~~

- ~~— frangigetto ai rubinetti (con erogazione inferiore ai 5 l/min)~~
- ~~— docce a basso consumo~~
- ~~— WC a doppio pulsante~~
- ~~— Sistema di irrigazione a basso consumo~~

~~B. Installazione di contatori individuali di acqua potabile per ogni unità immobiliare.~~

~~È ammessa deroga in merito al punto B in caso di manutenzione straordinaria e ristrutturazione, se dimostrata l'impossibilità tecnica.~~

~~{4.2} Per quanto concerne i livelli di prestazione di cui al punto 2, deve essere redatta da tecnico abilitato una relazione tecnica, corredata da dichiarazione di rispondenza alle norme di dettaglio, che asseveri quanto richiesto.~~

~~Deve inoltre essere indicato il metodo di calcolo per la verifica del superamento delle soglie indicate, con riferimento al verde pertinenziale (2.1) o alla superficie coperta (2.2).~~

~~La relazione tecnica deve contenere: la descrizione dei sistemi di captazione sui coperti, la descrizione dell'impianto di stoccaggio, ivi compresa l'illustrazione del volume della vasca; la soluzione individuata per la realizzazione del sistema di captazione filtro, accumulo e sistemi di igienizzazione.~~

[5] A lavori ultimati:

[5.1] Per quanto concerne i livelli di prestazione, deve essere ~~prodotto uno dei seguenti documenti~~ prodotta una dichiarazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato, che la messa in opera degli impianti realizzati corrisponde a quanto dichiarato in sede di progetto.

- ~~— giudizio sintetico di un tecnico abilitato;~~
- ~~— dichiarazione di conformità rilasciata dall'impresa costruttrice;~~
- ~~— dichiarazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato.~~

VERIFICHE DEI LIVELLI MIGLIORATIVI

~~{6} In sede di progetto:~~

~~{6.1} Per quanto concerne i livelli di prestazione di cui al punto 3, deve essere redatta da tecnico abilitato una relazione tecnica, corredata da dichiarazione di rispondenza alle norme di dettaglio, che asseveri il soddisfacimento del livello prestazionale.~~

~~La relazione tecnica dovrà dimostrare il raggiungimento del livello di prestazione migliorativo tramite descrizione dell'impianto e illustrazione dei criteri utilizzati per il calcolo delle varie sezioni di impianto~~

~~La relazione tecnica deve contenere:~~

- ~~A. per il punto 3.1 : la descrizione della rete duale di acqua meno pregiata a cui ci si allaccia; la rete interna per usi meno pregiati, la stima dei consumi di risorsa potabile.~~
- ~~B. per il punto 3.2 : la descrizione dei sistemi di captazione sui coperti, la descrizione dell'impianto di stoccaggio, ivi compresa l'illustrazione dei criteri utilizzati per il calcolo del volume della vasca; la soluzione individuata per la realizzazione del sistema di captazione filtro, accumulo e sistemi di igienizzazione, la stima dei consumi di risorsa potabile.~~
- ~~C. per il punto 3.3: la descrizione dei sistemi di gestione delle acque grigie, la descrizione dell'impianto di trattamento; la soluzione individuata per la realizzazione del sistema di captazione filtro, accumulo e sistemi di igienizzazione. La stima dei consumi di risorsa potabile.~~

[7] A lavori ultimati:

~~{7.1} Per quanto concerne i livelli di prestazione di cui al punto 3.1. e 3.2, deve essere prodotto uno dei seguenti documenti:~~

- ~~— giudizio sintetico di un tecnico abilitato;~~
- ~~— dichiarazione di conformità rilasciata dall'impresa costruttrice; dichiarazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato.~~

~~[7.2] Per quanto concerne i livelli di prestazione di cui al punto 3.3, deve essere prodotto uno dei seguenti documenti:~~

- ~~— giudizio sintetico di un tecnico abilitato;~~
- ~~— dichiarazione di conformità rilasciata dall'impresa costruttrice.~~
- ~~— Contratto di gestione e/o manutenzione programmata (in relazione alla complessità dell'impianto) da sottoscrivere con ditta specializzata.~~

La verifica del raggiungimento dei livelli migliorativi deve avvenire attraverso la certificazione ambientale da conseguirsi secondo metodologie indicate dall'Amministrazione Comunale.

PREDISPOSIZIONE DI SPAZI IDONEI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DE 10.1

LIVELLI PRESTAZIONALI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- [1] Perché il requisito in tutti gli interventi di demolizione con ricostruzione anche con modifica di sagoma e sedime, affinché l'obiettivo sia soddisfatto:

la prescrizione deve essere limitata agli interventi in cui ragionevolmente è possibile rispettarla. L'intervento potrebbe anche interessare le parti comuni di un edificio esistente, ma potrebbero essere le scale, la copertura, il cossidoio cantine...meglio circoscrivere la prescrizione agli interventi ove essa sia sicuramente applicabile.

- [1.1] Per tutte le funzioni il progetto deve individuare in ogni alloggio uno spazio apposito per la raccolta differenziata dei rifiuti organici ed inorganici, di dimensioni sufficienti per 4 contenitori della capacità minima di 12 litri ciascuno.

Lodevole intento, ma la prescrizione è assai vaga (sarà un florilegio di "il pattume starà sotto il lavello...).

- [1.2] Negli interventi per la realizzazione di organismi edilizi plurifamiliari con parti condominiali di nuova costruzione o derivanti da demolizione e ricostruzione con modifica di sagoma e volume, entrambe che prevedano delle aree esterne dovrà essere previsto anche uno spazio esterno, in area condominiale, adeguatamente accessibile, per garantire la possibilità di raccolta domiciliare.

Gli spazi esterni dedicati devono essere opportunamente dimensionati, considerando la produzione procapite a Bologna (pari a circa 600 Kg/abitante-anno), la composizione media per frazione di rifiuti (35% parte organica, 35% carta/cartone, 10% plastica, 7% vetro, il resto parte indifferenziata), la frequenza media di raccolta.

la prescrizione non concete il dimensionamento oggettivo dello spazio. Se si vuole lasciare la prescrizione, è necessario fissare dei parametri dimensionali, oppure lasciare ampia possibilità di deroga.

VERIFICHE

- [2] In sede di progetto:

[2.1] Deve essere redatta dal tecnico incaricato una relazione tecnica, corredata da dichiarazione di rispondenza alle norme di dettaglio di cui alla presente scheda.

Per le nuove costruzioni la relazione tecnica deve riportare il dimensionamento dello spazio condominiale di cui al punto 1.2, calcolato secondo una stima della produzione di rifiuti suddivisi per frazioni.

RIUTILIZZO DEI MATERIALI INERTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE dE 10.2

LIVELLI PRESTAZIONALI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- [1] In riferimento alla prestazione 1.1 (riutilizzo in sito di materiali inerti) della scheda E10.2 del Rue, **per tutti gli interventi perché il requisito affinché l'obiettivo** sia soddisfatto:
- [1.1] Gli inerti ~~prodotti da~~ dalla demolizione/costruzione **in sito prodotti** devono essere **prioritariamente** riutilizzati in sito; ~~per la l'eventuale~~ quota parte non ~~riutilizzata~~ **riutilizzabile** in sito, ~~deve devono~~ essere ~~avviati~~ **avviata** ad ~~attività impianti~~ di recupero ~~autorizzati autorizzate~~. ~~Tutte le attività devono essere svolte nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, di quanto previsto dal D.Lgs 152/06.~~
- ~~[1.2] Per le nuove costruzioni aventi una Sul maggiore di 5000 mq alla documentazione per il titolo abilitativo dovrà essere allegata un'analisi LCA (Life Cycle Assessment), estesa su un periodo di 50 anni, indicando le fonti dei dati.~~
- [2] In riferimento alla prestazione 1.2 (impiego di materiali inerti da impianti di recupero) della scheda E10.2 del Rue, **perché il requisito affinché l'obiettivo** sia soddisfatto:
- [2.1] ~~Deve essere valutato in termini di fattibilità tecnica, economica e ambientale~~ l'utilizzo di materiali inerti provenienti da impianti di recupero, in alternativa ~~all'utilizzo di materiali a quelli naturali derivanti dallo sfruttamento di risorse non rinnovabili, deve essere valutato in termini di fattibilità tecnica, economica e ambientale.~~

LIVELLI MIGLIORATIVI

- [3] In riferimento alla prestazione 1.1 (~~riutilizzo in sito di materiali inerti~~) e 1.2 (~~impiego di materiali inerti da impianti di recupero~~) della scheda E10.2 del Rue, **perché il requisito affinché l'obiettivo** sia soddisfatto:
- [3.1] Nella realizzazione di opere e strutture legate ad interventi di nuova costruzione o di demolizione e **ricostruzione anche** con modifica della sagoma e del sedime, ~~o di ristrutturazione, deve essere utilizzato un il~~ quantitativo di inerti ~~provenienti da impianti di recupero (ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/06) o da attività di riutilizzo in sito, ai sensi del "Regolamento per la gestione dei materiali naturali derivanti da attività di scavo e dei materiali inerti generati da attività di demolizione e costruzione", deve essere~~ pari almeno al:
- 15% (livello migliorativo)
 - 35% (livello di eccellenza)
- ~~(calcolato come rapporto percentuale tra il volume di inerti riutilizzati o recuperati e il del~~ volume totale degli inerti necessari alla realizzazione degli interventi previsti).

VERIFICHE

- [4] In sede di progetto:
- [4.1] Deve essere redatta dal tecnico abilitato una relazione tecnica, corredata da dichiarazione di rispondenza alle norme di dettaglio. La relazione tecnica deve essere parte integrante della documentazione progettuale presentata per ~~il rilascio dell'autorizzazione o~~ per l'ottenimento del titolo abilitativo all'esecuzione dell'~~opera o~~ intervento. ~~Per quanto concerne i livelli di prestazione di cui al punto 1,~~ La relazione tecnica deve documentare l'assolvimento delle disposizioni previste dallo **specifico regolamento comunale "Regolamento per la gestione delle terre e rocce da scavo e dei materiali inerti da demolizione e costruzione"** del Comune di Bologna. ~~Per quanto concerne i livelli di prestazione di cui al punto 2, la relazione tecnica con particolare riferimento ai deve documentare i~~ volumi **impiegati** alla tipologia e alla provenienza dei materiali (privilegiando la fornitura dagli impianti di recupero presenti nel territorio provinciale) nonché ~~le modalità e~~ alle opere in cui è previsto il loro utilizzo.

VERIFICHE DEI LIVELLI MIGLIORATIVI

- ~~[5] In sede di progetto:~~
- ~~[5.1] Devono applicarsi le medesime modalità di verifica di cui al punto 4. L'eventuale impossibilità oggettiva di raggiungere completamente il livello indicato, per ragioni legate a tipologie costruttive particolari o a vincoli provenienti dall'applicazione di normativa sovordinata, dovrà essere documentata in modo esaustivo.~~

La verifica del raggiungimento dei livelli migliorativi deve avvenire attraverso la certificazione ambientale da conseguirsi secondo metodologie indicate dall'Amministrazione Comunale.

UTENZA INFORMATATA E MANUTENZIONE ATTIVA dE 11.1

PREMESSA: IL REQUISITO A NOSTRO PARERE ANDREBBE ELIMINATO
Vedi sotto

LIVELLI PRESTAZIONALI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- [1] In riferimento alle prestazioni 1.1 (Manuale d'uso) e ~~1.2 (Manuale di manutenzione e Programma di manutenzione)~~ della scheda E11.1 del Rue, ~~perché il requisito in tutti gli interventi di demolizione con ricostruzione anche con modifica di sagoma e sedime~~ affinché l'obiettivo sia soddisfatto:

*la prescrizione deve essere limitata agli interventi in cui ragionevolmente è possibile rispettarla. Una semplice manutenzione straordinaria potrebbe non giustificare un elaborato che comunque richiede un costo per il cittadino.
Va considerato poi che un manuale d'uso credibile, deve essere riferito alla singola unità immobiliare, e che richiede la raccolta di una corposa documentazione (impianti, dotazioni impiantistiche, schede tecniche, ecc.).
E' un ulteriore elaborato tecnico oltre alle ormai decine di elaborati che già devono essere allegati e connessi alle unità immobiliari.
La sua prescrizione dovrebbe essere correlata solo agli interventi dimensionalmente rilevanti*

- [1.1] Il Manuale d'uso deve esprimersi con linguaggio non tecnico e deve, oltre che informare, anche incentivare e motivare l'utente finale a comportamenti d'uso orientati a obiettivi di sostenibilità (controllo climatico passivo, risparmio energetico, risparmio delle risorse idriche, corretta gestione del ciclo dei rifiuti, ecc.).

la definizione e l'intento sono anche condivisibili, ma ragionevolmente poco attuabile (scarso o nullo interesse dell'utenza). Crediamo dovrebbe essere più un gadget del venditore al compratore, più che un requisito legato agli interventi edilizi

Il Manuale d'uso deve esplicitare gli elementi per un corretto programma di gestione dell'organismo edilizio e delle singole unità immobiliari, prestando attenzione ai servizi necessari da attivarsi per il suo svolgimento.

- ~~[1.2] Il "Manuale di manutenzione" deve essere predisposto come documento che fornisce agli operatori tecnici le indicazioni necessarie per una corretta manutenzione, facendo uso di un linguaggio tecnico adeguato. Il manuale può avere come oggetto un'unità tecnologica o specifici componenti che costituiscono un sistema tecnologico e deve riservare particolare attenzione agli impianti.~~

- ~~[1.3] Il "Programma di manutenzione" deve essere predisposto come documento che indica un sistema di controlli e di interventi da eseguire a cadenze temporali prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Nel documento del Programma di manutenzione vengono registrati l'effettivo svolgimento, la data, le caratteristiche di ogni intervento manutentivo.~~

VERIFICHE

- [2] In sede di progetto:
- [2.1] Deve essere redatta dal tecnico abilitato una relazione tecnica, corredata da dichiarazione di rispondenza alle norme di dettaglio. La relazione deve anticipare struttura e contenuti del Manuale d'uso dell'organismo edilizio, nonché indicare le scelte progettuali e gli accorgimenti specifici del progetto che tendono ad ottimizzare le operazioni di gestione, anche in relazione al loro svolgimento in sicurezza.
- [3] A lavori ultimati:
- [3.1] Deve essere documentata la presenza del Manuale d'uso ~~del Manuale di manutenzione e del Programma di manutenzione.~~